


# PŮDORYS 1NP - KANALIZACE 1:50

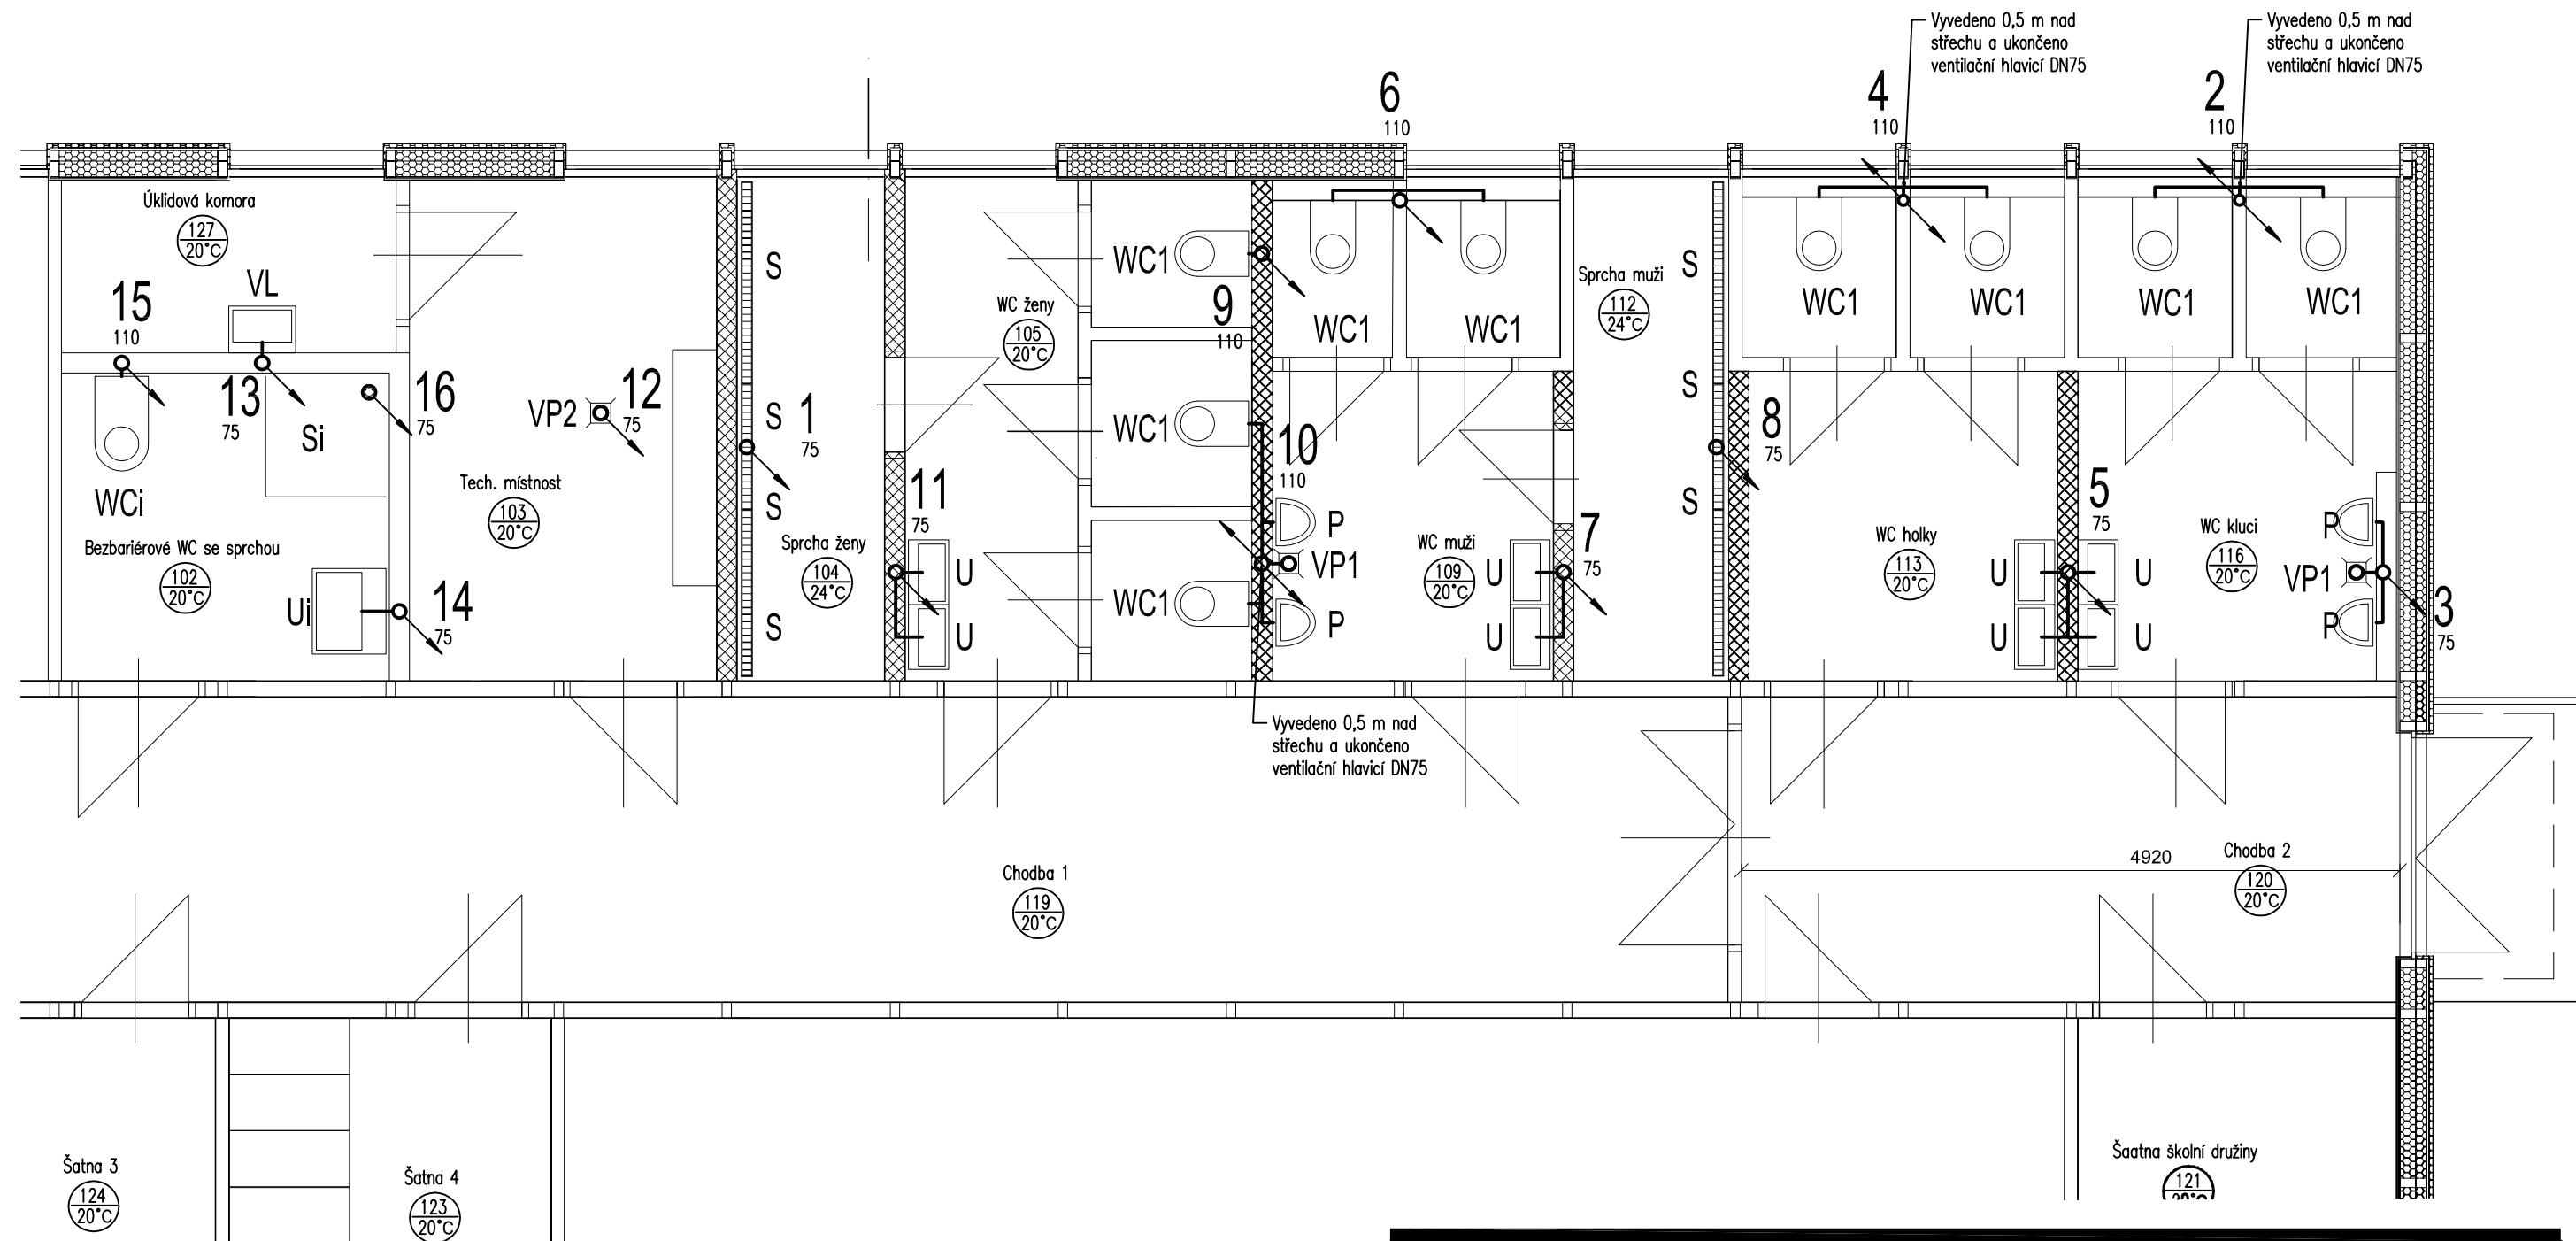

## Legenda:


Potrubí: — potrubí splaškové kanalizace

Potrubí z PVC KG a PP HT je označeno vnějším průměrem.

Zařizovací předměty:

WC záchodová mísa keramická závěsná  
U keramické umyvadlo  
S sprchový kout  
P pisoár  
VP podlahová vpusť

Přesná specifikace zařizovacích předmětů viz. technická zpráva.

VED.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTRLOLOVAL										
MILOSLAV KOMÁREK		ING. PAVEL VÍCH		MILOSLAV KOMÁREK										
OBEC: LÁZNĚ BĚLOHRAD				KRAJ: KRÁLOVÉHRADSKÝ										
INVESTOR: MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, NÁMĚSTÍ K.V.RAISE 35, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD														
<div>VK CAD s.r.o. <a href="http://www.vkcad.cz">www.vkcad.cz</a></div>														
STAVBA: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ST. P. 543</b> <b>LÁZNĚ BĚLOHRAD</b>						FORMÁT	A4	č.paré:						
						REVIZE	<b>01</b>							
						OBJEKT:						DATUM	12/2017	
												ÚČEL, STUPEŇ	DSP	
						Č. ZAKÁZKY	17/105							
ČÁST: D.S0.4. – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						MĚŘÍTKO		Č.PŘÍLOHY <b>D.S0.4.04</b>						
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>PŮDORYS 1NP – KANALIZACE</b>														