


PŮDORYS 1NP - SVODNÉ POTRUBÍ KANALIZACE 1:50

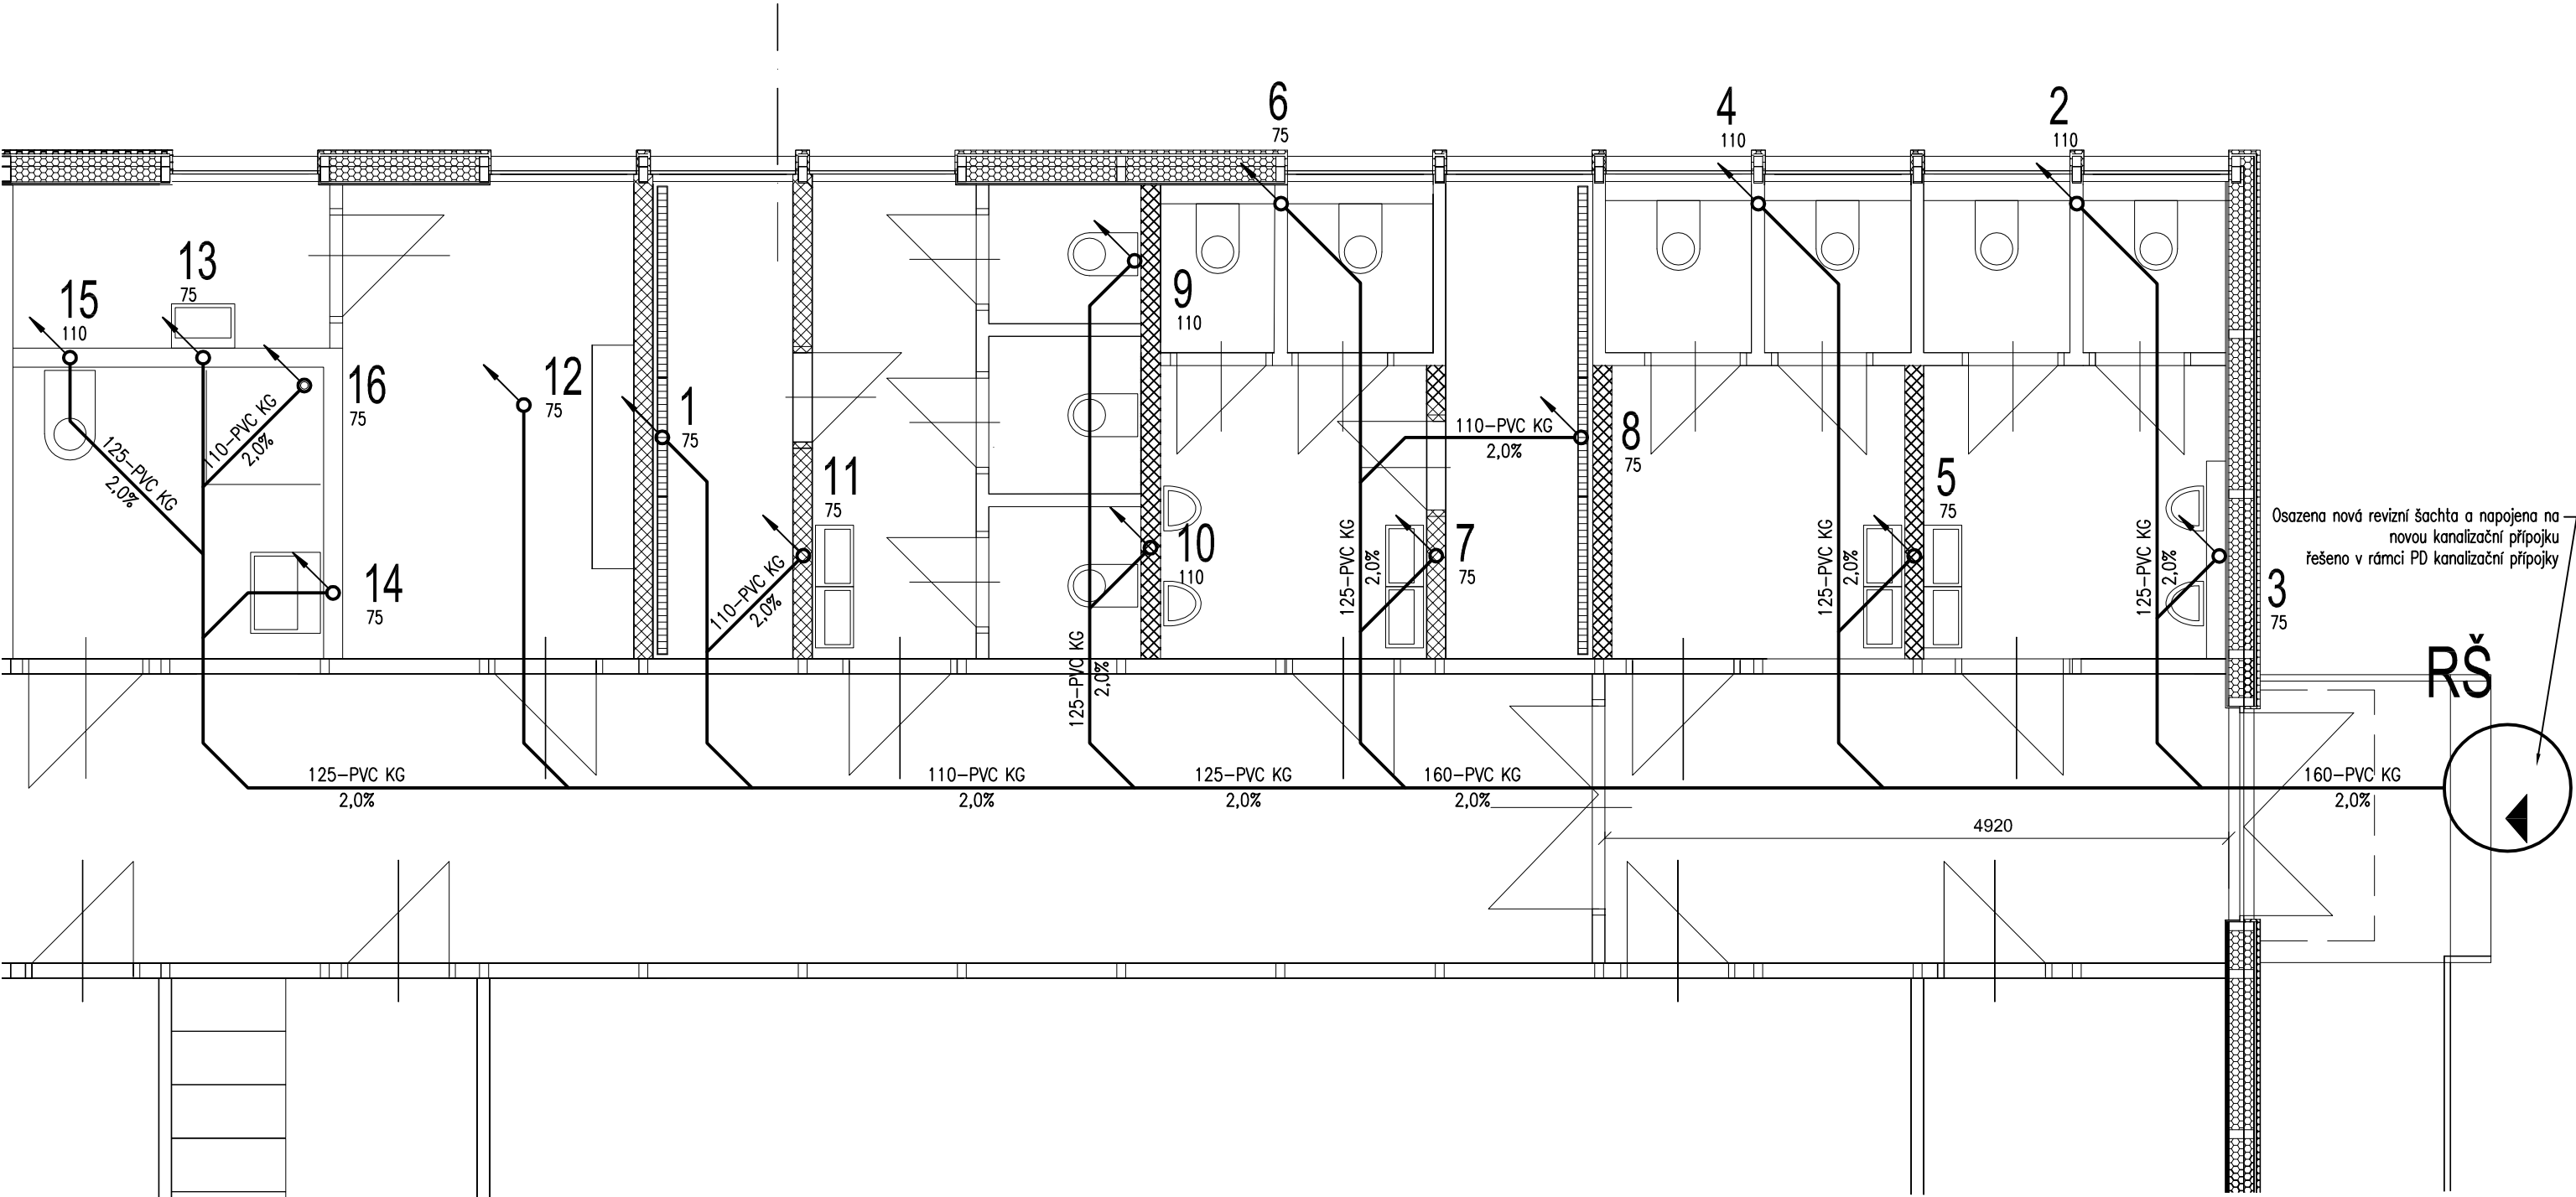


Legenda:

Potrubí:  potrubí splaškové kanalizace

Potrubí z PVC KG a PP HT je označeno vnějším průměrem.

Zařizovací předměty:

- WC záchodová mísa keramická závěsná
 - U keramické umyvadlo
 - S sprchový kout
 - P pisoár
- Přesná specifikace zařizovacích předmětů viz. technická zpráva.

VED.PROJEKTANT MILOSLAV KOMÁREK		VYPRACOVAL ING. PAVEL VÍCH	KONTROLOVAL MILOSLAV KOMÁREK			
OBEC: LÁZNĚ BĚLOHRAD		KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ				
INVESTOR: MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, NÁMĚSTÍ K.V.RAISE 35, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD						
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ST. P. 543 LÁZNĚ BĚLOHRAD OBJEKT:				VK CAD s.r.o. www.vkcad.cz		
				FORMÁT	A4	č.paré:
				REVIZE	01	
				DATUM	12/2017	
				ÚČEL, STUPEŇ	DSP	
				Č. ZAKÁZKY	17/105	
ČÁST: D.SO.4. – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				MĚŘITKO	Č.PŘÍLOHY	
NÁZEV PŘÍLOHY PŮDORYS 1NP – SVODNÉ POTRUBÍ KANALIZACE					D.SO.4.03	