


POZNÁMKA


- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené na střeše objektu bude u zař.č. 1,2,3,4 opatřeno tepelnou izolací do plechu
- VZT potrubí vedené 2.NP bude u zař.č. 2,3,4 opatřeno požární izolací EI30

----- Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu

----- Požární izolace EI30

===== Dveře bez prahu + mezera 20 mm (alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)

 Požární stěnový uzávěr

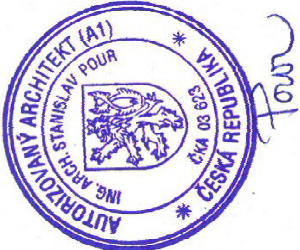

KLIMA PROJEKT s.r.o.		KRESLIL Ing. Ladislav Váňa	VYPRACOVAL Ing. Ladislav Váňa	ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavel Šíma	
U Výstaviště 15 370 05 Č.Budějovice tel: 385 510 950 fax: 385 345 260 klima@projekt@seznam.cz DIČ CZ 49050869		STUPEŇ DPS	DATUM 08/2016	MĚŘITKO 1:50	
		INVESTOR Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 373 61		FORMÁT 5 A4	
		AKCE REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p. 80, katastrální území Hrdějovice, p.č. 482/1, 482/3, 483/2, 483/3, Luční 80, Hrdějovice		ZAKÁZKA Č. VZT-16-35	
		VÝKRES Řez 1-1'	VÝKRES Č. 3		