



VODOMĚRNÁ SESTAVA

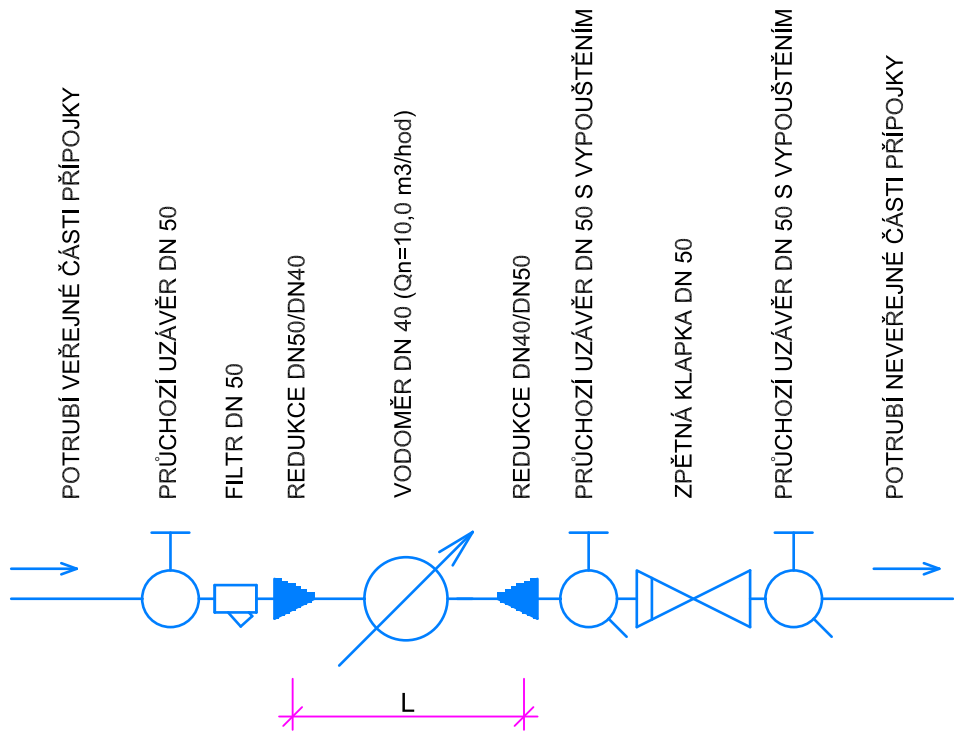


VODOMĚR MUSÍ BÝT OSAZEN VE VODOROVNÉ POLOZE

L - VYNECHANÁ DÉLKA PRO MONTÁŽ VODOMĚRU
pro vodoměr Qn=2,5 m3/hod - vynechaná délka L= 190 mm

CIRKULAČNÍ SESTAVA

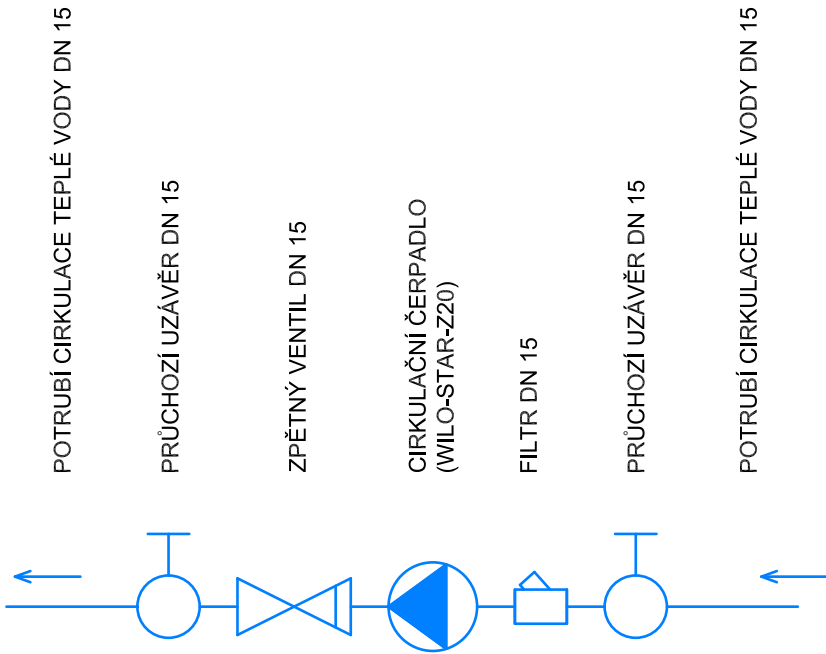

PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČE TV

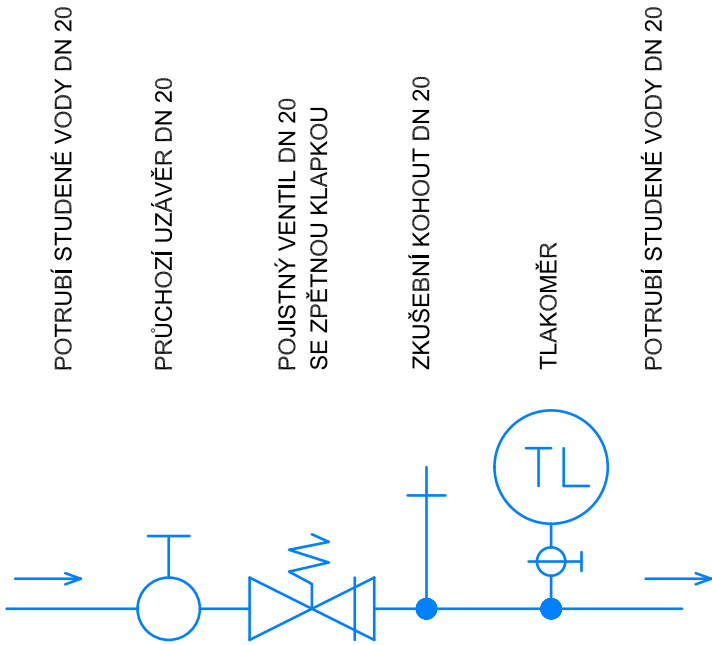

RAZÍTKO, PODPIS:

AKCE			
REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE			
č.p. 80 HRDĚJOVICE			
<div></div> <div>LADISLAV ČÍŽEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ VLASTIBOŘ 22, 392 01 IČO:74650173 +420774818035; l.cizek@email.cz</div>	MÍSTO STAVBY	HRDĚJOVICE	
	KRAJ	JIHOČESKÝ	
	DATUM	09/2016	
	ÚČEL	DPS	
	FORMÁT	A4	
	MĚŘÍTKO	1:10	
	VYPRACOVAL	LADISLAV ČÍŽEK	
	INVESTOR		
OBEC HRDĚJOVICE, DLOUHÁ 221, HRDĚJOVICE 37361			
OBSAH	Č. VÝKRESU		VÝTISK
SESTAVY ZAPOJENÍ			
ČÁST	16		
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			