

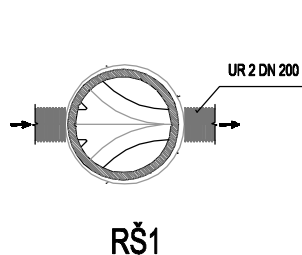
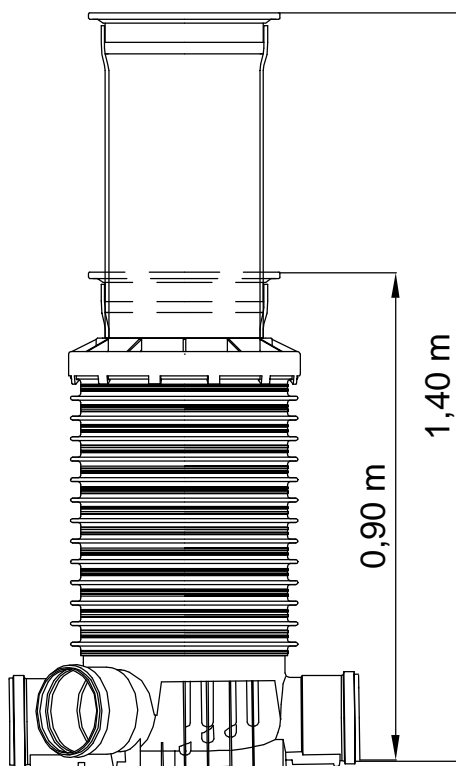



Dvojdílné plastové revizní šachty z PP, DN 400 s variabilní

výškou nastavení v rozsahu 0,9 m - 1,4m a 1,2m - 1,9m

Typ potrubí	UR 2 DIN, KG	UR 2 DIN, KG
Dimenze vtoku/výtoku	DN 150, 200	DN 150, 200
Typ dna	P, PPL	P, PPL
Průměr dna	DN 400	DN 400
Základní materiál	PP b	PP b
Třída zatížení	A15 (1,5t), B125 (12,5t), D400 (40 t)	A15 (1,5t), B125 (12,5t), D400 (40 t)
Hloubka uložení Hs	1200 - 1900 mm	900 - 1400 mm
Poznámka	Šachta je dodávána jako celek umožňující nastavení výšky od 1200mm do 1900mm.	Šachta je dodávána jako celek umožňující nastavení výšky od 900mm do 1400mm.

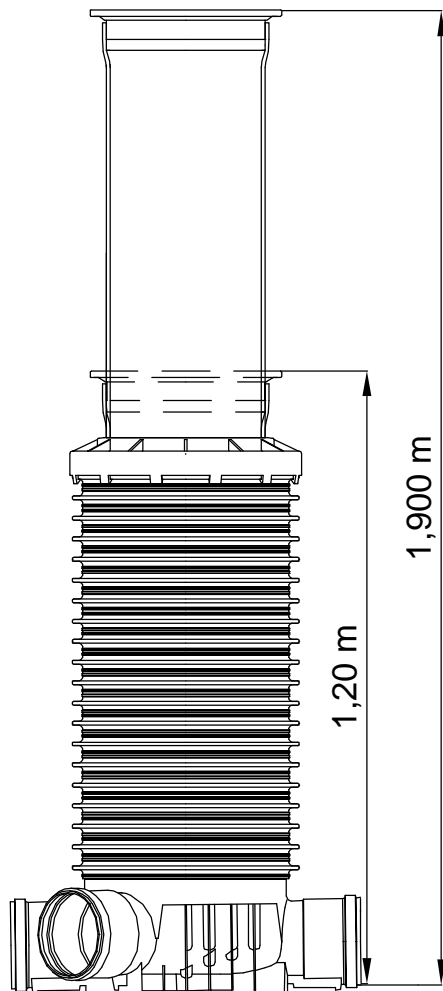

Tento výkres je duševním majetkem
fy. VPK Maurer s.r.o., Hradec Králové.
Použití může být jen se souhlasem nebo podle
příkazů daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 VPK Maurer s.r.o. Na Ohradě 244/14b 500 03 Hradec Králové IČO: 28766113, DIČ: CZ28766113 mail: vpkmaurer@seznam.cz tel.: 491 619 050, mob.: 603 572 242		
ING. JAN MAURER	JAKUB MAURER	ING. JAN MAURER			
<i>maurer</i>	<i>maurer</i>	<i>maurer</i>			
MÍSTO	LÁZNĚ BĚLOHRAD		DATUM	10/2014	
INVESTOR	MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad		STUPEŇ	DSP	
STAVBA	Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice v Lázních Bělohradu		ZAK.Č.	082/08	
OBJEKT	301 – ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ		POČET A4	1	Č.PARÉ
OBSAH VÝKR.	TYPOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA		Č.VÝKR.	301-05	