


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA RIB 2 PP SN10

a) V KOMUNIKACI


b) VE VOLNÉM TERÉNU

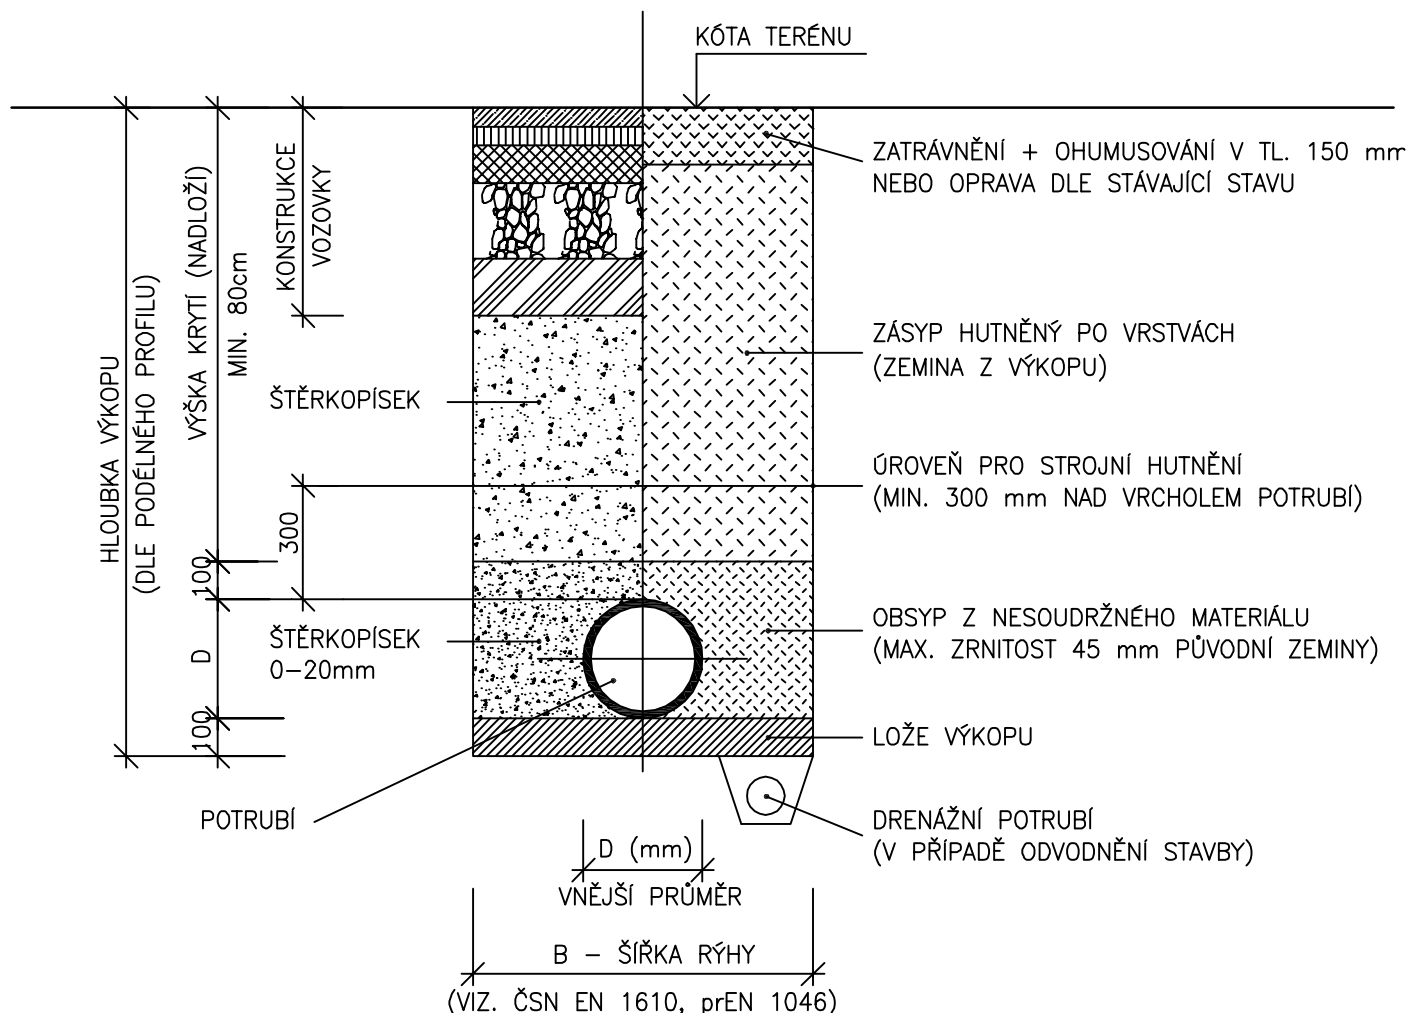

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

Tento výkres je duševním majetkem
fy. VPK Maurer s.r.o., Hradec Králové.
Použití může být jen se souhlasem nebo podle
příkazů daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.

ODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>VPK Maurer s.r.o. Na Ohradě 244/14b 500 03 Hradec Králové IČO: 28766113, DIČ: CZ28766113 mail: vpkmaurer@seznam.cz tel.: 491 619 050, mob.: 603 572 242</div>		
ING. JAN MAURER		JAKUB MAURER	ING. JAN MAURER			
<i>J. Maurer</i>		<i>J. Maurer</i>	<i>J. Maurer</i>			
MÍSTO		LÁZNĚ BĚLOHRAD				
INVESTOR		MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD,nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad		DATUM		10/2014
STAVBA		Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice v Lázních Bělohradu		STUPEŇ		DSP
				ZAK.Č.		082/08
OBJEKT		301 – ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ		POČET A4		MĚŘÍTKO
				1		–
OBSAH VÝKR.		SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ		Č.VÝKR.		301–06