


Provozovatel DS: RWf GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raíse 35, 50781 Lázně Bělohrad. K.ú.: Lázně Bělohrad-246/21, 246/129, 246/96, 699, 246/83, 248/105, 246/66.




Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad-246/21,246/129,246/96,699,246/83,248/105,246/66.

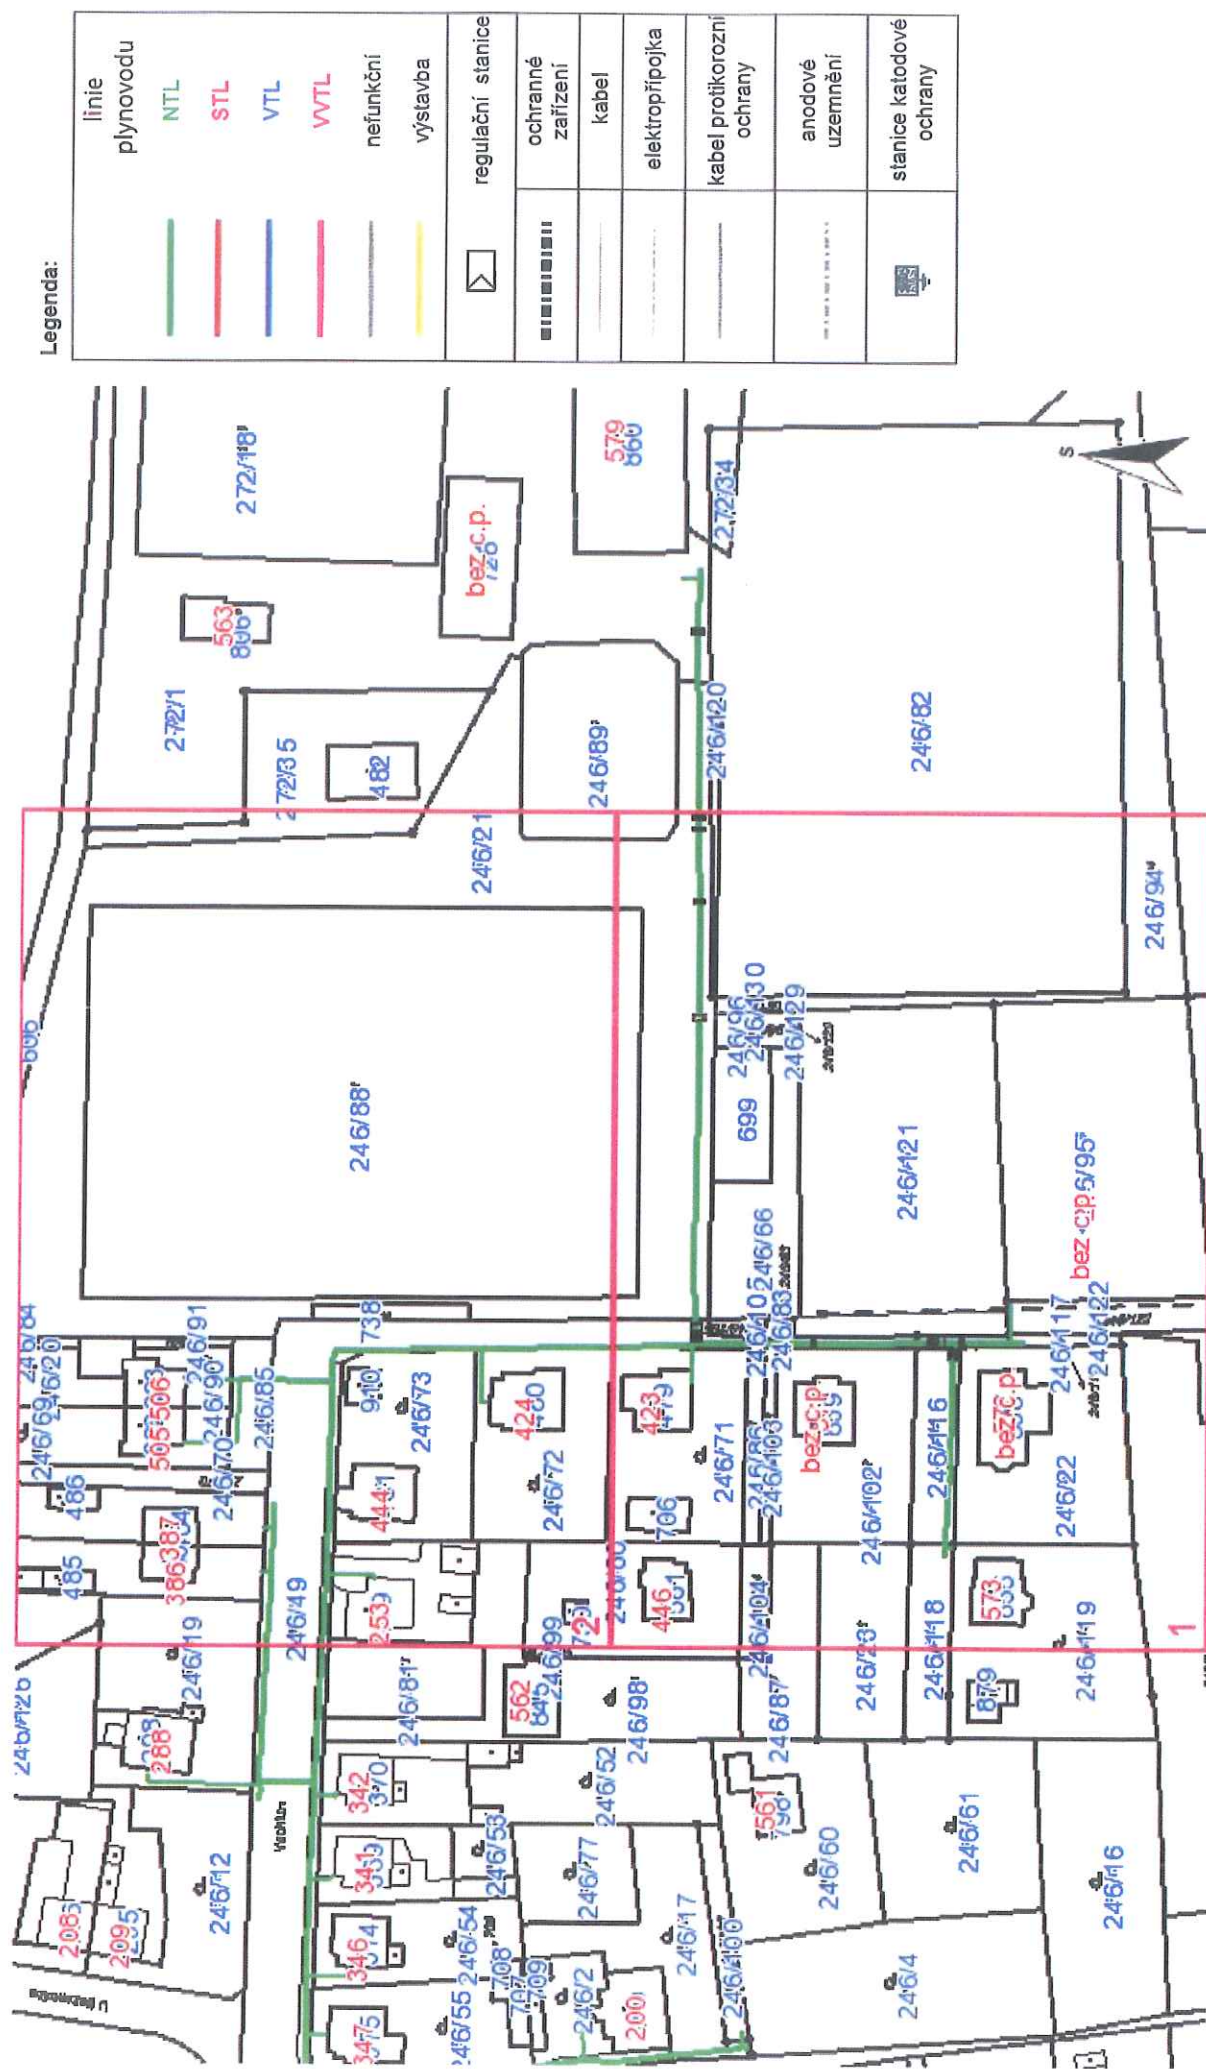

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000930767 ze dne 16.04.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad. K.ú.: Lázně Bělohrad-246/21,246/129,246/96,699,246/83,248/105,246/66.

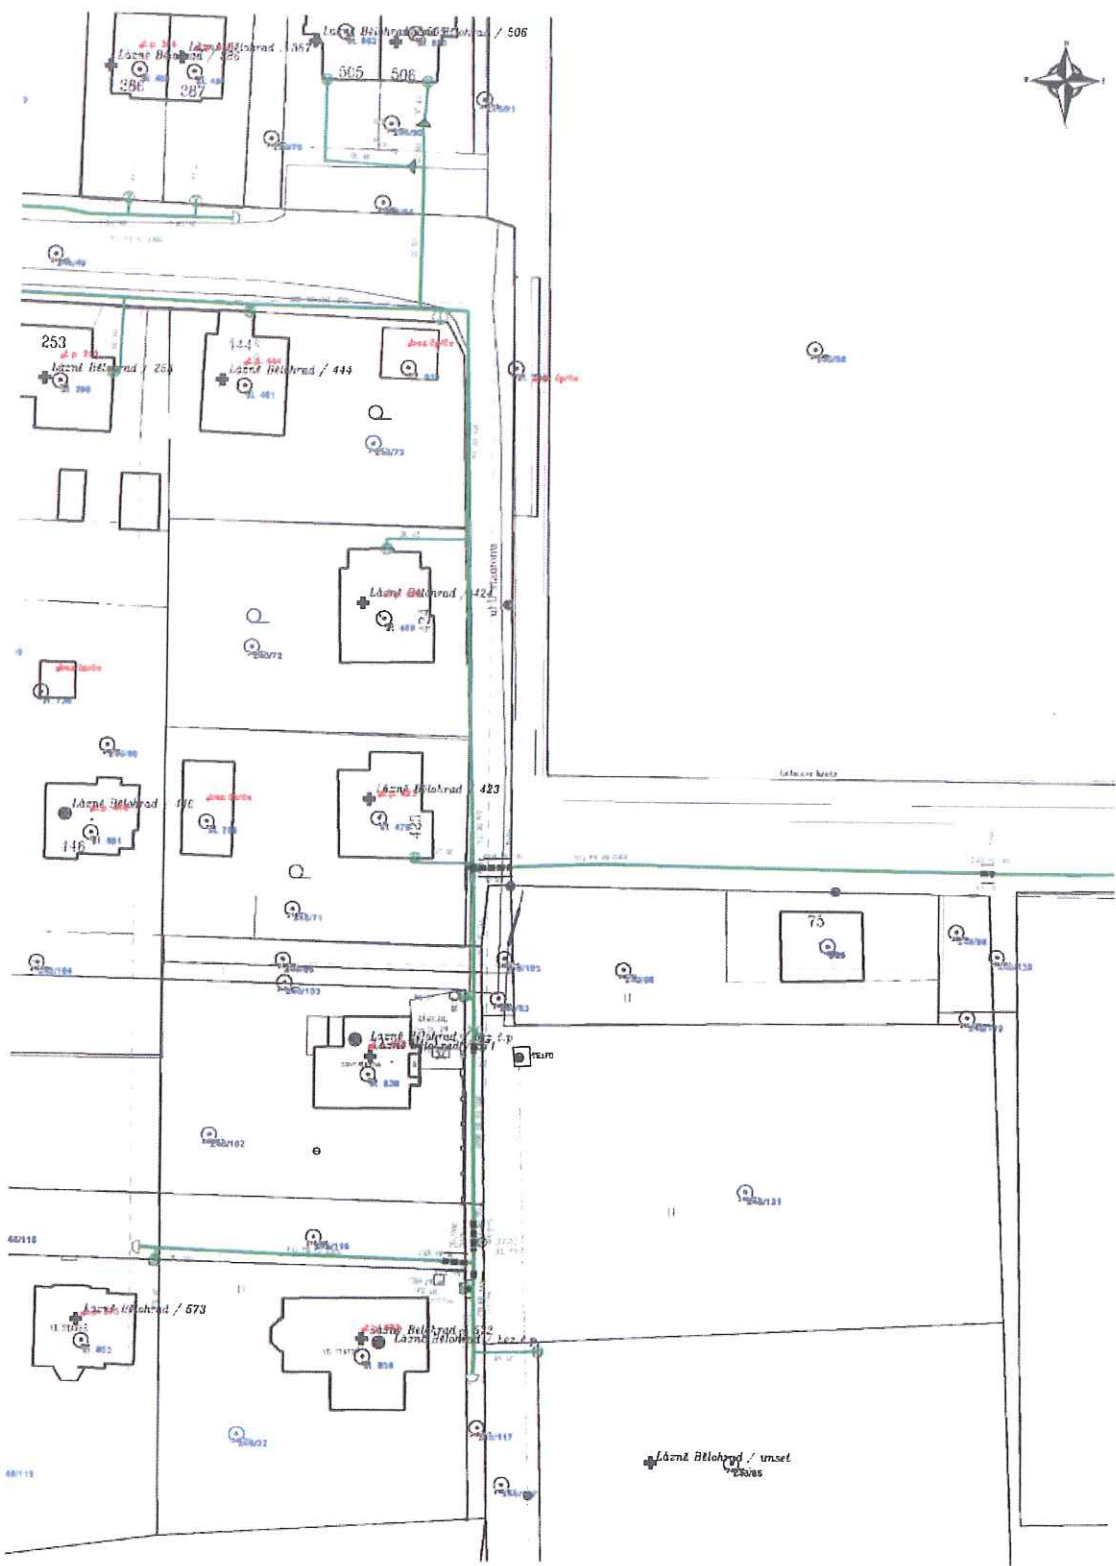

Legenda:

| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------------------|
| | linie | | ochranné zařízení | | kabel protikoroziční ochrany |
| | NTL/STL/VTL | | kabel | | anodové uzemnění |
| | VVTL | | elektropřipojka | | stanice katodové ochrany |
| | plynovodu | | | | |
| | nefunkční | | | | |
| | výstavba | | | | |
| | regulační stanice | | | | |