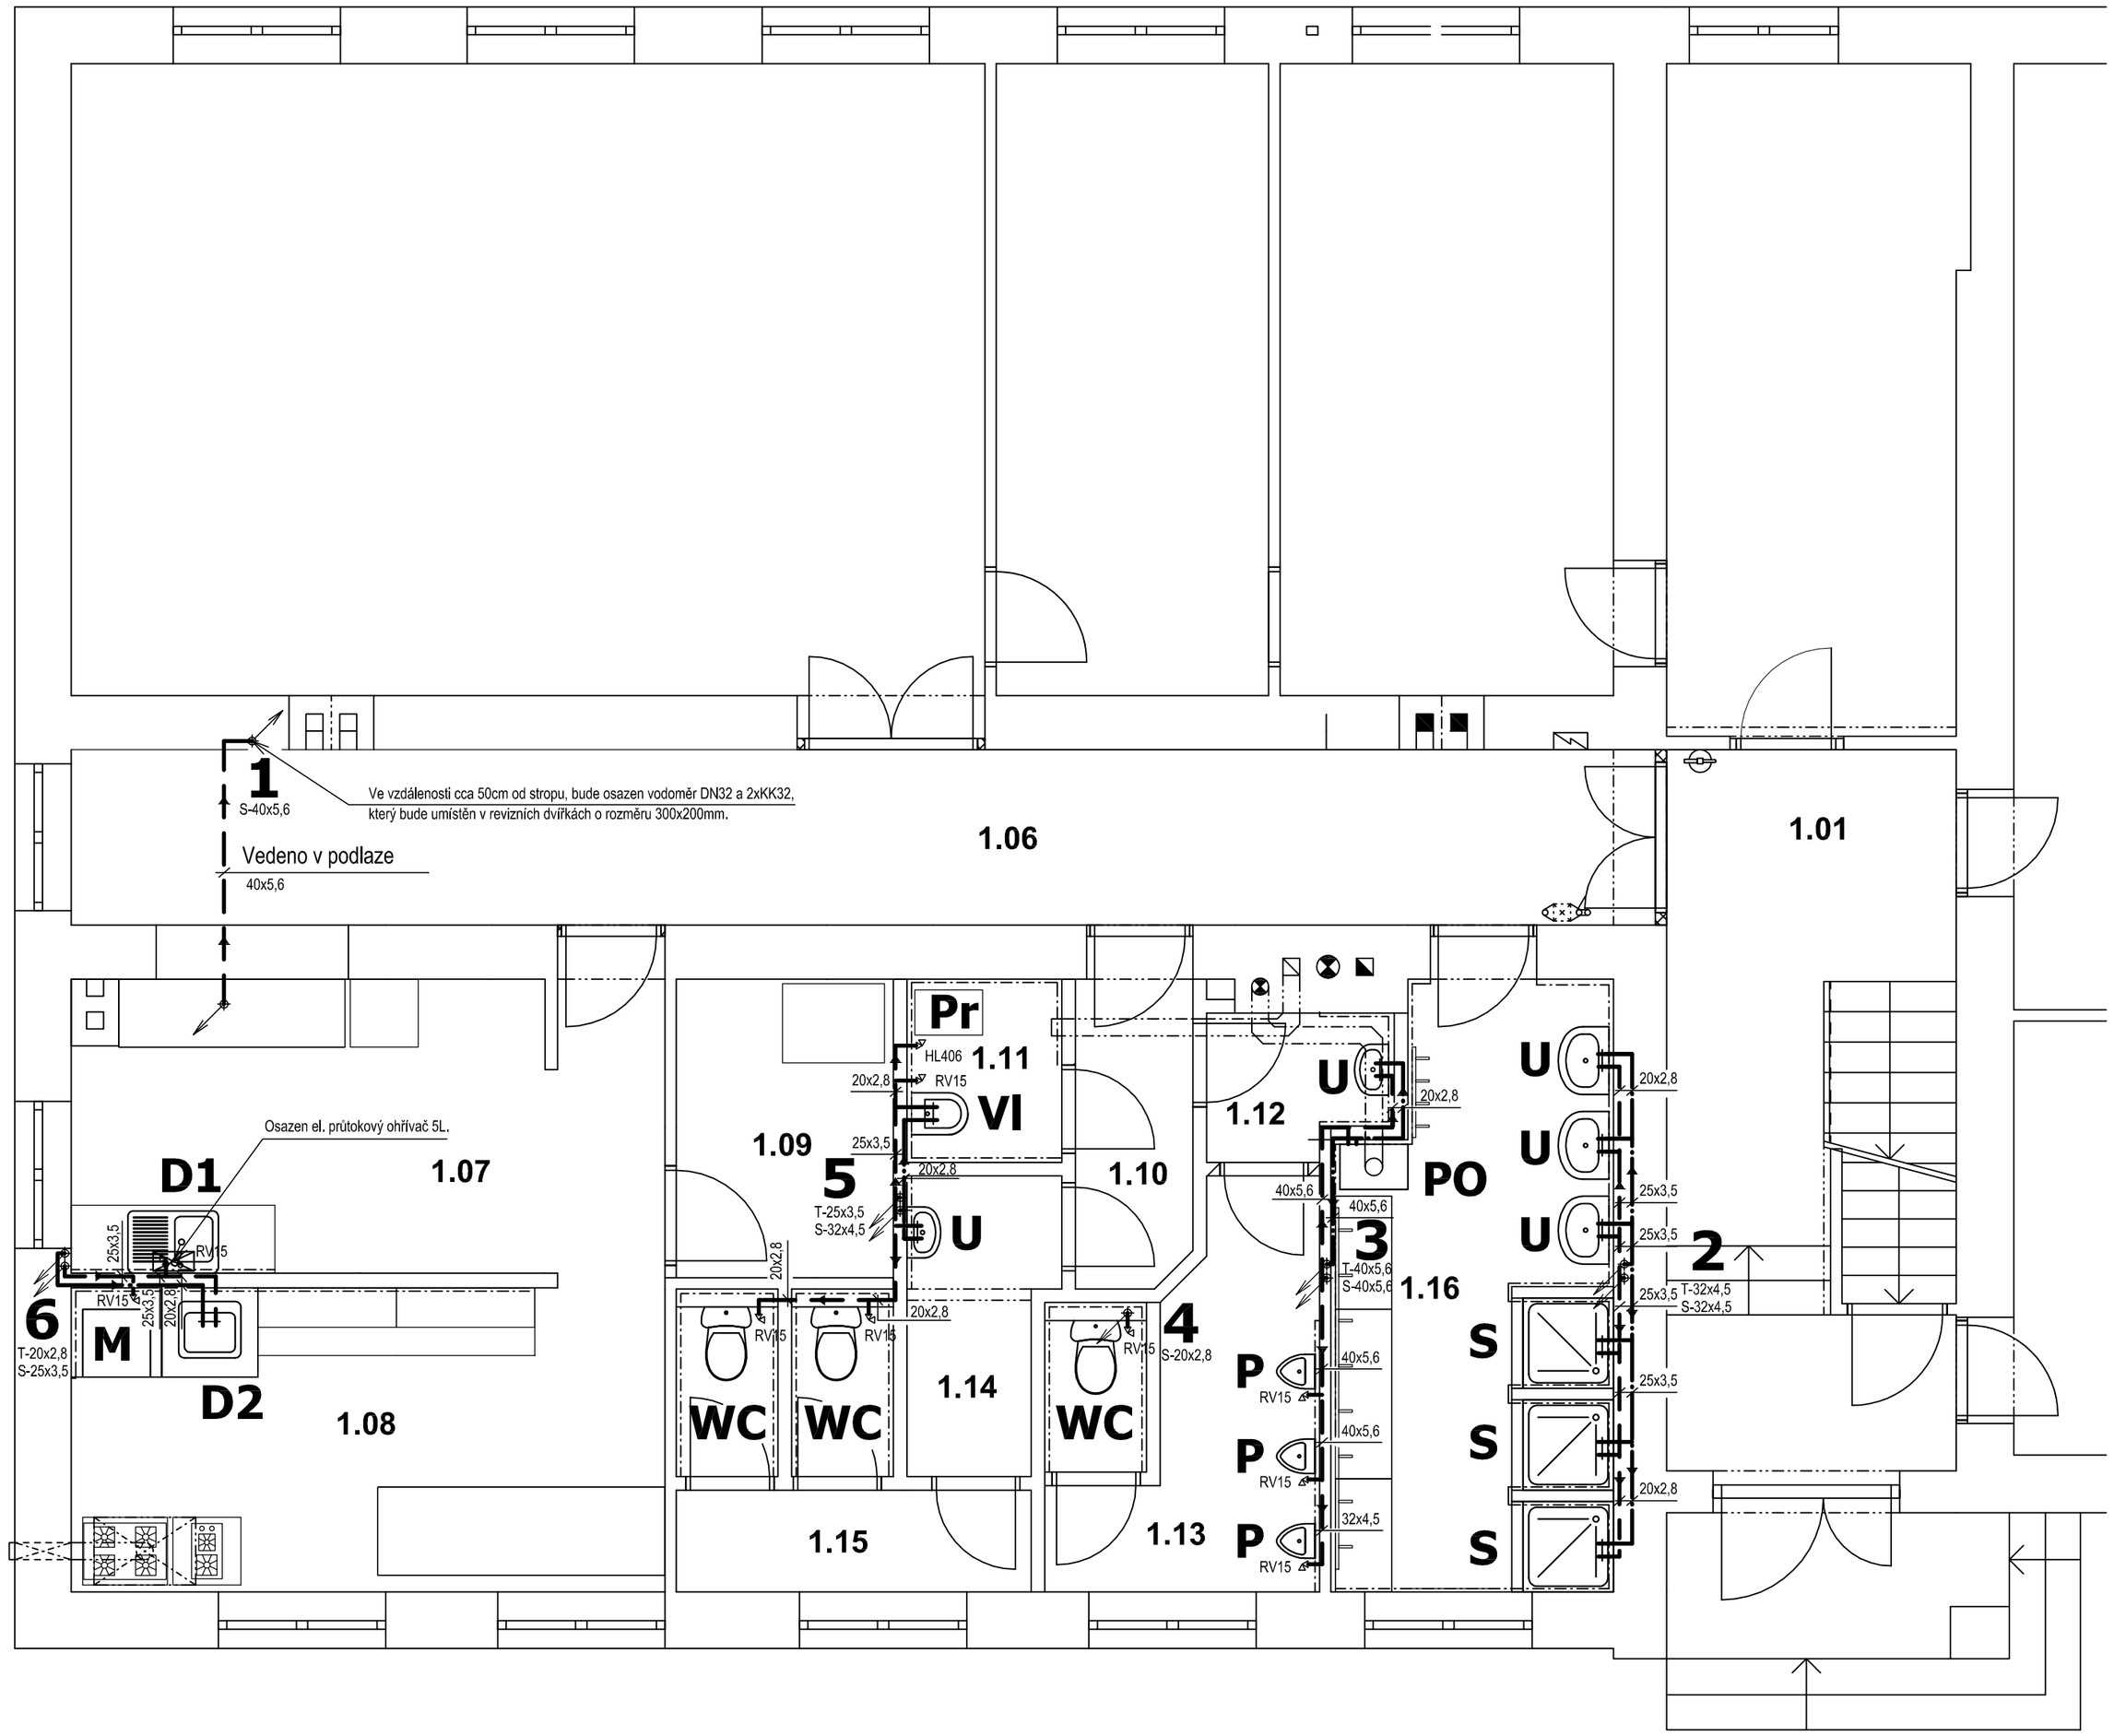

LEGENDA:

— — VODA - STUDENÁ TYP PPr PN 16
—·— VODA - TEPLÁ TYP PPr PN 16

U -UMYVADLO, PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE

WC -KLOZETOVÁ MÍSA

S -SPRCHOVÝ KOUT, PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE

P -PISOÁR

Vl -VÝLEVKA, PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE

D1 -DŘEZ, PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE
-ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 10l/2kW

D2 -DŘEZ, PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE

M -MYČKA AUTOMATICKÁ

Pr -PRAČKA AUTOMATICKÁ S VRCHNÍM PLNĚNÍM

PO -PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ S UZAVŘENOU SPALOVACÍ KOMOROU

2 - ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ

T-32x4,5
S-32x4,5 - DIMENZE STOUPACÍHO POTRUBÍ
T= TEPLÁ, S= STUDENÁ

SCHÉMA ZAPOJENÍ PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE

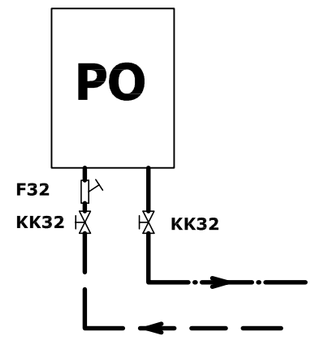

TABULKA TEPELNÝCH IZOLACÍ POTRUBÍ

Potrubí studené vody (SV)

dimenze	tl. tep. iz.	tepelná izolace
20x2,8 - 1/2" - DN15	9mm	např. Armacell Tubolit DG
25x3,5 - 3/4" - DN20	9mm	-//-
32x4,4 - 1" - DN25	9mm	-//-
40x5,5 - 1 1/4" - DN32	15mm	-//-
50x6,9 - 1 1/2" - DN40	15mm	-//-

DN - VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
D - VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
t - TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ

Potrubí teplé vody (TV)

dimenze	tl. tep. iz.	tepelná izolace
20x3,4	20mm	např. Armacell Tubolit DG
25x4,2	20mm	-//-
32x5,4	25mm	-//-

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing.J.FABIÁN		Ing. Iva Fabiánová	
INVESTOR :	Město Lázně Bělohrad nám. K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad		
MÍSTO STAVBY :	Barákova 419, 507 81 Lázně Bělohrad		
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE ZDRAVOTECHNIKA		
NÁZEV VÝKRESU :	PŮDORYS 1.NP- VODOVOD		

FABIAN
K Bifičce 1665/43
Hradec Králové 500 08
IČO: 13564692

ZAK. ČÍSLO :	1008/F/16
DATUM :	ÚNOR 2016
STUPEŇ :	DPS
MĚŘÍTKO :	1:50
Č. VÝKRESU:	ZTI-3