



Otevřené výkopy – startovací jámy

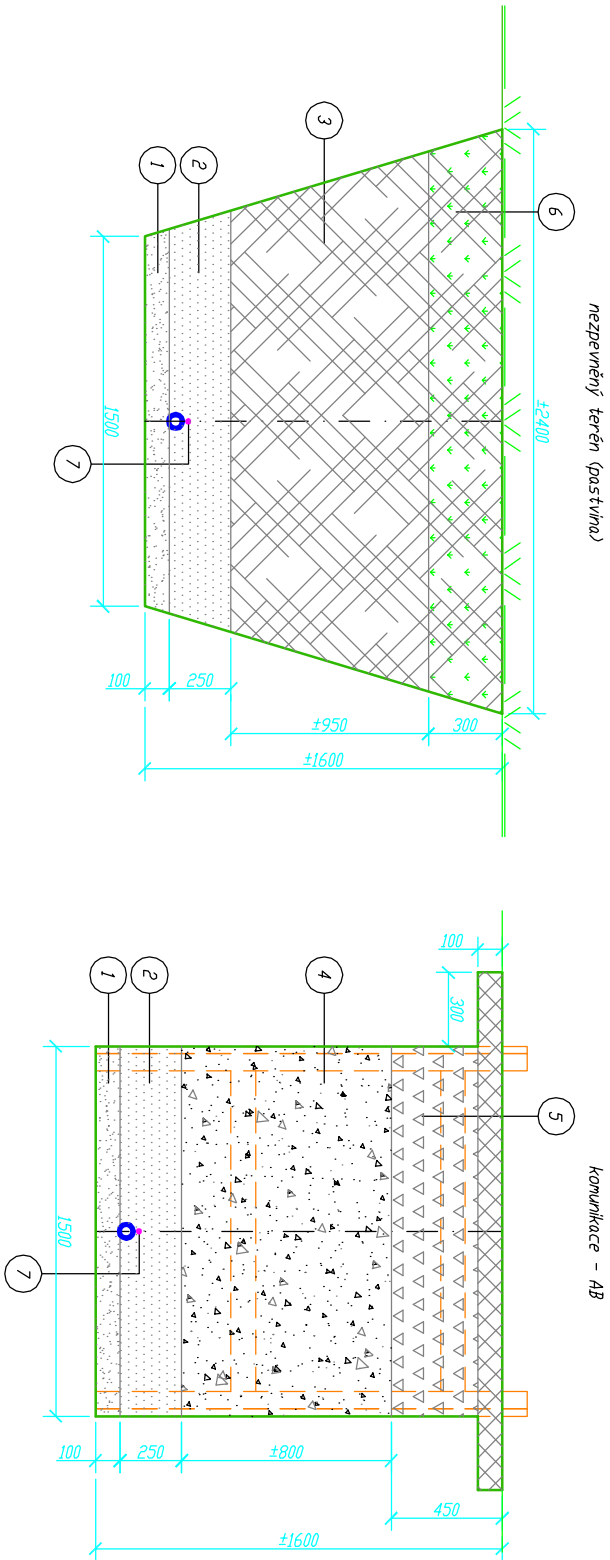

- LEGENDA :
- 1 pískové lože
 - 2 pískový obsyp
 - 3 hutněný zeminí zášyp (min. 45 MPa)
 - 4 hutněný zášyp nesedavým materiálem (min. 60 MPa)
 - 5 konstrukce AB komunikace
 - 6 vegetační vrstva se zatravněním
 - 7 signalizační vodoráž

Délka startovací jámy – min. 4 m.
Hutnění zášypů bude prováděno po vrstvách tl. max. 250 mm.
Signalizační vodoráž mimo otevřené výkopy bude zatáhována společně s potrubím.

nezpevněný terén – zelené plochy v okolí



Autor projektu: Ing. Robert Klement		Ing. Robert Klement	
Vypracoval:	Sylvie Klementová	Klostermannova 3190	
Investor:	Obec Pětipsy č.p. 58, 431 53 Pětipsy	438 01 Žatec	
Dobjednatel:	Obec Pětipsy č.p. 58, 431 53 Pětipsy	IČ: 133 62 887	
Stupeň:	Dokumentace pro společné UR a SP	tel: 777 22 52 46	

Akce:

Pětipsy, místní část Vidolice

vodovod

Dl.1.b5 Příčné řezy ve starovacích jámách

Zakázkové č. :

21 03 08

Datum:

Duben 2021

Stavební úřad:

Kačobň

Formát:

2x A4

Měřítko:

1 : 30

Paré číslo: