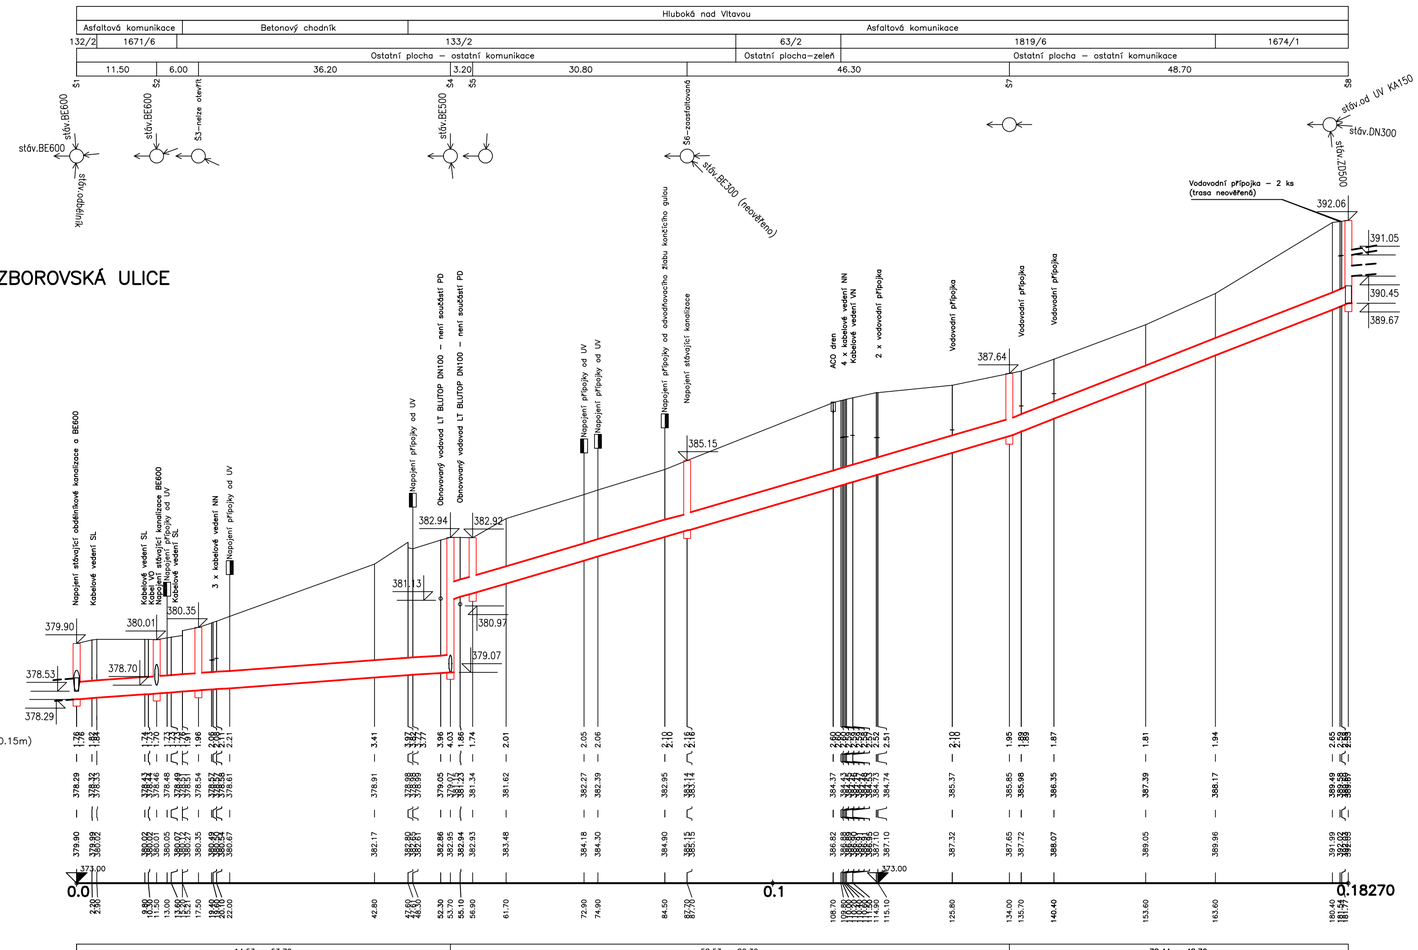

KUBATURY VÝKOPŮ

SVISLÁ RÝHA, PVC–U KORUGOVANÉ POTRUBÍ DN500/544 DO SEDLA 90° , ŠÍŘKA DNA 1.245m

st =	2.90,	kubatura =	6.50 m3,	suma =	6.50 m3
st =	11.50,	kubatura =	18.96 m3,	suma =	25.45 m3
st =	13.00,	kubatura =	3.20 m3,	suma =	28.65 m3
st =	15.20,	kubatura =	4.77 m3,	suma =	33.43 m3
st =	17.50,	kubatura =	5.32 m3,	suma =	38.74 m3
st =	42.80,	kubatura =	84.48 m3,	suma =	123.23 m3
st =	47.60,	kubatura =	22.04 m3,	suma =	145.27 m3
st =	48.30,	kubatura =	3.37 m3,	suma =	148.64 m3
st =	53.70,	kubatura =	26.21 m3,	suma =	174.85 m3
st =	56.90,	kubatura =	11.50 m3,	suma =	186.35 m3
st =	61.70,	kubatura =	11.22 m3,	suma =	197.57 m3
st =	84.50,	kubatura =	58.32 m3,	suma =	255.89 m3
st =	87.70,	kubatura =	8.49 m3,	suma =	264.38 m3
st =	108.70,	kubatura =	62.29 m3,	suma =	326.66 m3
st =	109.80,	kubatura =	3.56 m3,	suma =	330.22 m3
st =	114.90,	kubatura =	16.24 m3,	suma =	346.46 m3
st =	115.10,	kubatura =	0.63 m3,	suma =	347.09 m3
st =	125.80,	kubatura =	30.71 m3,	suma =	377.79 m3
st =	134.00,	kubatura =	20.68 m3,	suma =	398.47 m3
st =	135.70,	kubatura =	4.06 m3,	suma =	402.53 m3
st =	153.60,	kubatura =	41.22 m3,	suma =	443.75 m3
st =	163.60,	kubatura =	23.35 m3,	suma =	467.10 m3
st =	180.40,	kubatura =	47.99 m3,	suma =	515.09 m3
st =	182.70,	kubatura =	7.42 m3,	suma =	522.51 m3

MATERIÁL POTRUBÍ

– POTRUBÍ BUDE Z TRUB ŽEBROVANÝCH Z POLYPROPYLENU (PP) – ULTRA–RIB 2 (VÝROBCE NAPŘ. MAINCOR s.r.o., WAVIN Ekoplastik s.r.o., UPONOR s.r.o.) – DN500 – SN10, SPOJOVANÝCH NA HRDLO S TĚSNĚNÍM.

POZNÁMKA

– PŘI SOUBĚHU I KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU DODRŽENY JAK VODOROVNÉ, TAK SVISLÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÉ ČSN 73 6005.

– PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ŘÁDNĚ VYHLEDAT A VYZNAČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH JE INVESTOR POVINEN DODRŽOVAT PODMÍNKY SPRÁVCŮ TĚCHTO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. V MÍSTECH KŘÍŽENÍ NOVÝCH A STÁV. SÍTÍ JE NUTNO PROVÁDĚT POUZE RUČNÍ VÝKOP. V TĚCHTO ÚSECÍCH SE STROJNÍ VÝKOP PROVÁDĚT NESMÍ.
– INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ A TO DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ.
– TRASA SBĚRAČE KŘÍŽÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ. PŘESNOU POLOHU BUDE NUTNÉ VYTÝČIT SPRÁVCI TĚCHTO SÍTÍ. SKUTEČNÁ HLOUBKA TĚCHTO SÍTÍ BUDE ZJIŠTĚNA AŽ NA MÍSTĚ. V PŘÍPADĚ KOLIZE NOVÉHO POTRUBÍ S TĚMITO SÍTĚMI BUDE NUTNÉ TYTO SÍTĚ PŘELOŽIT.

– HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM NEBYL PŘEDEM PROVÁDĚN !!! DLE SKUTEČNĚ ZJIŠTĚNÉHO STAVU TĚŽITELNOSTI ZEMIN PŘÍMO NA STAVBĚ, BUDE NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ PŘIZVANÉHO STATIKA A HYDROGEOLOGA, NAVRŽEN ZPŮSOB SKUTEČNÉHO PROVÁDĚNÍ PAŽENÍ.

– JSOU–LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44 ODST. 9 ZÁKONA 137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.
U VŠECH POUŽÍVANÝCH TRUB, ARMATUR A TVAROVEK JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ PARAGRAF 13, ODST. 5, ZÁKONA Č. 22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

– KANALIZACE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NOREM ČSN A EN:
ČSN EN 752–2 – VENKOVNÍ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
ČSN EN 1610 – PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A JEJICH ZKOUŠENÍ
ČSN 75 6909 – ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI STOK
ČSN EN 1917 – VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU.

– VEŠKERÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE JSOU JASNĚ POŽADOVÁNY A UVEDENY V PŘEDMĚTNÝCH NORMÁCH A ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ BÝT S TĚMITO NORMAMI PLNĚ OBEZNÁMEN A MUSÍ SE JIMI PLNĚ ŘÍDIT. PROJEKTANT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NETĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, ŠACHET A PODOBNĚ.

– DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb NENÍ SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ PD NÁVRH PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ VÝKOPOVÝCH JAM, RÝH, JÍMEK A ŠTĚTOVÝCH STĚN, A JSOU PLNĚ V KOMPETENCI ZHOTOVITELE STAVBY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

VAK projekt s.r.o.
B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice
Tel.: 602 150 148; E-mail.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUCÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
	KADLEČKOVÁ P.		Ing. PUDIL Jiří	

OKRES: ČESKÉ BUDĚJOVICE – JIHOČESKÝ KRAJ	STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
MÍSTO STAVBY: k.ú. Hluboká nad Vltavou - 639605	
INVESTOR: město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hl.n.Vlt.	DATUM PROJEKTU: 06/2014
NÁZEV AKCE: HLUBOKÁ N.V. - OBNOVA KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ PO POVODNI - ULICE ZBOROVSKÁ	FORMÁT VÝKRESU: 4xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: SO-01 KANALIZACE ULICE ZBOROVSKÁ	MĚŘÍTKO: 1:500/100
OBSAH VÝKRESU: PODÉLNÝ PROFIL	Č. VÝKRESU: D.1