VZOROVÁ ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET NA SO-01 KANALIZACE NÁTOK NA ČOV

V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU

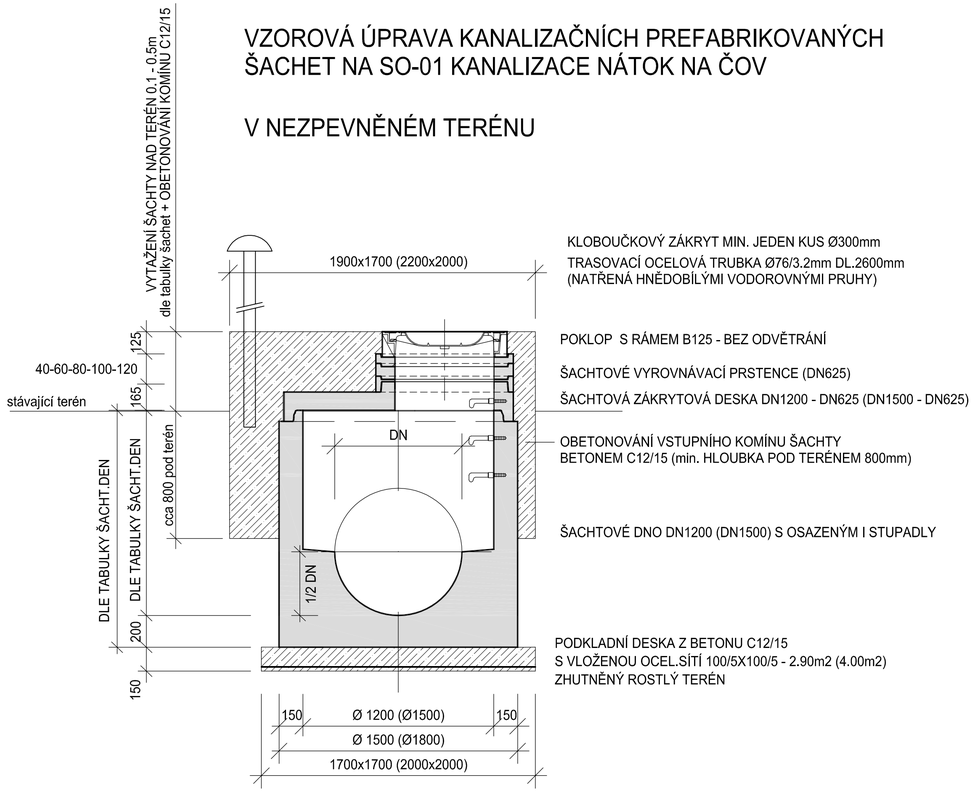

POZNÁMKA:

DNO VÝKOPU:
DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZHUTNĚNO.

OBSYP ŠACHTY:
OBSYP ŠACHTY SE PROVEDE VYTĚŽENOU ZEMINOU UKLÁDANOU PO VRSTVÁCH MAX. 300MM MOCNÝCH, KTERÉ SE POSTUPNĚ HUTNÍ.

TĚSNĚNÍ MEZI ŠACHTOVÝMI DÍLCI:
JSOU NAVRŽENY TYPOVÉ PREFABRIKOVANÉ ŽELBET. ŠACHTY DN 1200 (DN1500) A TO VČETNĚ TYPOVÉHO ELASTOMEROVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI ŠACHTOVÝMI DÍLCI. ZHOTOVITEL STAVBY TOTO TĚSNĚNÍ MUSÍ U VÝROBCE OBJEDNAT PŘÍMO SE ŠACHETNÍMI DÍLCI.

ŠACHETNÍ DNO:
VE VÝKAZU VÝMĚR JE POČÍTÁNO S PREFABRIKOVANÝM ŽELEZOBETONOVÝM DNEM. V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÉHO TYPU DNA JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT CELOU SKLADBU ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ VE VSTUPNÍM KOMÍNU NADE DNEM. V ŠACHTOVÉM DNĚ BUDOU OSAZENA STUPADLA Z VÝROBY.

POKLOP:
VE SKLADBĚ ŠACHTY JE POČÍTÁNO S POKLOPEM VÝŠKY 125mm - POKUD BUDE PRO STAVBU ZVOLEN JINÝ TYP POKLOPU JE NUTNÉ PŘEPOČÍTAT CELOU SKLADBU ŠACHTY.

ZÁVĚREČNÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU SE PROVEDE OHUMUSOVÁNÍM A OSETÍM.

U KAŽDÉ ŠACHTY V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDOU OSAZENY DO OBETONOVÁNÍ VSTUPNÍHO KOMÍNU ŠACHTY (DO HL. 0,6m) OCELOVÉ TRASOVACÍ TRUBKY Ø76/3,2mm dl. 2600mm PŘESAHUJÍCÍ OKOLNÍ TERÉN O MIN. 2,0m S KLOBOUČKOVÝM ZÁKRYTEM. TRUBKY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM S VODOROVNÝMI HNĚDOBÍLÝMI PRUHY A PLECHOVOU alt. PLASTOVOU CEDULKOU (IDENTIFIKAČNÍ TERČ) S OZNAČENÍM STOKY A TO DLE PODMÍNEK PROVOZOVATELE - ŘEŠÍ ZHOTOVITEL STAVBY VE SPOLUPRÁCI S PROVOZOVATELEM A TO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.

TÍMTO ZPŮSOBEM BUDE PROVEDENO CELKEM 7 KS ŠACHET (Š1 AŽ Š7).

PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA SKUTEČNOST, ŽE DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb. A K NÍNAVAZUJÍCÍCH PŘÍLOH, NEJSOU OSAZENÍ A TYPY TĚCHTO ORIENTAČNÍCH ŠTÍTKŮ SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÝCH PŘÍLOH PD.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY A TAKÉ BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT DOZOR HYDROGEOLOGA.
POKUD SE BĚHEM STAVBY VYSKYTNOU PROBLÉMY SE SPODNÍ VODOU, PŘÍPADNĚ S PROUDÍCÍ VODOU, NEBO JINÝMI NEPŘÍZNIVÝMI PODMÍNKAMI, JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM !

INVESTOR JE POVINNEN PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ, ZAJISTIT U JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH VYTÝČENÍ !

UPOZORNĚNÍ:

TÍMTO ZPŮSOBEM BUDOU PROVEDENY ŠACHTY Š1 AŽ Š7. ŠACHTA Š6 BUDE PREFABRIKOVANÁ DN1500 SPADIŠŤOVÁ BEZ OBTOKU.

V KOMUNIKACI

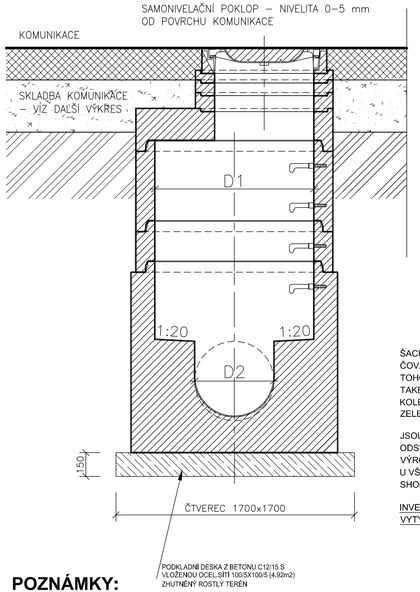

POZNÁMKY:

DNO VÝKOPU:
DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZHUTNĚNO.

OBSYP ŠACHTY:
OBSYP ŠACHTY SE PROVEDE VYTĚŽENOU ZEMINOU UKLÁDANOU PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm MOCNÝCH, KTERÉ SE POSTUPNĚ HUTNÍ.

TĚSNĚNÍ MEZI ŠACHTOVÝMI DÍLCI:
JSOU NAVRŽENY TYPOVÉ PREFABRIKOVANÉ ŽELBET ŠACHTY, A TO VČETNĚ TYPOVÉHO ELASTOMEROVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI ŠACHTOVÝMI DÍLCI. ZHOTOVITEL STAVBY TOTO TĚSNĚNÍ MUSÍ U VÝROBCE OBJEDNAT PŘÍMO SE ŠACHETNÍMI DÍLCI.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY A TAKÉ BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT DOZOR HYDROGEOLOGA.
POKUD SE BĚHEM STAVBY VYSKYTNOU PROBLÉMY SE SPODNÍ VODOU, PŘÍPADNĚ S PROUDÍCÍ VODOU, NEBO JINÝMI NEPŘÍZNIVÝMI PODMÍNKAMI, JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM !
ZÁVĚREČNÁ ÚPRAVA POVRCHU SE PROVEDE V CELKOVÉ TLOUŠŤCE DLE SKLADBY KOMUNIKACE - VIZ. ZVLÁŠTNÍ VÝKRES; (V ZATRAVNĚNÉM ÚZEMÍ S OKOLNÍM OSETÍM).

STUPADLO ŽEBÍRKOVÉ – PE SCHEMA



UPOZORNĚNÍ

PROJEKTANT VYŽADUJE ABY KANALIZACE BYLA PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NOREM ČSN A EN;
ČSN EN 752-2 - VENKOVNÍ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
ČSN EN 1610 - PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A JEJICH ZKOUŠENÍ
ČSN 75 6909 - ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI STOK
ČSN EN 1917 - VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU.
VEŠKERÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE JSOU JASNĚ POŽADOVÁNY A UVEDENY V PŘEDMĚTNÝCH NORMÁCH A ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ BÝT S TĚMITO NORMAMI PLNĚ OBEZNÁMEN A MUSÍ SE JIMI PLNĚ ŘÍDIT. PROJEKTANT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NETĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, ŠACHET A PODOBNĚ.

ŠACHTA ŠP3 SE V SOUČASNOSTI NACHÁZÍ MIMO VYASFALTOVANÉ PARKOVIŠTĚ I MIMO PŘÍJEZDOVOU PANLELOVOU CESTU K ČOV. POČÍTÁ SE VŠAK S BUCOUCÍM ROZŠÍŘENÍM PARKOVIŠTĚ NA POZEMKY KN 63/2, 71/2, 73/2 (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD). Z TOHO DŮVODU JE ŠACHTA ŠP3 NAVRŽENA SE SAMONIVELAČNÍM POKLOPEM V ÚROVNI TERÉNU (V SOUČASNOSTI JE POKLOP TAKÉ NA ÚROVNI TERÉNU). POKUD PO OBNOVĚ KANALIZACE NEBUDE HNED NÁSLEDOVAT ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ, NEBUDE KOLEM ŠP3 SKLADBA KOMUNIKACE, NÝBRŽ SKLADBA VRSTEV PRO ULOŽENÍ V TERÉNU (VIZ NAPŘ. VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZELENI).

JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44 ODST. 9 ZÁKONA 137/2006 SB. PŘÍPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.
U VŠECH POUŽÍVANÝCH TRUB, ARMATUR A TVAROVEK JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ PARAGRAF 13, ODST. 5, ZÁKONA Č. 22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

INVESTOR JE POVINNEN PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ, ZAJISTIT U JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH VYTÝČENÍ !

VAK projekt s.r.o.
B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice
Tel.: 602 150 148; E-mail.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUCÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
ING.KRATOCHVÍL P.	/ KADLEČKOVÁ P.		Ing. PUDIL Jiří	

OKRES:	ČESKÉ BUDĚJOVICE - JIHOČESKÝ KRAJ
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Hluboká nad Vltavou - 639605
INVESTOR:	město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hl.n.Vlt.
NÁZEV AKCE	**HLUBOKÁ N.VLT. - OBNOVA KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ PO POVODNI - NÁTOK NA ČOV**
STAVEBNÍ OBJEKT	**SO-01 Kanalizace nátok na ČOV**
OBSAH VÝKRESU	**VZOROVÉ ULOŽENÍ ŠACHET**

STUPEŇ PROJEKTU	**DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE**
DATUM PROJEKTU	**06/2014**
FORMÁT VÝKRESU	**4xA4**
MĚŘÍTKO	**1:20**
Č. VÝKRESU	**D.5**