PŮDORYS 1. NP (PŘÍZEMÍ = 0,000)

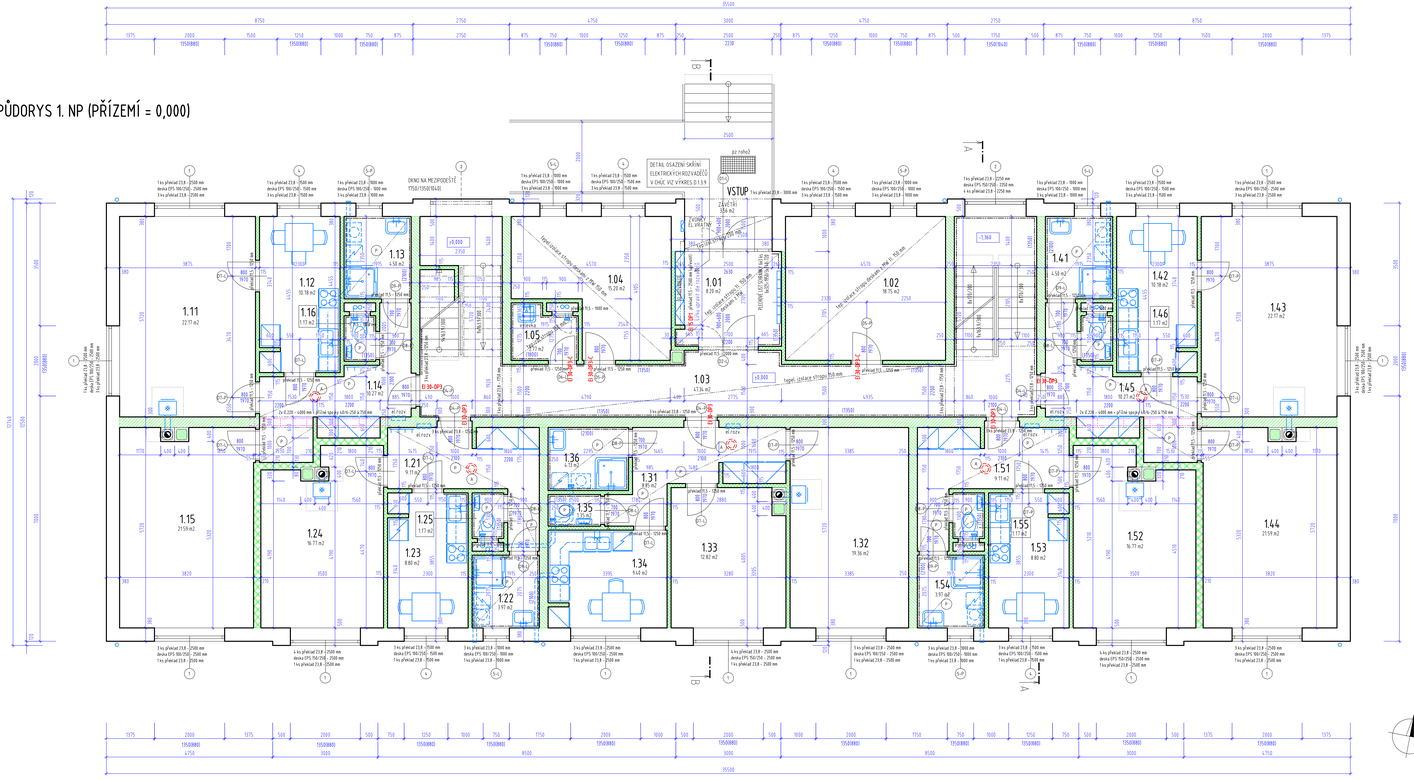

ÚPRAVA OCELOVÝCH VÁLC. PŘEKLADŮ

VÝPIS MÍSTNOSTÍ – 1. NP

Č.M.	ÚČEL	PODLAH. PLOCHA (m2)	OBVYT. PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)	SKLADBA PODLAHY STROPU	PODLAHA	POZNÁMKY
1. NP	**PŘÍZEMÍ (±0,000 m)**	**367,6**	**753,2**				
	SPOLEČNÉ PROSTORY	92,3					
1.01	ZÁVĚSÍ	8,2		2,48	P05	keramická dlažba	zem v podlahy v keramických páscích
1.02	ROZÁRNÍ	18,8		2,48	P05	keramická dlažba	zem v podlahy v keramických páscích
1.03	CHODBA A 2 SCHODIŠTĚ	47,3		2,48; 2,68	P02, P05, P08	keramická dlažba, stupně schodišťů s kontrastnou dlažbou	zem v podlahy v keramických páscích; hrany stupňů schodišťů s protiskluznou úpravou dle normy, odrazivá úprava povrchu vlhčí dle normy ČSN 73 0580-1
1.04	SKLAD ÚDRŽBY BYT. ODPAD	15,2		2,48	P05	keramická dlažba	zem v podlahy v keramických páscích
1.05	SKLADOVÁ KOMÓRKA	2,8		2,48	P08	keramická dlažba	detail stěny nerezových obvodových do výšky 1,8 m, pod dlažbou v podlaze provedena hydroizolační stěrka vytažená 200 mm do stěny kolmých, nesmí dotřeba na stěně instalovat. Sanity
	BYT Č. 1.11 (2+1)	69,9	43,8				
1.11	OBÝVACÍ POKOJ	22,2	22,2	2,63	P04	samolevá pryskyrnicová podlaha	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt
1.12	KUCHYNĚ	10,2		2,63	P04	samolevá pryskyrnicová podlaha	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt; zdroj nazýváme tmy mají opatřeny a tvrzené odřhlavé (doporučí) detail nerezových detaillechem, nerezová dříž na pot-pony, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.13	KOUPELNA	4,5		2,30	P06	keramická dlažba	detail stěny nerezových obvodových do výšky 2,1 m, pod dlažbou v podlaze provedl hydroizolační stěrka vytažená 200 mm do stěny kolmých, v sprchovém koutu vytažena na celou výšku obkladu, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.16	PŘEDSÍŇ CHODBA	10,3		2,30	P05	keramická dlažba	zem v podlahy z keramických pásků, nerezová dříž ve 60, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.15	POKOJ	21,6	21,6	2,63	P04	samolevá pryskyrnicová podlaha, pod opláštěním otvorové kostra se provede nehořlavá úprava podlahy – viz „PŘEDNÁPRY" (kapl. nerezová dlažba)	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt
1.14	ZÁCHOD	1,2		2,30	P06	keramická dlažba	detail stěny nerezových obvodových do výšky 1,8 m, nesmí dotřba na stěně instalovat. Sanity; zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
	BYT Č. 1.12 (1+1)	39,8	16,8				
1.21	PŘEDSÍŇ CHODBA	9,1		2,30	P05	keramická dlažba	zem v podlahy z keramických pásků, nerezová dříž ve 60, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.22	KOUPELNA	4,0		2,30	P06	keramická dlažba	detail stěny nerezových obvodových do výšky 2,1 m, pod dlažbou v podlaze provedl hydroizolační stěrka vytažená 200 mm do stěny kolmých, v sprchovém koutu vytažena na celou výšku obkladu, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.23	KUCHYNĚ	8,8		2,63	P04	samolevá pryskyrnicová podlaha	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt; zdroj nazýváme tmy mají opatřeny a tvrzené odřhlavé (doporučí) detail nerezových detaillechem, nerezová dříž ve pot-pony, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.24	OBÝVACÍ POKOJ	16,8	16,8	2,63	P04	samolevá pryskyrnicová podlaha, pod opláštěním otvorové kostra se provede nehořlavá úprava podlahy – viz „PŘEDNÁPRY" (kapl. nerezová dlažba)	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt
1.25	ZÁCHOD	1,2		2,30	P05	keramická dlažba	detail stěny nerezových obvodových do výšky 1,8 m, nesmí dotřba na stěně instalovat. Sanity; zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
	BYT Č. 1.13 (3+1)	55,9	32,2				
1.31	PŘEDSÍŇ CHODBA	8,9		2,30	P05	keramická dlažba	zem v podlahy z keramických pásků, nerezová dříž ve 60, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.32	OBÝVACÍ POKOJ	19,4	19,4	2,63	P04	samolevá pryskyrnicová podlaha, v kritických místech se provede nehořlavá úprava podlahy – viz „PŘEDNÁPRY" (kapl. nerezová dlažba, podkladové vrstvy, pouze 1. nc. 2 nad	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt
1.33	POKOJ	12,8	12,8	2,63	P04	samolevá pryskyrnicová podlaha, pod opláštěním otvorové kostra se provede nehořlavá úprava podlahy – viz „PŘEDNÁPRY" (kapl. nerezová dlažba)	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt
1.34	KUCHYNĚ	9,4		2,30	P04	samolevá pryskyrnicová podlaha	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt; zdroj nazýváme tmy mají opatřeny a tvrzené odřhlavé (doporučí) detail nerezových detaillechem, nerezová dříž ve pot-pony
1.35	ZÁCHOD	1,4		2,30	P05	keramická dlažba	detail stěny nerezových obvodových do výšky 1,8 m, nesmí dotřba na stěně instalovat. Sanity; zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.36	KOUPELNA	4,1		2,30	P06	keramická dlažba	detail stěny nerezových obvodových do výšky 2,1 m, pod dlažbou v podlaze provedl hydroizolační stěrka vytažená 200 mm do stěny kolmých, v sprchovém koutu vytažena na celou výšku obkladu, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
	BYT Č. 1.14 (2+1)	69,9	43,8				
1.41	KOUPELNA	4,5		2,30	P06	keramická dlažba	detail stěny nerezových obvodových do výšky 2,1 m, pod dlažbou v podlaze provedl hydroizolační stěrka vytažená 200 mm do stěny kolmých, v sprchovém koutu vytažena na celou výšku obkladu, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.42	KUCHYNĚ	10,2		2,63	P04	samolevá pryskyrnicová podlaha	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt; zdroj nazýváme tmy mají opatřeny a tvrzené odřhlavé (doporučí) detail nerezových detaillechem, nerezová dříž ve pot-pony, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.43	OBÝVACÍ POKOJ	22,2	22,2	2,63	P04	samolevá pryskyrnicová podlaha, v kritických místech se provede nehořlavá úprava podlahy – viz „PŘEDNÁPRY" (kapl. nerezová dlažba, podkladové vrstvy, pouze 1. nc. 2 nad	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt
1.44	POKOJ	21,6	21,6	2,63	P04	samolevá pryskyrnicová podlaha, pod opláštěním otvorové kostra se provede nehořlavá úprava podlahy – viz „PŘEDNÁPRY" (kapl. nerezová dlažba)	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt
1.45	PŘEDSÍŇ CHODBA	10,3		2,30	P08	keramická dlažba	zem v podlahy z keramických pásků, nerezová dříž ve 60, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.46	ZÁCHOD	1,2		2,30	P08	keramická dlažba	detail stěny nerezových obvodových do výšky 1,8 m, nesmí dotřba na stěně instalovat. Sanity; zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
	BYT Č. 1.15 (3+1)	70,8	16,8				
1.51	PŘEDSÍŇ CHODBA	9,1		2,30	P08	keramická dlažba	zem v podlahy z keramických pásků, nerezová dříž ve 60
1.52	OBÝVACÍ POKOJ	16,8	16,8	2,63	P03	samolevá pryskyrnicová podlaha, v kritických místech se provede nehořlavá úprava podlahy – viz „PŘEDNÁPRY" (kapl. nerezová dlažba, podkladové vrstvy, pouze 1. nc. 2 nad, pod opláštěním otvorové kostra se provede nehořlavá úprava podlahy – viz „PŘEDNÁPRY" (kapl. nerezová dlažba)	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt
1.53	KUCHYNĚ	8,8		2,63	P03	samolevá pryskyrnicová podlaha	zem v podlahy z dřevěných kamenných lišt
1.54	KOUPELNA	4,0		2,30	P08	keramická dlažba	detail stěny nerezových obvodových do výšky 2,1 m, pod dlažbou v podlaze provedl hydroizolační stěrka vytažená 200 mm do stěny kolmých, v sprchovém koutu vytažena na celou výšku obkladu, zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m
1.55	ZÁCHOD	1,2		2,30	P08	keramická dlažba	detail stěny nerezových obvodových do výšky 1,8 m, nesmí dotřba na stěně instalovat. Sanity; zvedavé motnosaj SDK podhled, světlá výška minimum 2,0 m

POZNÁMKY

- BETONOVÉ, ALT. AMYOTERTOVÉ MAZÁNKY (PŘÍTĚRY) PODLAH BUDOU ZALITOVÁNY DO STĚN PÁSKY Z EPS NEBO Z MN. VLÁKEN (MW) TL. 15–20 mm
- KERAMICKÉ DLAŽBY PODLAH BUDOU ZALITOVÁNY V PLOCHÁCH (3 x 3 m, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
- PROVEDE SE NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA PODLAHY U KRBOVÝCH KAMEN (NAPŘ. KERAMICKÁ DLAŽBA, PODKLADOVÉ ŠKLO, PELCH TL. 2 mm). DLE 5133 ČSN EN 1008/1997 MUSÍ OCHRANNÁ PODLOŽKA PŘESAHOVAT PŮDORYS SPOTŘEBIČE NE MÉNĚ:
  - 300 mm PŘED PRÁCHÁDAČEM A POPELNÍKOVÝM OTVOREM,
  - 150 mm NA OSTATNÍCH STRANÁCH SPOTŘEBIČE.

  TYTO POŽADAVKY JE NUTNÉ UPŘESNIT DLE POKYNŮ NÁVODU VÝROBCE/ DODAVATELE KAMEN.
- DÁLE SE PROVEDE NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA PODLAHY U V KRBÁCH OTVORŮ KOMÍNŮ.
  - PODLAHA KOLEM VYBÍRACÍCH OTVORŮ MUSÍ BÝT NEHOŘLAVÁ NEBO S NEHOŘLAVOU PŮVODNÍCHOVU ÚPRAVOU DO VZDÁLENOSTI MIN. 600 mm.
- V KOUPELNÁCH BYTŮ A V UKLIDOVÉ KOMÓŘE V PŘÍZEMÍ BUDOU V PODLAHÁCH PO DLAŽBOU PROVEDENY SYSTÉMOVÉ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY. U SPRCHOVÝCH KOUTŮ BUDE VIDOTĚSNA IZOLACE VYTAŽENA NA STĚNY NA CELOU VÝŠKU OBKLADU, V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NA VÝŠKU 200 mm OD PODLAHY.
- PROSTUPY POTRUBÍ PODLAHOU PŘÍZEMÍ BUDOU ŘÁDNĚ NE.ÚŘE SYSTÉMOVÉ, UTĚSNĚNY PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ. PROSTUPY VŠECH POTRUBÍ STROPY PROŽÁRNÝMI STROPY A PODHLEDEM POD KRYCÍM ŠITÉROVÍNEM BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ.
- V OB.01A/1U SE PROVEDOU DALŠÍ S PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ DLE ZPRÁVY PBŘ:
  - OSAZENÍ POŽÁRNÍCH HYDRANTŮVÝCH SYSTÉMŮ S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ D19 – DÉLKY 20 m. PROVEDENÍ SKŘÍNÍ HYDRANTŮ ZAPUŠTĚNÉ (RÁM Z UZAVÍRACÍCH PROFILŮ S PLNÝMI DVÍŘKY, VELIKOST 650x650x175 mm.
  - V KAŽDÉM BYTĚ V CHODBĚ VE OMÉKU K VÝCHOZU SE PROVEDE OSAZENÍ ALESPOŇ JEDNOHO AUTONOMNÍHO HLÁSIČE KOUŘE/ POŽÁRU, DLE NTS 00010, TSI VYHLÁŠKY 23/2008 §6, ZAŘÍZENÍ DLE TECHNICKÉ NORMY ČSN EN 14604.
  - PROVEDE SE OSAZENÍ PHP DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PBŘ.
  - PROVEDE SE UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK OZNAČUJÍCÍCH UZÁVĚR VODY A VYPÍNAČ ELEKTŘINY. NA CHODBÁCH SPOLEČNÝCH PROSTOR BUDE OZNAČEN SMĚR ÚNIKU K VÝCHODU NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ.
- PŘÍČKY INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU V MÍSTNOSTECH ZÁKONDÍ A V UKLIDOVÉ KOMÓŘE VYBAVENY OSAZENÝMI OTVÍRACÍMI VÝŠKOVÉ DVÍŘKY S RÁMEM VELIKOSTI 600x600mm, PARAPET 1000 mm.
- VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ BUDOU VYBAVENA OCELOVÝM ZÁBRADLÍM S MADLY V= 1,0 m, MADLY BUDOU VYBAVENA SCHODIŠTĚ I NA STRANĚ ZDI. TOTO ZÁBRADLÍ BUDE LEMOVAT TAKÉ OTVOR SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU NA PODESTÁCH V 3.NP.
- STĚNY SPOLEČNÝCH CHODEB, SCHODIŠŤ A PODEST SE OPATŘÍ OPRYSKTÉNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU DO VÝŠKY 1,5 m, NAPŘ. EMAILOVÝM NÁTĚREM ALT. LINKUROSTU / EMALOVÝM NÁTĚREM.
- DŘEVĚNÝ VAZNÍKOVÝ KROV BUDE ULOŽENA NA DŘEVĚNÉ IMPREGNOVANÉ POZDNÉ (DŘ. 160x160 mm) ULOŽENÉ NA ŽB VÉNCE PŘES ASFALT. PÁSY A KOTVENÉ ŠROUBY KOTVANÝ VMEZDĚNÍM DO ŽB VÉNCE.
- POKLOPY NA SCHODIŠŤCH (3.NP) DO PŮDNÍHO PROSTORU BUDOU OCELOVÉCHVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. 30 MINUT V PROVEDENÍ EI15-DP1 (DCL1 PELCH TL. MIN 5 mm) A BUDOU SHORA TEPELNĚ IZOLOVANÉ. POBLIŽ POKLOPŮ BUDOU NA MEZIPODESTÁCH ZAVĚŠENY UZAMYKATELNÉ ŽEBŘÍKY DHLINÍKOVÉ/ OCELOVÉ (PRO UMÍSTĚNÍ VÝLEZU DO PŮDNÍHO PROSTORU TŘÍETÍ POKLOPY.
- ODVĚTRÁNÍ PROSTORU V KAŽDÉ KUCHYNI NAD SPORÁKEM BUDE ŘEŠENO INSTALACÍ ODSAVAČE PAR (DIGESTOŘE S INTEGROVANÝM ELEKTRICKÝM RADIÁLNÍM VENTILÁTOREM A FILTREM, KTERÝ BUDE SOUČÁSTÍ ODSÁVACÍ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY. VÝFUK VENTILÁTORU BUDE ZAJIŠTĚNO VZT KRUHOVÉHO POTRUBÍ VEDENÉHO VODOROVNĚ MEZI STROPEM A PODHLEDEM KOUPELNY SMĚREM KE PŘES FASÁDU. SALON POTRUBÍ BUDE SMĚREM K VÝFUKU (KVŮLI ODTÉKÁNÍ KONDENZÁTU. VEMLI NA FASÁDĚ SE VZT POTRUBÍ ZAKONČÍ PROTIDĚŠŤOVOU ŽALUZÍÍ (ALT. MŘÍŽKOU).
- ZÁKONDÝ PRESTAVÉNÍ BUDOU ODVĚTRÁNY NUCENĚ (STROJNÍ) POMOCÍ ELEKTRICKÝCH RADIÁLNÍCH VENTILÁTORŮ V KOMÁRTMI PLASTOVÉ SKŘÍNĚ, S INTEGROVANOU VSTUPNÍ MŘÍŽKOU A ZÁPĚTNOU KLAPKOU. VENTILÁTORY BUDOU OSAZENY SVISLE NA STĚNY INSTALAČNÍCH ŠACHET ALT. VODOROVNĚ DO ŠIR. PODHLEDŮ. BUDOU ZAJIŠTĚNY DO KRUHOVÝCH SVISLÝCH VZT POTRUBÍ UVNITŘ INSTALAČNÍCH ŠACHET. PŘÍPOJENÍ BUDE REALIZOVÁNO POMOCÍ FLEXIBILNÍCH VZT HOUR SONOFLEX. VENTILÁTORY BUDOU PŘIPOJENY NA ELEKTRICKÝ SVĚTELNÝ OKRUH ZÁKONDÍ, SPÍNÁNY BUDOU ZÁROVEŇ S OSVĚTLENÍM MÍSTNOSTÍ. CHOD VENTILÁTORŮ BUDE ŘÍZEN ELEKTRONICKÝM, SPOŽDĚNÝM DOBĚHEM VÝ VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ. PŘÍVOD VZDUCHU DO ZÁKONDÍ BUDE ZAJIŠTĚN POMOCÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK V KRÁDLECH VSTUPNÍCH DVEŘÍ.
- PROVEDENÍ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ OKEN VIZ VÝKRES. – VYPÍS VÝPLNÍ OTVORŮ.
- BĚHEM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ ZOHLEDNIT POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (VZT, ZTI, ÚT, EL ...) VEDENÉ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (NAPŘ. PROSTUPY STROPNÍMI DESKAMI/ PANELY).
- PROVÁDĚNÍ LÉTÁ, PŘÍČEK, PODHLEDŮ, KROVŮ, STŘECHY ... BUDOU PROVÁDĚNY UPŘESNĚNY DLE POKYNŮ NÁVODŮ / TECHNO.DOKUMENTACÍ PŘÍSLUŠNÝCH KOMPETENTNÍCH VÝROBCŮ/ DODAVATELŮ.
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ (NAPŘ. OKNA, DVEŘE, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, ...) JE NUTNÉ PROVÁDĚT PŘESNÁ ZAMĚŘENÍ PRO JEJICH OSAZENÍ MONTÁŽ DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA MÍSTĚ (STAVBĚ) A UPŘESNIT TAK JEJICH ROZMĚRY I PROVEDENÍ.

1. NP = 0,000 = 304,00 m

LEGENDA MATERIÁLU

- ZDIVO NOSNÉ Z CHL. PÁLENÝCH PŘÍMĚ DĚROVANÝCH TYPU TERMOZDLAŇ 44, P10 NA MALTU M 10 TL. 440 mm (247/440/238 mm)
- ZDIVO NOSNÉ Z CHL. PÁLENÝCH PŘÍMĚ DĚROVANÝCH TYPU TERMOZDLAŇ BROUŠENÁ 50, P10 NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU TL. 500 mm (247/380/249 mm)
- ZDIVO NOSNÉ Z CHL. PÁLENÝCH PŘÍMĚ DĚROVANÝCH TYPU TERMOZDLAŇ BROUŠENÁ 38, P10 NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU TL. 380 mm (247/380/249 mm)
- ZDIVO NOSNÉ Z CHL. PÁLENÝCH PŘÍMĚ DĚROVANÝCH TYPU AKU 30 S MALTOVOU KAPSOU, P20 NA MALTU M 10 TL. 300 mm (333/300/238 mm)
- ZDIVO Z CHL. PÁLENÝCH PŘÍMĚ DĚROVANÝCH TYPU AKU 25 S MALTOVOU KAPSOU, P20 NA MALTU M 10 TL. 250 mm (375/250/238 mm)
- ZDIVO Z CHL. PÁLENÝCH PŘÍMĚ DĚROVANÝCH TYPU AKU KOMPAKT 29 BROUŠENÁ, P15 ZDĚNÁ NA PU PĚNU TL. 290 mm (333/290/249 mm)
- PŘÍČKY Z PÁLENÝCH PŘÍMĚ DĚROVANÝCH PŘÍČKOVEK TYPU T15 P10 NA MALTU M 5 TL. 115 mm (497/115/238 mm)
- ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ PEVNOST VIZ STATIKA (KONSTRUKČNÍ ČÁST D.12.)
- ZÁLIVKA PROSTŘEDTEKEM BÉTON C12/15, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (MW) DESKY, ROHOŽE
- ZVUKOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (MW) DESKY, ROHOŽE
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU DESKY EPS, XPS, PERIMETR
- ZNITNÉNÉ DŘEVNÉ KAMENNÝ PO 200 mm VRSTVÁCH
- ROSTLÝ TERÉN
- ZNITNÉNÝ ZÁSYP ZEMNOU HUTNĚNÝ NA 0,2MPa
- KAČÍREK FRAKCE 16/32
- (A) ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE KOUŘE/ POŽÁRU DLE ZPRÁVY PBŘ D.1.3.9
- (P) MONTOVANÝ ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED NA KOVOVÉ SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCI S DESKAMI TYPU WHITE TL. 12,5 mm (TNP A 2.NP) RESP. S DESKAMI TYPU RIGI (PROTIPŽÁRNÍ) TL. 15 mm (1.NP)
- VÝŠEVRSTVÝ TŘÍSLOŽKOVÝ CHELNÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM TYPU KLASIK PRO PEVNÁ PALIVA VNITŘNÍ ŠAMOTOVÁ VLOŽKA PR. 160 mm (UPŘESNÍT DLE SPOTŘEBIČE)
- CHELNÉ TVAROVKY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ SYSTÉMOVÉHO KOMÍNA VYPLNĚNÉ BETONEM FUNKCE PODPŮRNÉHO PILÍŘE PRO SYSTÉMOVÝ KOMÍN UMÍSTĚNÝ V PODLAŽÍ VÝŠE

Hlavní projektant:	Hlavní inž.:		VALPROJEKT
Ing. Landa	Ing. Vybíral		Jindřiška 29, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava-1, Tel.: 596 131 111, E-mail: valprojekt@valprojekt.cz
Objednatel:	Místo Kryry IČ: 00265080, Mlanivec č.p. 1, 439 01 Kryry	Místo:	Kryry Ústecký kraj
Akce:	BYTOVÝ DŮM (17 BJ) - JARNÍ ZAHRADA k.ú. Kryry, pozemky p.č. 2890/1, 2890/4, 2890/5 a 2890/6	Datum:	07/2018
Stupeň:	D.1. - SÚ Bytový dům	Měř.: 150	Číslo: D.1.1.03
Obsah:	půdorys 1.NP (přízemí)		