PŮDORYS–UMÍSTĚNÍ SNÍMAČŮ PLYNU

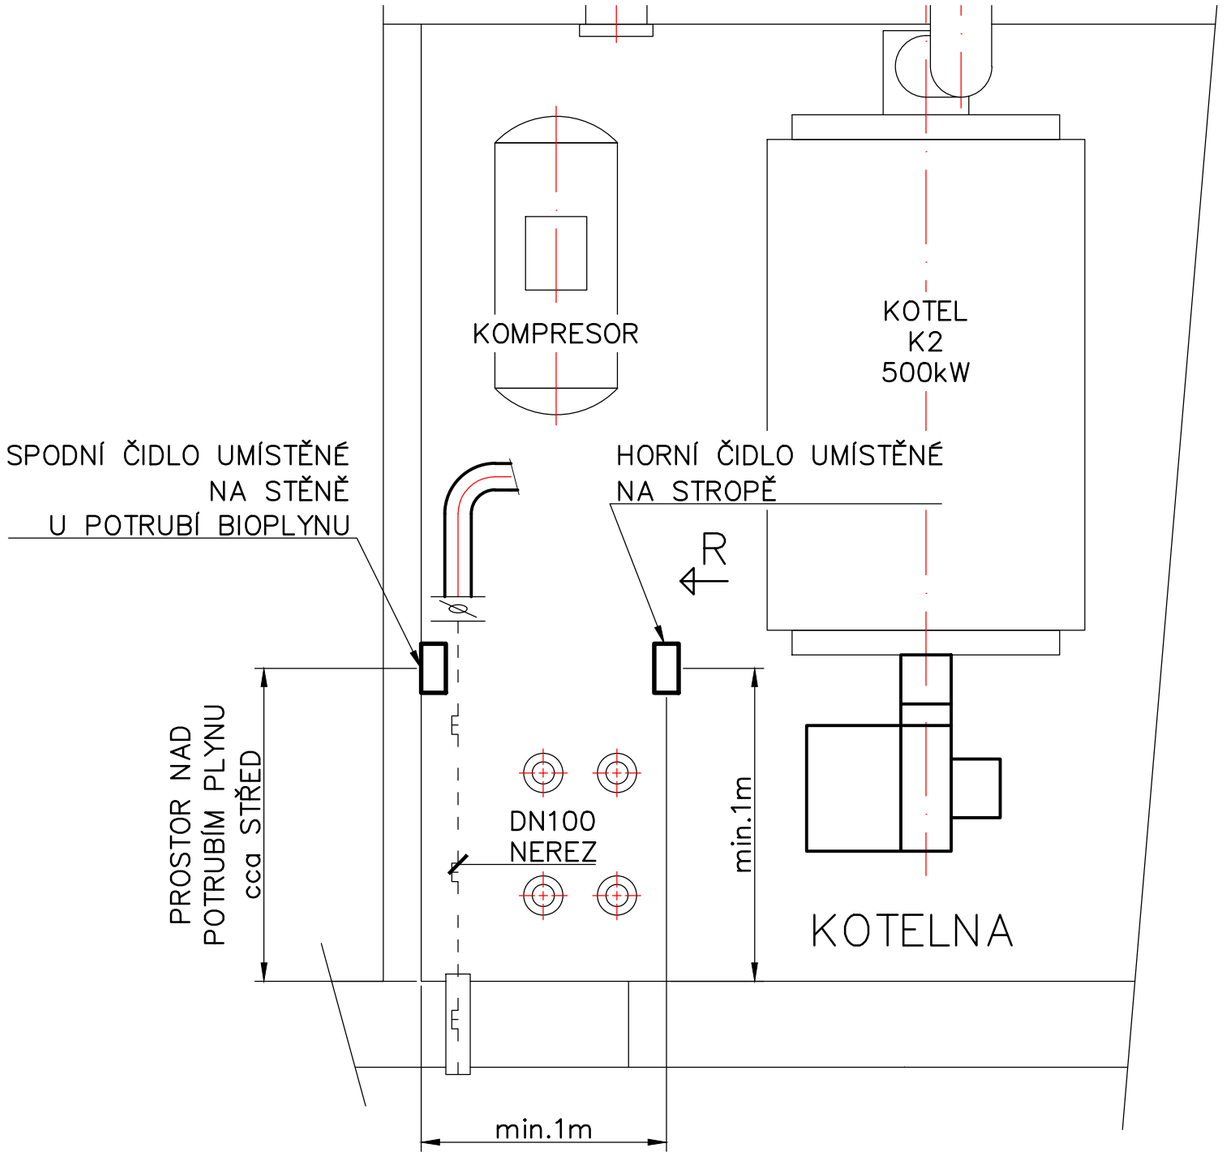

POHLED R

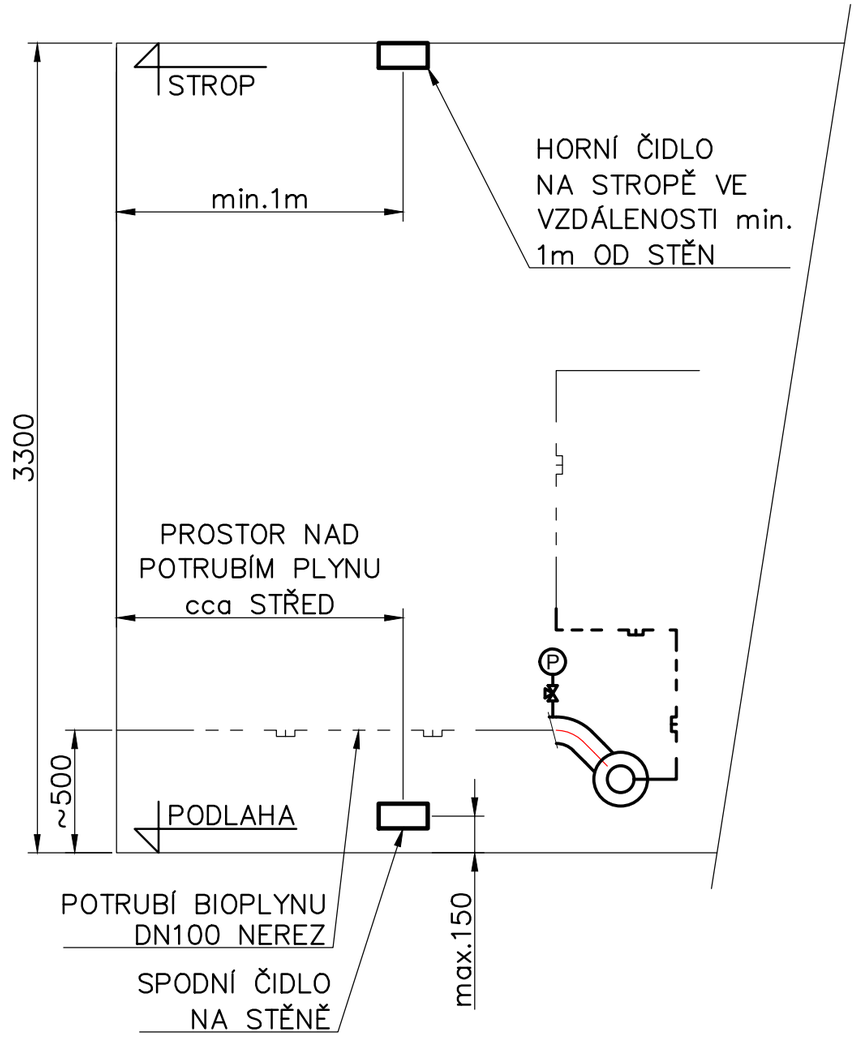

LEGENDA:

— — — — — — – POTRUBÍ BIOPLYNU STÁVAJÍCÍ

— — — — — — – POTRUBÍ BIOPLYNU NOVÉ

DETEKCE ÚNIKU PLYNU (METAN) VÝROBCE COMPUR MONITORS, TYP STATOX 501 (KOTELNA II KATEGORIE–DVOUSTUPŇOVÁ DETEKCE)

- 1. STUPEŇ–OPTICKÁ A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE DO MÍSTA POBYTU OBSLUHOVATELE (VELÍN BPS)
- 2. STUPEŇ–BLOKOVACÍ FUNKCE (SAMOČINNÝ UZÁVĚR BAP)

farmtec® www.farmtec.cz

číslo paré

vypracoval	ved. zakázky	zodp. projektant	schválil
Ing. Líkař		Ing. Líkař	G. Smetanová

FARMTEC a.s.
sídlo společnosti JISTEBNICE
Tisová 326
391 33 Jistebnice
tel.: 381 491 111, fax: 381 491 112
e-mail: bioplyn@farmtec.cz

kraj	Vysočina
okres	Třebíč
obec	Hrotovice
stavebník	ZD Hrotovice
akce	ÚPRAVY PLYNOVODU KOTLE K2 KOTELNA BPS HROTOVICE
SO, PS	PS 01 PLYNOVOD
obsah	UMÍSTĚNÍ SNÍMAČŮ PLYNU

stupeň	DPS
datum	04/2018
formát	2xA4
zak. číslo	OZE2017537
měřítko	1:25
číslo výkresu	5.01.06

Tento výkres je duševním vlastnictvím Farmtec a.s. a bez jeho souhlasu nesmí být kopírován, nebo zpřístupněn třetí osobě!

Hrotovice-kotelna.dwg