


SCHÉMA ULOŽENÍ

KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ – MATERIÁL PVC (KG)

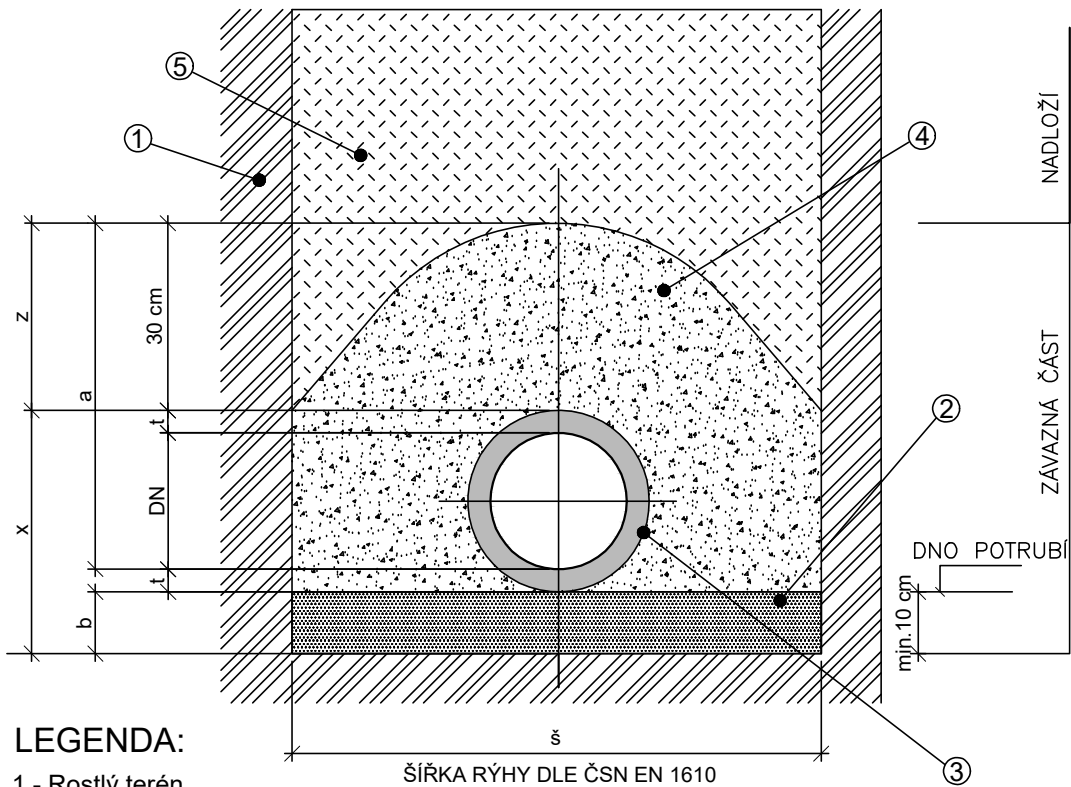

- LEGENDA:**
- 1 - Rostlý terén
 - 2 - Lože trubky - zhutněný písek
 - 3 - Plastové PVC potrubí
 - 4 - Krycí obsyp potrubí- tříděný zhutněný písek
 - 5 - Zásyp hutněnou sypaninou(přednostně hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem, velikost částic - kamenů max do 150 mm)

PŘÍMO NAD TRUBKOU NEHUTNIT STROJNĚ DO VÝŠE 30 CM !

TABULKA ROZMĚRŮ

DN	150	200	300	400	500	600
a	45,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
b	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
x	30,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00
z	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
t	Tloušťka stěny potrubí příslušného typu udána výrobcem					
š	šířka výkopu v závislosti na hloubce vedení a typu zeminy					

TABULKA - minimálních šířek výkopu v závislosti na průměru potrubí

DN	minimální šířka výkopu D + x (m)		
	Výkop pažený	výkop nepažený s úhlem stěny větší než 60°	menším, rovným 60°
do 225	D + 0,40 m	D + 0,40 m	
225–350	D + 0,50 m	D + 0,50 m	D + 0,40 m
350–500	D + 0,70 m	D + 0,70 m	D + 0,40 m


D = VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ

TABULKA - minimální šířky výkopu v závislosti na hloubce výkopu

hloubka rýhy(m)	min.šířka(m)
do 1,00	není předepsána
1,00–1,75	0,80
1,75–4,00	0,90
nad 4,00	1,00

SCHÉMA ULOŽENÍ

VODOVODNÍHO POTRUBÍ V ZEMI – MATERIÁL HD–PE

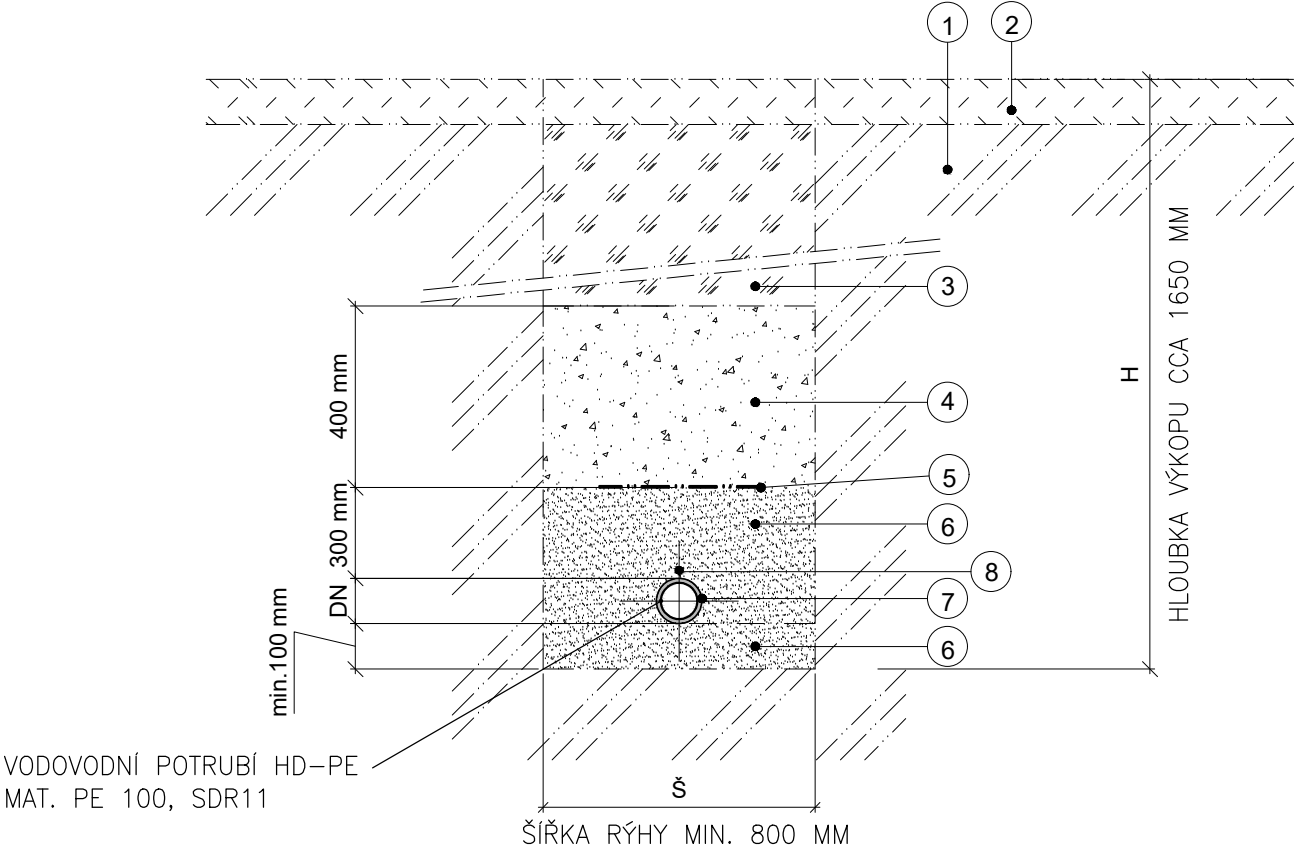

VODOVODNÍ POTRUBÍ HD–PE
MAT. PE 100, SDR11

PŘÍMO NAD TRUBKOU NEHUTNIT STROJNĚ DO VÝŠE 30 CM !

LEGENDA

- 1 ROSTLÝ TERÉN
- 2 POVRCH
- 3 NETŘÍDĚNÁ SYPANINA
- 4 TŘÍDĚNÁ SYPANINA
- 5 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (modré barvy)
- 6 PÍSEK
- 7 VODOVODNÍ POTRUBÍ
- 8 VYTYČOVACÍ VODIČ CY 6

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,00 m BUDE RÝHA PAŽENA !
NAD VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE OSAZEN VYTYČOVACÍ DRÁT
CY 6 A VÝSTRAŽNÁ FÓLIE !

AUTORIZACE:		PARÉ:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	František Kadaně	YPRACOVAL:	František Kadaně
STAVEBNÍK:	Obec Kvilda, se sídlem Kvilda, č.p. 17, 384 93 Kvilda		František Kadaně projektová činnost ve výstavbě Hlupín 40, 386 01 Strakonice IČ: 04948092
MÍSTO STAVBY:	katastrální území Kvilda, stav. poz. č. 27		
OBEC:	Kvilda		
AKCE:			
PŘÍSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU KVILDA			
FORMÁT: 2 A4			
DATUM: ŘÍJEN 2017			
STUPEŇ PD: DPS			
NÁZEV: OÚ KVILDA_ZTI_DPS			
ČÁST:			
D.1.4.e) ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			
VÝKRES:		MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:
VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ		—	10