


ULOŽENÍ KABELU – CHODNÍK RÝHA 350/400mm

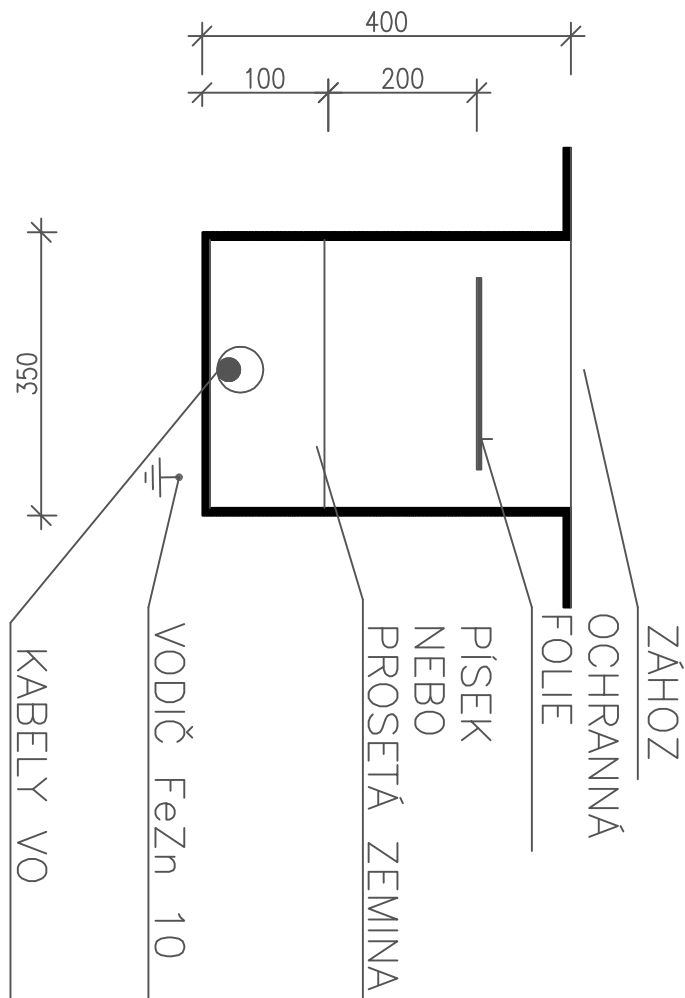

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2
ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000–3 : ABB, VENKOVNÍ

ING. ANTONÍN SPEIERL
Žižkova 522, 34401, Domažlice
tel.603218475 e-mail: speierl@centrum.cz

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------|-----------|
| VED. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | | |
| | Ing. Speierl | Ing. Speierl | Ing. Speierl | | |
| | | | | | |
| KRAJ | Plzeňský | MÍSTO | Česká Kubice | FORMÁT | 1 x A4 |
| OBJEDNATEL | Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice | | | DATUM | VIII/2018 |
| OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ SPORTOVNÍ AREÁL ČESKÁ KUBICE | | | | ÚČEL | DÚR+DSP |
| | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | |
| | | | | MĚŘITKO | - |
| | | | | | |
| SO 05.1 - ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ ELEKTROINSTALACE - ULOŽENÍ KABELŮ C-C | | | | | E.11 |