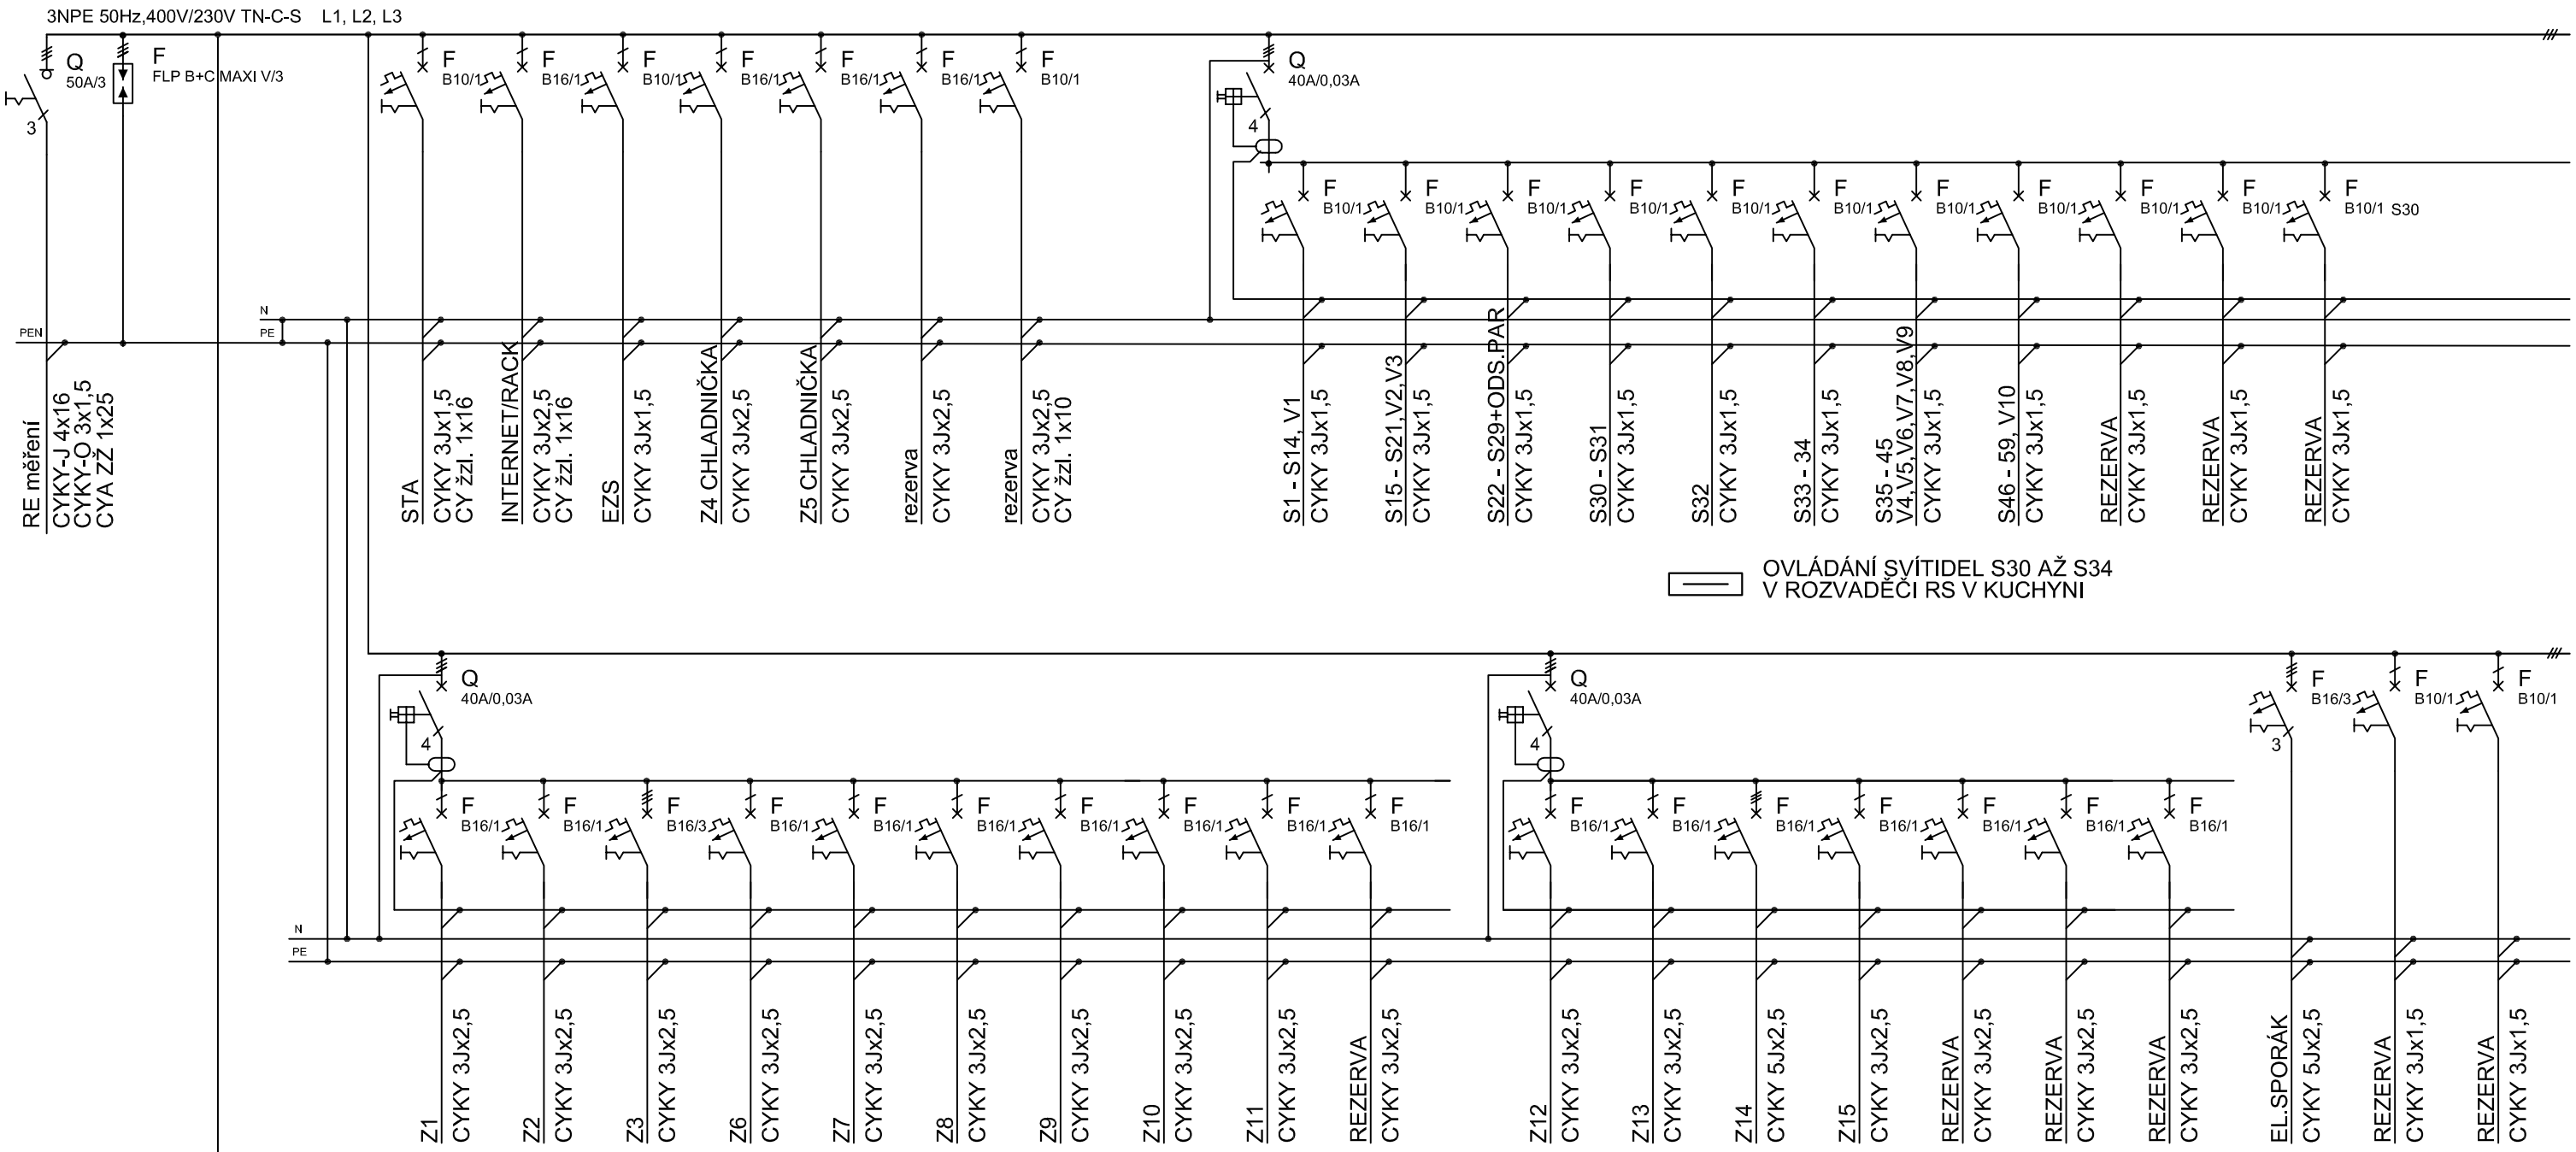


ROZDĚLENÍ SÍTĚ TNC NA TNC BUDE PROVEDENO V ROZVADĚČI R1
ROZVADĚČ – VESTAVNÝ BF–U–5/165–G–C, IP30, I.TŘ

Napěťová soustava: 3+N+PE stř. 50Hz, 400V / TNC-S
Ochrana před nebezpečím dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41:
základní - samočinným odpojením od zdroje
zvýšená - kombinací samočinného odpojení od zdroje nebo

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL : | ING. SPEIERL ANTONÍN | | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : | ING. SPEIERL ANTONÍN | | |
| OKRES : DOMAŽLICE | | OBEC : ČESKÁ KUBICE | |
| INVESTOR : OBEC ČESKÁ KUBICE, ČESKÁ KUBICE 82, 34532 ČESKÁ KUBICE | | | |

Akce :
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU
k.ú. Česká Kubice - parc. č. 357/43 a stp.370
ELEKTROINSTALACE

Obsah výkresu :
ROZVADĚČ R1

| | |
|---|---|
| Datum : | VIII/2018 |
| Druh projektu : | DÚR + DSP |
| Formát : | 1 x A3 |
| Číslo zakázky : | |
| Měřítko : | - |
| Číslo výkresu : | E.3 |