


Vypracoval: Ing. Milan Malík	Zakázka č.:	7 2020	 ING. MILAN MALÍK projektová, znalecká a auditorská kancelář KOLIBA 2355, KYJOV, CZ tel.: 00-420-774 517091 e-mail: milan.malik@email.cz
	Datum:	02/2020	
	Formát:	A3	
Místo stavby:	671 75 VEDROVICE 326		
Investor:	OBEC VEDROVICE 671 75 VEDROVICE 326		
Stavba: Část:			Měřítko: 1 : 125
ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ ÚT OÚ, ZŠ a MUZEA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ ZŠ			
Stupeň:	PD SP		Výkres č.:
Obsah:	DISPOZICE 2 NP		2

všechna OT jsou nová – připojení na novou větev ÚT č.4
potrubí v podlaze 2np mat.Alpex Isol, ostatní nová potrubí Cu-iz.
topná voda 70/55°C




vyvedeno přes strop 1np
do podl. 2np a rozvedeno v podl.
2np k OT v tr.PexAlPex

OT RADIK VKL
22-1100/600,1487 W

OT RADIK VK
22-1100/600,1487 W

OT RADIK VK
21-800/600,830 W

OT RADIK VKL
21-800/600,830 W
OT RADIK VK
21-800/600,830 W

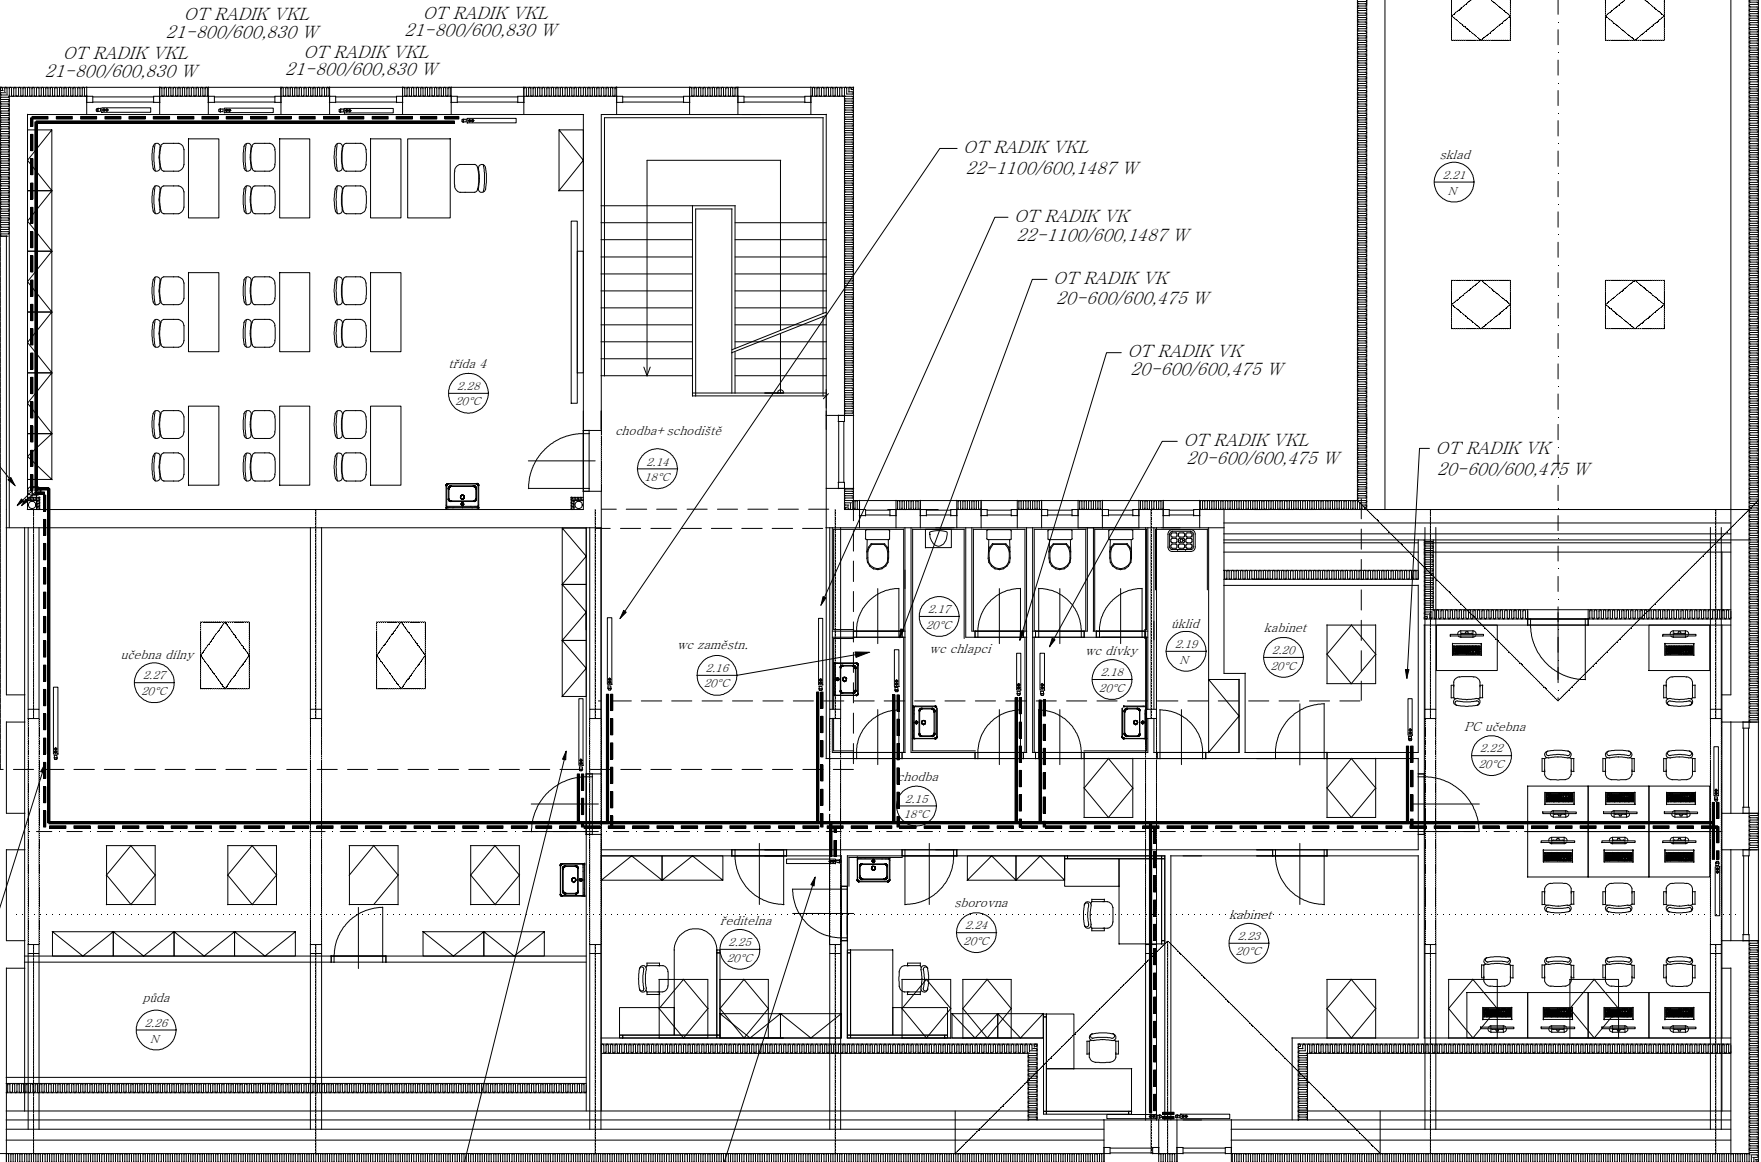

OT RADIK VK
20-900/600,712 W
OT RADIK VKL
20-900/600,712 W