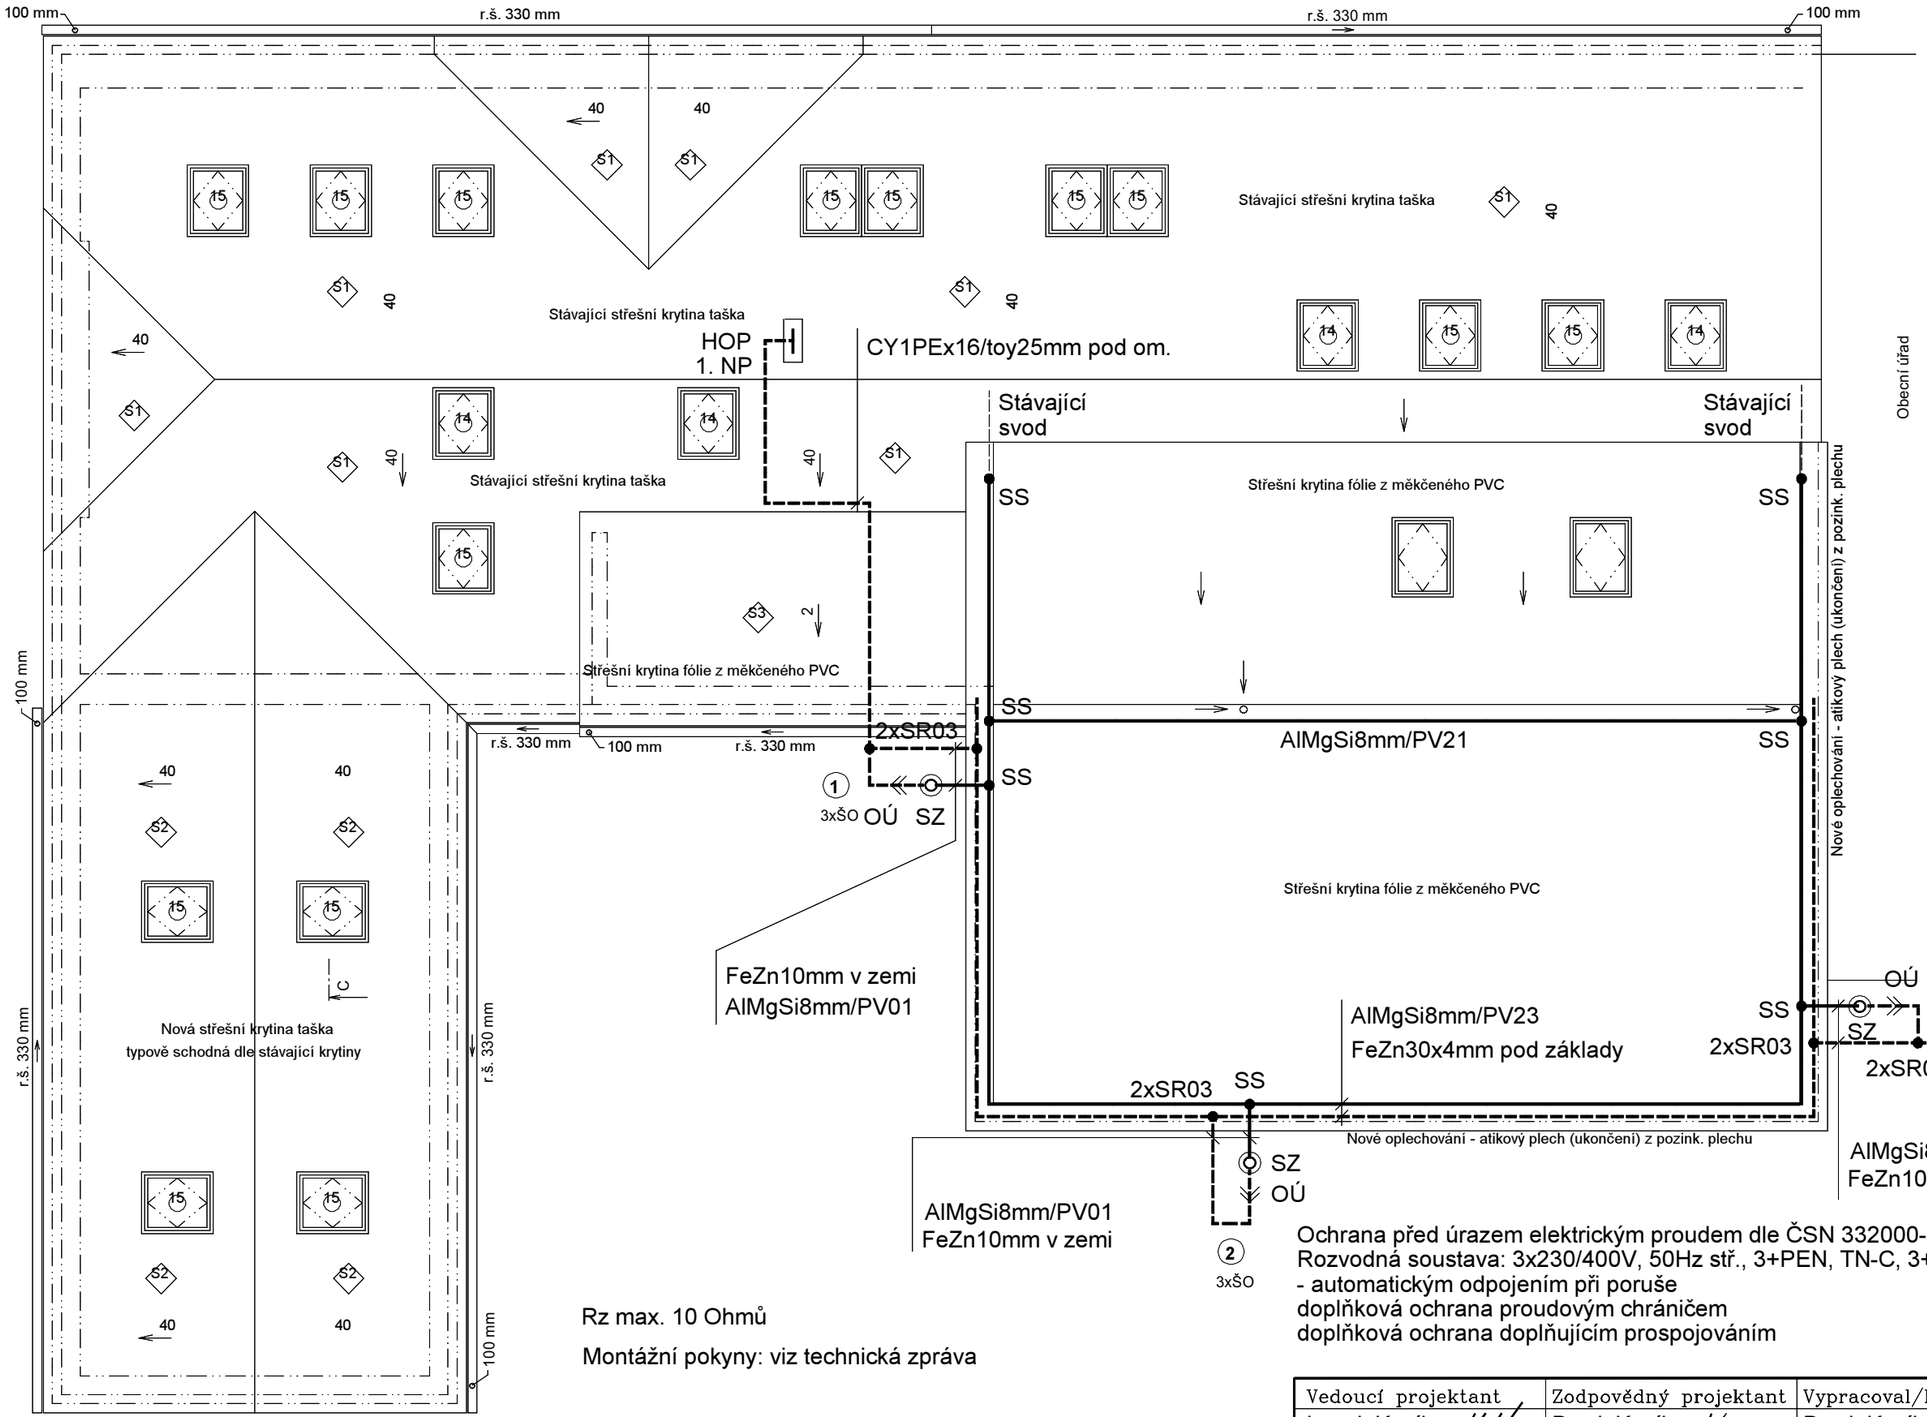

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

Rz max. 10 Ohmů

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant: Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant: Bc. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil: Bc. J. Kosík	Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810
Kraj: Jihomoravský	Místo: Vedrovice		
Investor: Obec Vedrovice			
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ VEDROVICE Č. P. 325, PARC. Č. ST 76/3, K. Ú. VEDROVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE		Zakázkové číslo: 02/2020 Formát: 2A4 Stupeň: DPS Datum: 01/2020	
Výkres: Střecha - úprava hromosvodů		Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D1.4.400.5