


Montážní pokyny: viz technická zpráva

Rz max. 10 Ohmů

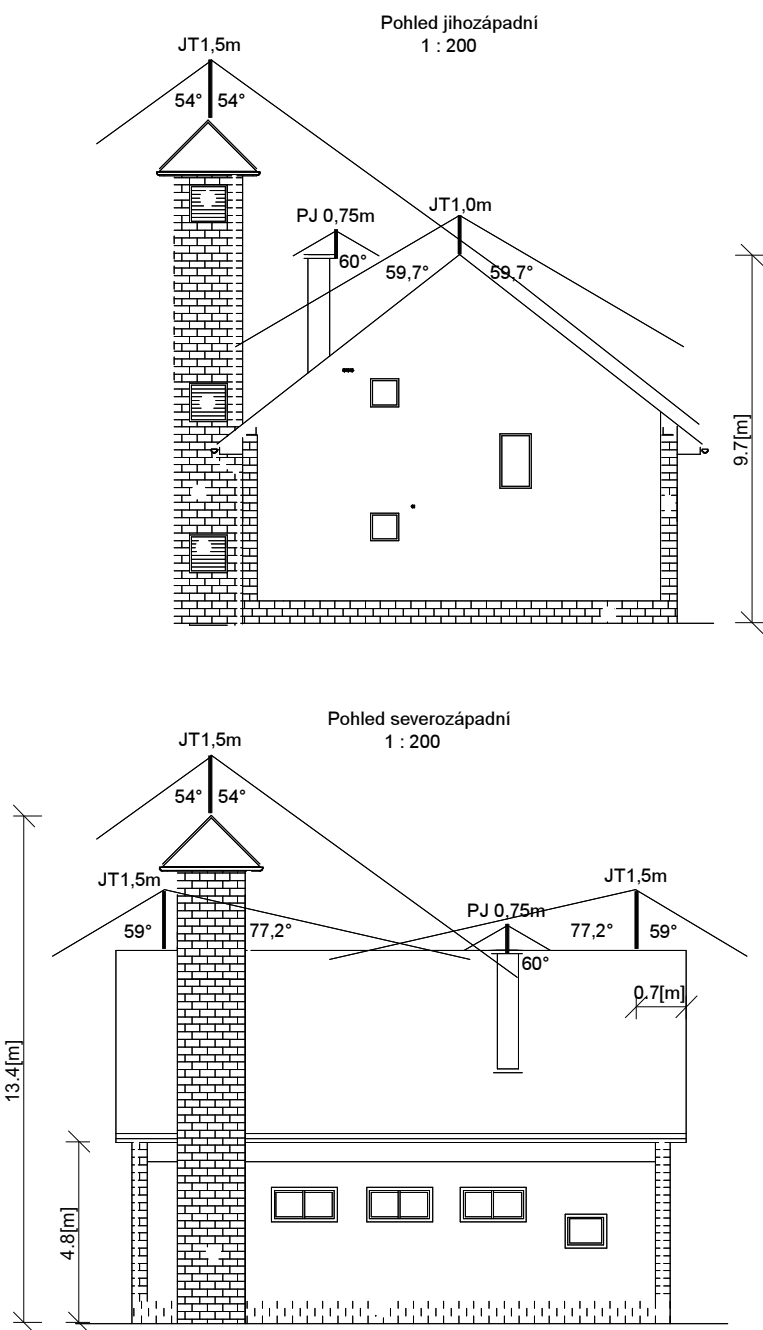

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stf., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projektční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík		
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Vedrovice	
Investor:	Obec Vedrovice			
Akce: STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE VEDROVICE PARC. Č. 3066, K. Ú. VEDROVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM			Zakázkové číslo	2/2023
			Formát	2A4
			Stupeň	DPS
			Datum	2/2023
Výkres			Měřítko	Číslo výkresu
Střecha			1:100/200	D.1.4.400.7