


CYKY-J 5x1,5  
CYKY-O 3x1,5  
CYKY-J 3x1,5  
Pod om.  
Navazuje výkres - 1. NP - osvětlení

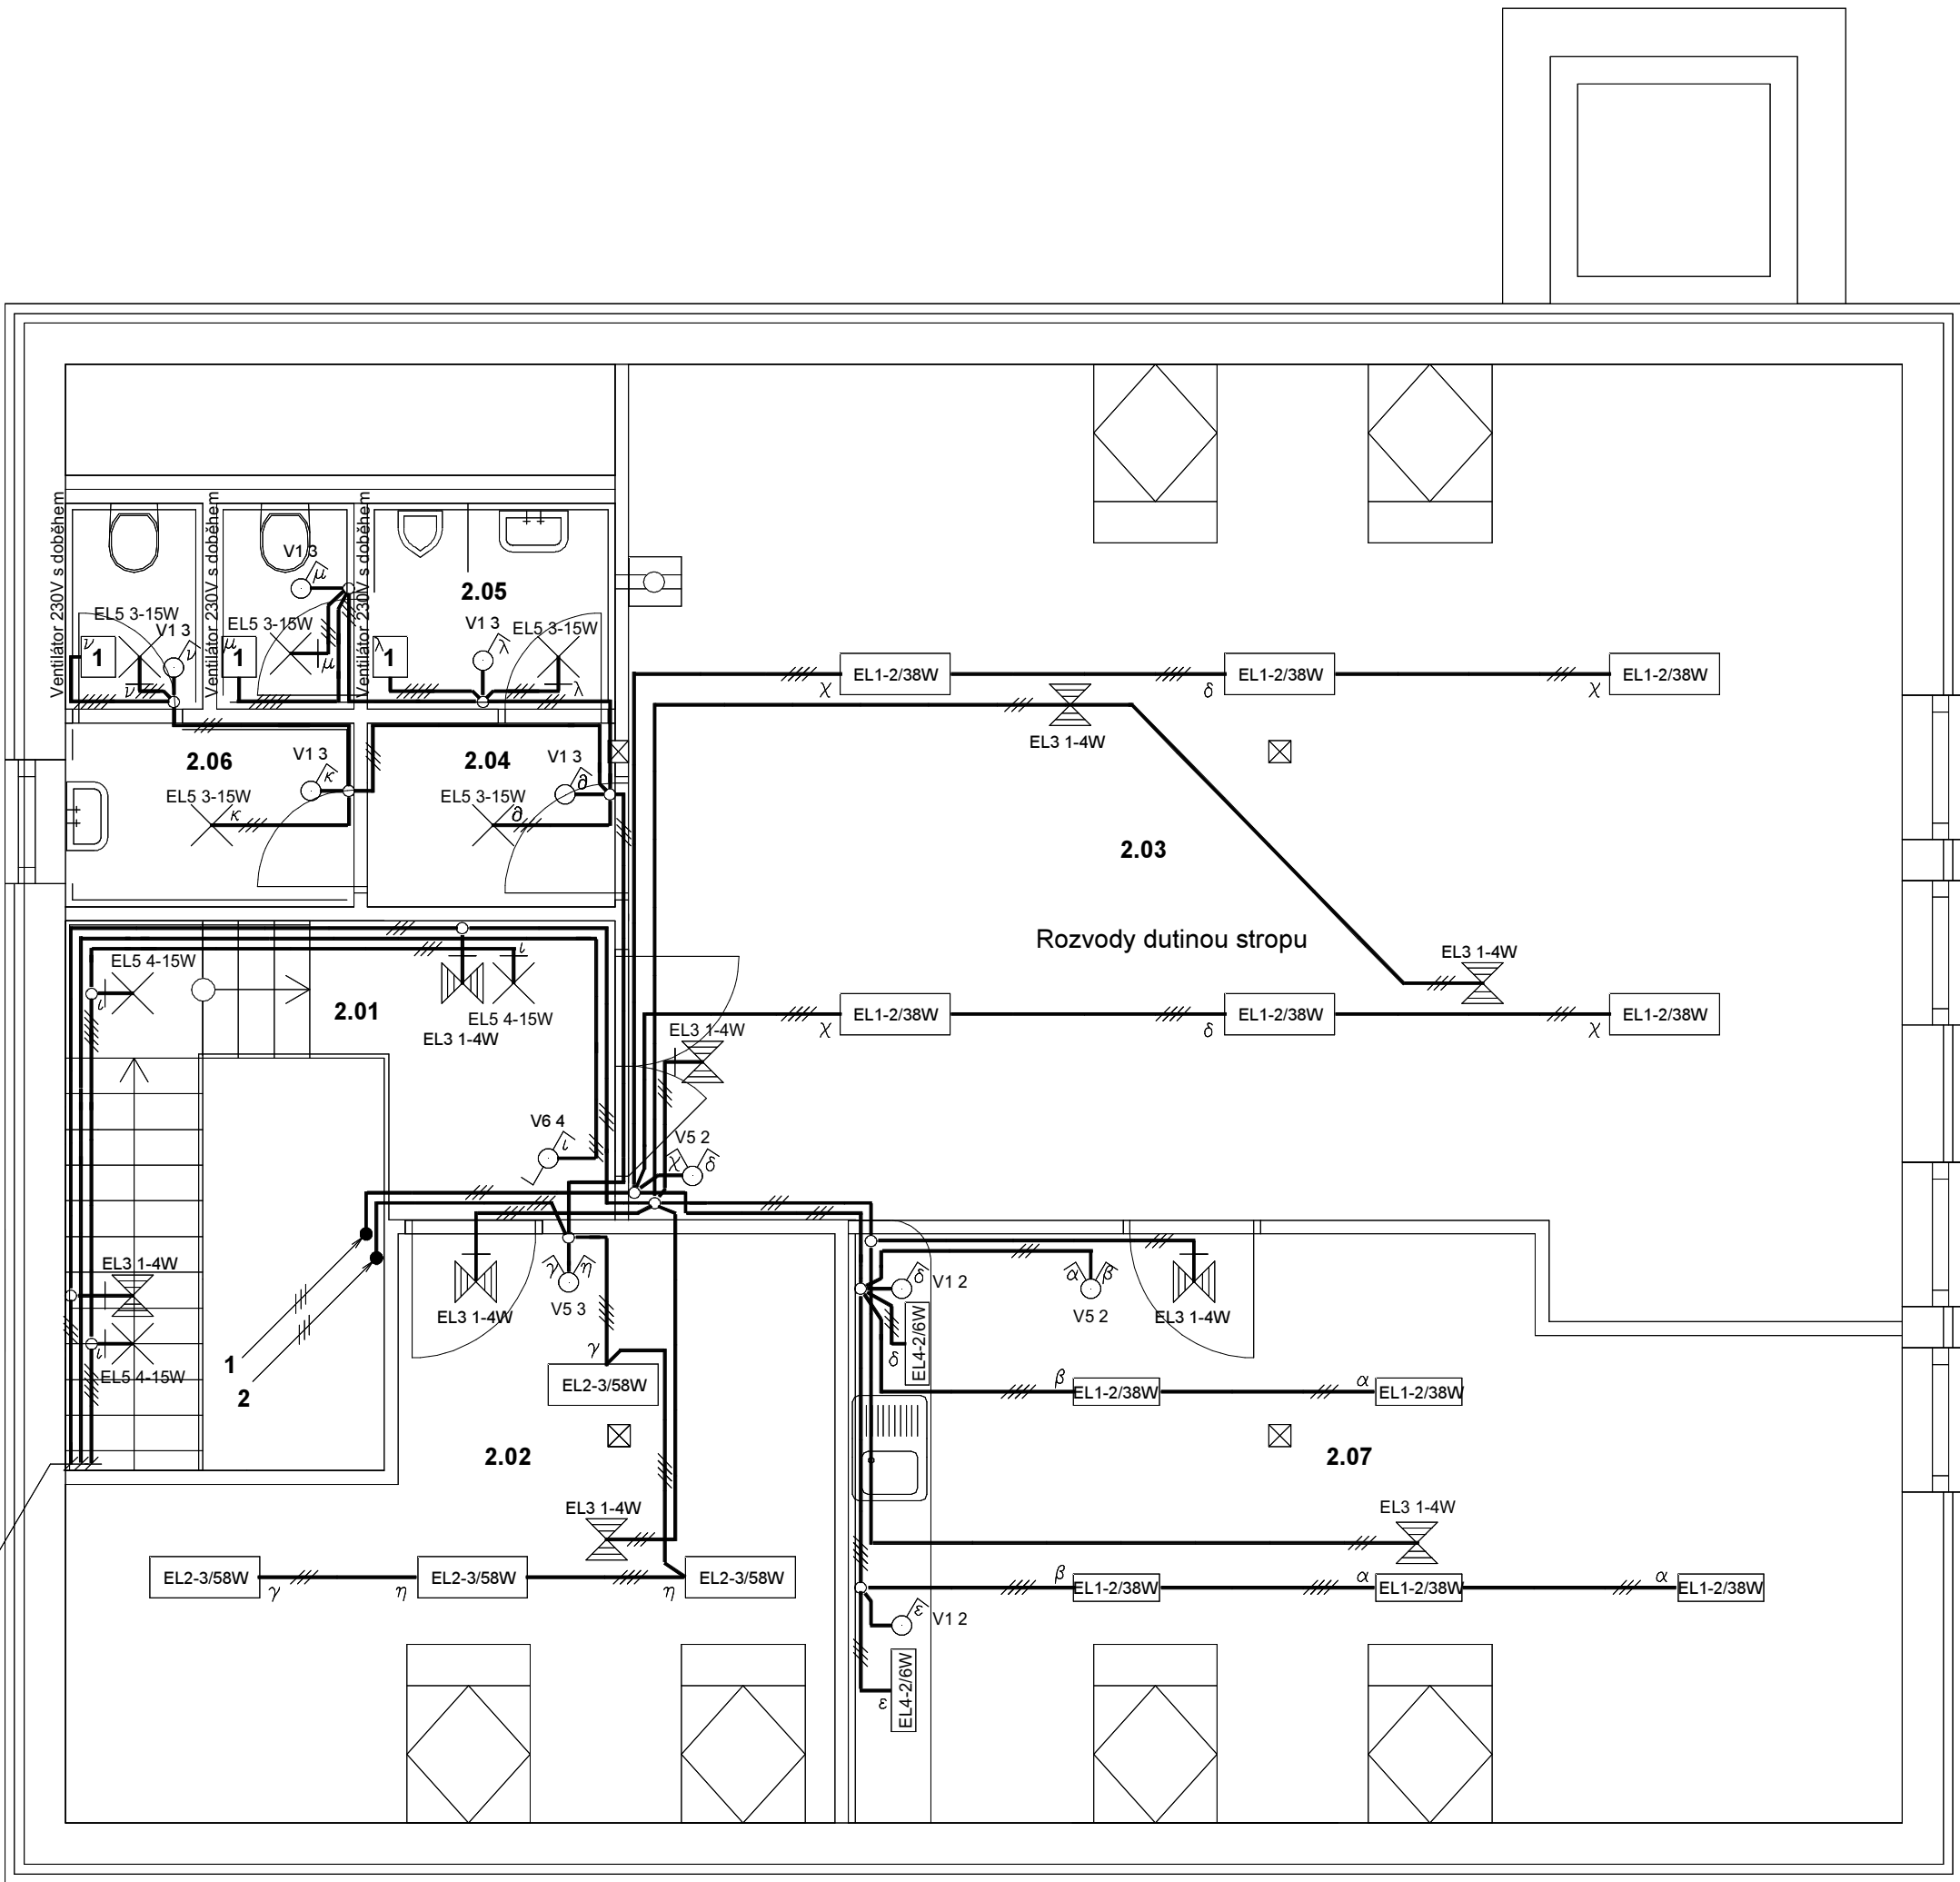

Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
2.01	Hala	AB5	150
2.02	Kancelář	AB5	500
2.03	Denní místnost	AB5	200
2.04	WC - předsíň	AB5	200
2.05	WC - M	AB5	200
2.06	WC - Ž	AB5	200
2.07	Kuchyňka	AB5	300

Stoupačky:  
1 - CYKY-J3x1,5 pod om. - světelný obvod 2. NP z R1 v 1. NP  
2 - CYKY-J3x1,5 pod om. - světelný obvod 2. NP z R1 v 1. NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem  
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Ing. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Ing. J. Kosík	Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085834 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Kraj: Jihomoravský	Místo: Vedrovice			
Investor: Obec Vedrovice				
Akce: STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE VEDROVICE PARC. Č. 3066, K. Ú. VEDROVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM			Zakázkové číslo 2/2023	
			Formát 4A4	
			Stupeň DPS	
			Datum 2/2023	
Výkres 2. NP - osvětlení			Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.4.400.5