Příloha 4 Návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

na zakázku

„FVE na objekt ČOV Starý Petřín“

uzavřená podle ustanovení občanského zákoníku, mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	**obec Starý Petřín**
Sídlo:	Starý Petřín 23 671 06 Šafov
IČ:	00293512
bankovní ústav:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	4129741/0100
e-mail:	obec@starypetrin.cz
Osoby oprávněné jednat:	Tomáš Dibelka, starosta, tel.: +420 736 772 142

Zhotovitel:	**Čerstvý Martin - elektromontáže**
Sídlo:	Oslnovice 4 671 07 Uherčice
IČ:	64442489
DIČ:	CZ7205064746
bankovní ústav:	ČS
číslo účtu:	1583463369/0800
e-mail:	cerstvyelektro@tiscali.cz
Osoby oprávněné jednat:	Čerstvý Martin tel.: 607702806

1. Předmět plnění

1.1. Předmětem plnění je:

Dodávka a montáž 1 ks fotovoltaického systému (FVE) včetně bateriového úložiště, zaškolení obsluhy a revize a včetně všech nutných prací k předání hotového díla, a to v souladu se zadávacími podmínkami (zadávací dokumentací) objednatele k veřejné zakázce s názvem „**FVE na objekt ČOV Starý Petřín**“, soupisem prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1), s projektovou dokumentací, která je součástí této smlouvy, nejedná se však o nedílnou součást (příloha č. 2), smlouvou o připojení, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 3) a nabídkou zhotovitele ze dne 26. 3. 2024 která je součástí této smlouvy, nejedná se však o nedílnou součást (příloha č. 4).

Součástí předmětu plnění je i inženýrská činnost, tj. zajištění procesu umožnění trvalého provozu (UTP) dle požadavků distributora a všech dalších potřebných povolení spojených se zprovozněním a provozováním FVE, na jehož základě je vydáno konečné provozní oznámení, dále také dodání dokumentace skutečného provedení stavby.

Součástí předmětu plnění VZ budou soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých prací.

Objednatel prohlašuje, že Předmět plnění je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí 2021-2027 (OPŽP 2021-2027).

Název projektu: **FVE na objekt ČOV Starý Petřín**
Registrační číslo: **CZ.05.01.02/02/22_011/0001687**

1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit tuto stavbu vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.

1.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, nezbytných pro řádné dokončení části díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení části díla nezbytné.

2. Doba a místo plnění

2.1. Doba plnění:

Datum dokončení instalace fotovoltaického systému: do 5 měsíců od podpisu této smlouvy
Datum ukončení plnění díla – inženýrské činnosti, resp. ukončení procesu UTP, na jehož základě je vydáno konečné provozní oznámení, a po dodání dokumentace skutečného provedení stavby: do 6 měsíců od podpisu této smlouvy

2.2. Místo plnění:

Objekt:	Objekt technického vybavení, čistírny odpadních vod ve vlastnictví obce Starý Petřín
Stavba stojí na pozemku:	p.č. st.1294
Katastrální území:	k.ú. Starý Petřín

3. Cena díla a platební podmínky

3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena").

Celková cena bez DPH:	339 295, - **Kč**
DPH	71 252, - **Kč**
Cena celkem:;	410 547 - **Kč**

Tato cena je platná po celou dobu realizace díla.

3.2. Objednatel připouští překročení nabídnuté ceny v průběhu stavby pouze v následujících případech:

- v případě víceprací odsouhlasených smluvními stranami v písemném dodatku k této smlouvě.
- v případě změny sazby DPH

3.3. Cena zahrnuje celkovou cenu dodávky, včetně všech revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidace odpadů a veškeré další účtované činnosti zhotovitele.

3.4. Platební podmínky:

- Cena díla bude uhrazena formou dílčí fakturace – daňového dokladu, se splatností 30 dnů po předání díla.
- Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami o předání díla bez vad a nedodělků.
- Platba 50 % z ceny díla po uzavření smlouvy. Platba 50 % z ceny díla po dodání a uvedení FVE do provozu a ukončení procesu UTP, na jehož základě je vydáno konečné provozní oznámení, a po dodání dokumentace skutečného provedení stavby.
- Každý daňový doklad bude označen názvem projektu a registračním číslem projektu:
  Název projektu: **FVE na objekt ČOV Starý Petřín**
  Registrační číslo: **CZ.05.01.02/02/22_011/0001687**

3.5. Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s termínem ukončení plnění zakázky je 0,2 % z ceny dodávky za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury je 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení

4. Záruční doba

4.1. Zhotovitel poskytuje na práci a drobný materiál v rámci díla záruku po dobu **60 měsíců**.

4.2. Záruka začíná běžet předáním bezvadného díla.

4.3. Požadované normy, účinnosti a záruční podmínky komponentů FVE:

Fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány[1] na základě níže uvedených souborů norem:

Technologie	Soubory norem (je-li relevantní)
Fotovoltaické moduly	IEC 61215, IEC 61730
Měniče	IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu
Elektrické akumulátory	dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014)

Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:

Technologie	Minimální účinnost
Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách[2] (STC)	• 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, • 18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, • 19,0 % pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku, • 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, • nestanoveno pro speciální výrobky a použití[3].
Měniče	97,0 % (Euro účinnost)

Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

Technologie	Požadované zajištění životnosti
Fotovoltaické moduly	• min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem • min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem
Měniče	• záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození

[1] Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na *https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.*

[2] Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.

[3] Např. speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché střechy s nízkou nosností, instalace s větší prostupností světla např. pro památkové zóny, skleníky, zimní zahrady, carporty.

Elektrické akumulátory	• záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput)[4]

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze pro systémy s kapacitou[5] v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE[6] .

V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro:

- NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd;
- baterie na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb.

Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace bateriového systému požadováno.

Podporovány budou pouze výrobny s případným jedním předávacím místem do přenosové nebo distribuční soustavy.

5. Povinnosti smluvních stran

Část A. - Povinnosti a součinnost objednatele

5.1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění dle smlouvy, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, umožnit mu vstup do budovy a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla.

5.2. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření smlouvy neznal, a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení smlouvy.

5.3. Všechna sdělení objednatele určená zhotoviteli budou sdělována poštou, elektronickou poštou do sídla zhotovitele nebo předána písemně osobě oprávněné jednat za zhotovitele dle této smlouvy. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení smlouvy, a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu smlouvy písemným dodatkem.

---

4 Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie.

[5]Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště". Tato kapacita musí být prokázána garančními testy při uvedení systému do provozu.

[6] Pro potřeby této výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh.

Část B. – Povinnosti a součinnost zhotovitele

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s projektovou dokumentací, která je součástí plnění zhotovitele, s dalšími doklady, jež v rámci smlouvy převzal od objednatele. Zhotovitel odpovídá při plnění smlouvy za dodržování předpisů o technických požadavcích na výrobky určené k provedení díla. Je povinen zabezpečit provádění předepsaných zkoušek a průběžně kontrolovat, vyhodnocovat a dokumentovat jakost díla.

5.5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu řádně a bezpečně, dodržovat prevenci ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

5.6. Zhotovitel je plně zodpovědný za případné škody vzniklé na majetku objednatele, tak i třetích osob způsobených vlivem stavební činnosti při realizaci díla.

5.7. Po dobu zhotovování díla, dohodnutou ve smlouvě, tj. od převzetí až do předání díla objednateli, nese zhotovitel nebezpečí škod na zhotovovaném, objednatelem nepřevzatém díle.

5.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

5.9. Pokud zhotovitel předá část díla ke zhotovení subdodavateli, odpovídá za činnost subdodavatele jako za svou vlastní.

5.10 Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem, popř. projektantem, výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

5.11. Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, ČSN-EN a musí být vybaveny patřičnými atesty platnými v ČR a na požádání musí zhotovitel neprodleně předložit objednateli doklad o shodě. Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování nebo ošetřování nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. S materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, platných ČSN, ČSN-EN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu.

5.12. Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná dle příslušných předpisů.

6. Neobsazeno

7. Předání a převzetí díla

7.1 Předání a převzetí díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.

7.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

7.3 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

7.4 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol, ve kterém bude soupis případných vad nebránících užívání stavby, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda stavbu přejímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Protokol o předání a převzetí díla podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

7.5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro jakékoliv vady a nedodělky.

7.6 Zhotovitel je povinen odstranit vady do 30 dnů od jejich vytknutí, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do konečného rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této smlouvy, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu této smlouvy se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Objednatel zadává předmětnou veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu veřejné zakázky prováděno zhotovitelem či jinou jím pověřenou osobou. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly předmět smlouvy v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.

Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen přednostně využívat inovativní technologické a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami enviromentálního managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a inovace se dodavatel zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod.

8.2. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel (zde Zhotovitel) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u Objednatele podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související s plněním podle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky, pokud není jinde uvedena lhůta delší.

8.4. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky, pokud není jinde uvedena lhůta delší

8.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, vylučuje se aplikace ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

8.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou staveniště že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

8.7. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.

8.8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

8.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

8.10. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

8.11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

8.12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

8.13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Ve Starém Petříně dne: 07. 05. 2024

Za objednatele:

.....
Obec Starý Petřín
Tomáš Dibelka, starosta

Za zhotovitele:

.....
Čerstvý Martin - elektromontáže
Čerstvý Martin

ROZPOČET STAVBY

Stupeň projektové dokumentace:

Celkový počet listů:6

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM - ČOV STARÝ PETŘÍ	Datum: 3/2023
Místo stavby: Brno		
Projektant : Bc. Jiří Novotný		IČO : 665 42 201 DIČ :
Objednatel : Obec Starý Petřín		IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :		IČO : DIČ :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		330 214 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		9 081 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		**339 295** Kč
Základ pro DPH	21% činí :	339 295 Kč
DPH	21% činí :	71 252 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		**410 547 Kč**

Projektant: Datum, razítko, podpis	Zpracovatel: Datum, razítko, podpis
Objednatel: Datum, razítko, podpis	Zhotovitel: elektromontáže Oslavice 4, 671 07 16. 3. 2024 Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM - ČOV STARÝ PETŘÍN	Datum: 3/2023
Místo stavby:	Brno	
Projektant:	Bc. Jiří Novotný	
Objednatel:	Obec Starý Petřín	
Zpracovatel:	Čerstvý Martin	
Zhotovitel:	Čerstvý Martin	

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01			339 295	410 547
CENA ZA STAVBU CELKEM			**339 295**	**410 547**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby:	Název stavby: FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM - ČOV STARÝ PETŘÍN	SKP:	Účelová M.J:

Projektant: Bc. Jiří Novotný	Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: Obec Starý Petřín	Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů:	Zakázkové čís.:
Zpracovatel: Čerstvý Martin	Zhotovitel: Čerstvý Martin

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem	222 704	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	107 510	Oborová přirážka	%	0
Z	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1,00 %	3 302
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0,75 %	2 477
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	0,00 %	0
:	Montáže	330 214	Provoz investora	0,50 %	1 651
ZRN celkem		330 214	Kompletační činnost	0,50 %	1 651
I: Projektové práce			Ostatní VRN	%	0
II: Technologie		0	Rezerva	0,00 %	0
VII: Mobiliář		0		%	0
ZRN+I+II+VII		330 214	**Ostatní rozpočtové náklady (ORN)**		
VRN celkem		9 081		%	0
ORN celkem		0		%	0
DRN celkem		0	**Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)**		
Náklady celkem		**339 295**		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Čerstvý Martin Datum: 26.03.2024 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	339 295 Kč
DPH	21,0 % činí :	71 252 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		**410 547 Kč**

Poznámky:

Při použití této dok. pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla a budou plně odpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytného ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.

Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené z realizací díla a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace.

Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.

Stavba : - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM - ČOV STARÝ PETŘÍN

Objekt : SO-01 -

Cenová úroveň : 2023/I

Datum zpracování : 26.3.2024

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	MONTAŽNÍ PRÁCE:			
M21	**Montáže silnoproud**	222 704	107 510	**330 214**
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	**222 704**	**107 510**	**330 214**
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	**222 704**	**107 510**	**330 214**

Stavba : - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM - ČOV STARÝ PETŘÍN

Objekt : SO-01 -

Cenová úroveň : 2023/I

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž			
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
1	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11
		MONTAŽNÍ PRACE:								
	oddíl M21	**Montáže silnoproud:**								
1	M-21	STŘÍDAČ TŘÍFAZOVÝ 10 kW DLE MANUÁLU VÝROBCE +BAT. ÚLOŽIŠTĚ	KS	1		0,0	10 000,0	10 000,0	0,000	0,000
2	M-21	MONTÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE PV PANELY	KS	20		0,0	1 500,0	30 000,0	0,000	0,000
3	M-210810057-0	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5x4 PEV	M	20		0,0	28,0	560,0	0,000	0,000
4	M-21	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 1x6 VOL	M	30		0,0	20,0	600,0	0,000	0,000
5	M-21	MONTÁŽ, VČETNĚ PŘESUNU +ZAPOJENÍ FOTOVOLTAICKÝ PANEL	KS	20		0,0	1 200,0	24 000,0	0,000	0,000
6	M-21	SOLÁRNÍ KABEL 4mm2 VOLNĚ	M	95		0,0	20,0	1 900,0	0,000	0,000
7	M-21	ZAPOJENÍ KONEKTORU MC4	KS	8		0,0	100,0	800,0	0,000	0,000
8	M-21	ŽLAB 40X40 NÁSTĚNNÝ	M	20	58,0	1 160,0	45,0	900,0	0,000	0,000
9	M-21	TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM	M	10		0,0	16,0	160,0	0,000	0,000
10	M-210172208-0	MONTAZ ROZVADECE	KS	1		0,0	3 000,0	3 000,0	0,000	0,000
11	M-21	NAPOJENÍ DO ROZVADĚČE +RR	KS	1		0,0	5 000,0	5 000,0	0,000	0,000
12	M-210020301-0	ZLAB KABEL NEREZOVÝ 40/20mm	M	15	225,0	3 375,0	56,0	840,0	0,000	0,000
13	H	NOSNÝ SYSTÉM PV PANELŮ, VČ. DODÁVKY	KS	20	1 400,0	28 000,0		0,0	0,000	0,000
14	H	STŘÍDAČ TŘÍFÁZOVÝ X3 HYBRID 10kW, VČETNĚ PŘÍSL ,VČETNĚ DODÁVKY	KS	1	45 000,0	45 000,0		0,0	0,000	0,000
15	H	BATERIE 6,2 kWh, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, VČETNĚ DODÁVKY	KPL	1	70 000,0	70 000,0		0,0	0,000	0,000
16	H	ROZVADĚČEČ +RDC VČETNĚ DODÁVKY	KS	1	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	0,000	0,000
17	H	FOTOVOLTAICKÝ PANEL 440Wp , VČ. DODÁVKY, VČ. PŘESUNU DO 3m	KS	20	2 112,0	42 240,0	800,0	16 000,0	0,000	0,000
18	H	SOLÁRNÍ KABEL 4MM2 UV OCHRANA	M	95	17,0	1 615,0		0,0	0,000	0,000
19	H	KABEL CU JADRO CYKY-J 5x4	M	15	52,0	780,0		0,0	0,000	0,000
20	H	VODIČ H07V-K 6 žz	M	30	18,0	540,0		0,0	0,000	0,000
21	H	KONEKTOR MC4, SET	KS	8	88,0	704,0		0,0	0,000	0,000
22	H	KABELOVÝ ŽLAB NKZ 20x40 GALVANICKÝ ZINEK	M	20	150,0	3 000,0		0,0	0,000	0,000
23	H	TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM UV STABILNÍ	M	10	29,0	290,0		0,0	0,000	0,000
24	H	PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL K M21	KPL	1	20 000,0	20 000,0		0,0	0,000	0,000
25	HZS	PŘÍPRAVNÉ A POMOCNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI	HOD	5		0,0	350,0	1 750,0	0,000	0,000
26	HZS	VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO	HOD	10		0,0	600,0	6 000,0	0,000	0,000
27	HZS	PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, ZAŠKOLENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	5		0,0	400,0	2 000,0	0,000	0,000
28	HZS	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	HOD	5		0,0	500,0	2 500,0	0,000	0,000
	M21	**MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM**				**222 704,0**		**107 510,0**		**0,000**

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :	**330 214**

Smlouva o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9002113857

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem
Obec Starý Petřín
Sídlo: Starý Petřín 23, Starý Petřín, 671 06 Starý Petřín
IČ: 00293512, DIČ: CZ00293512
Adresa pro zasílání písemností:
Starý Petřín 23, Starý Petřín, 671 06 Starý Petřín
Zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Dibelka
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a přeložek
ve věcech technických: Jiří Řepa, 515 36 - 4755, jiri.repa@egd.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol:** 9002113857
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je:
1) Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuční soustavě zařízení Žadatele pro odběr a výrobu elektřiny (dále jen „zařízení" nebo také „odběrné místo") a zajistit rezervovaný příkon a výkon dle článku II. této smlouvy.
2) Závazek Žadatele dodržet níže uvedené technické podmínky připojení a podmínky provozu zařízení paralelně s distribuční soustavou.

II. Technické podmínky připojení
Název zařízení: FVE ČOV
Adresa předávacího místa: parcela 741, 671 06 Starý Petřín
Katastrální území a číslo nemovitosti, na němž bude zařízení umístěno:
k.ú Starý Petřín, 1294
EAN (spotřeba): 859182400212413976
EAN (výroba): 859182400221167983
Rezervovaný příkon místa připojení a současně předávacího místa (tj. jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem v A, dále jen „rezervovaný příkon"):
Stávající hodnota: **3 x 32 A**
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: **3 x 32 A**
Rezervovaný výkon:
Stávající hodnota: **0 kW**
Nová hodnota, sjednaná touto smlouvou: **9 kW** (3 fáze)
Skutečný instalovaný výkon: 8,8 kW
Charakteristika jističe: Typ B
Napěťová úroveň: 0,4 kV (NN)
Charakter odběru: T3
Typ sítě: TN-C
Druh výrobny: Fotovoltaická s akumulací 8,8 kW
Standardní spotřebiče do 16 A 15 kW
(3,5kW)

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:
Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy (vyhláška č.540/2005 Sb. v platném znění, Pravidla provozování distribuční soustavy, ČSN EN 50160 a související normy a předpisy).
Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě Provozovatele DS:
a) Místo připojení: Místem připojení bude nová přípojková skříň umístěná na hranici parcely č. 741, k.ú. Starý

1183 95 1183
ZENV_VYR_NV_BB

PUY99990021138572023031603075

Petřín,napájená kabelovým vedením NN z trafostanice 22/0,4 kV "Obec".

b) Stručný popis způsobu připojení: Zařízení Žadatele bude připojeno po úpravě a rozšíření distribuční soustavy.

c) Hranice vlastnictví: Zařízení Provozovatele DS bude končit přípojkovou skříní. Zařízení Žadatele bude začínat hlavním domovním vedením (HDV) směrem od jistících prvků v přípojkové skříni k elektroměrovému rozvaděči.

d) Typ měření: Měření bude přímé - typ B, provedení odběr - dodávka.

e) Umístění měření: Měření bude umístěno v rozvaděči Žadatele (umístěném na hranici pozemku, v pilíři nebo na objektu) trvale přístupném z vnější strany z veřejného prostranství.

f) Související technická opatření: Připojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelu do nové přípojkové skříně přístupné na hranici jeho nemovitosti či v její blízkosti. Tuto úpravu provede Provozovatel DS. Výše uvedené zařízení zůstane ve vlastnictví Provozovatele DS. Vybudování hlavního domovního vedení (HDV) - samostatně jištěný odvod zemním kabelem (min. NAYY nebo AYKY 4x16 mm2 nebo CYKY 4x10 mm2) ze skříně kabelového rozvodu bude zajištěno Žadatelem. Zřízení výše uvedeného HDV bude, v souladu s § 45 zákona č. 458/2000 Sb., zajištěno a uhrazeno Žadatelem. Žadatel zadá HDV k provedení odborné elektroinstalační firmě. Toto HDV zůstane ve vlastnictví Žadatele.

Další technické podmínky připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS jsou uvedeny v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě

1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě v termínu do **1 měsíce** od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:
   a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
   b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící připojení a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technických podmínek připojení zařízení v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) tohoto článku. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo o jednostranné změně technických podmínek připojení poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.
3) Žadatel má právo požádat Provozovatele DS o přiměřené prodloužení termínu připojení uvedeného v tomto článku v případě, že dojde bez zavinění a nezávisle na vůli Žadatele ke změně harmonogramu přípravy výstavby výrobny, který Žadatel předložil Provozovateli DS společně se žádostí o připojení výrobny a tato změna bude mít vliv na termín připojení dle této smlouvy. Skutečnost, která vedla ke změně harmonogramu, Žadatel sdělí a prokáže Provozovateli DS. Při splnění podmínek uvedených v tomto odstavci 3) lze uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude změna termínu připojení. Opakovanou žádost o prodloužení termínu připojení ze stejného důvodu nebo žádost o prodloužení termínu připojení z jiných důvodů, než je sjednáno, má Provozovatel DS právo odmítnout.

IV. Podíl Žadatele na oprávněných nákladech

V souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v platném znění, není Žadatel povinen hradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

V. Povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Žadatele:
   a) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou včetně Přílohy č. 1.
   b) V termínu jednoho měsíce před plánovanou fyzickou realizací výrobny nad 30 kW předložit k odsouhlasení Provozovateli DS projektovou dokumentaci výrobny elektřiny, včetně jejího připojení k distribuční soustavě.
   c) Na své náklady zajistit připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě Provozovatele DS a její provoz v souladu s Pravidly provozování distribuční soustavy, příslušnými ČSN a dalšími předpisy.
   d) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s Provozovatelem DS připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivňování sítě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména o spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineární časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s těžkým rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny nebo s častým zapínáním a svařovacích přístrojů. Připojení vlastního zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s Provozovatelem DS.
   e) Na základě výzvy Provozovatele DS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat měřicí zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděcí právní předpis a aby mohl Provozovatel DS provádět odečty.
   f) V případě opravy/úpravy stávajícího odběrného místa Žadatelem, kdy se neprovádí výměna elektroměrového rozváděče nebo výměna přívodního vedení (hlavní domovní vedení), lze měření Provozovatele DS ponechat ve stávajícím umístění za předpokladu, že bude možné na odběrném místě realizovat dálkové odečty. Nebude-li možné dálkové odečty provádět (např. z důvodu nedostatečného signálu), vyzve Provozovatel DS nejpozději před instalací

PUY9999002113857202303160307S6

1183 95 1184

1184 95 1183

svého měřicího zařízení Žadatele k provedení technických úprav odběrného místa tak, aby bylo možné dálkové odečty provádět (např. úpravy pro možnost instalace antény). Měřicí zařízení pak bude ze strany Provozovatele DS nainstalováno bez zbytečného odkladu po oznámení Žadatele, že požadované úpravy odběrného místa byly dokončeny.

g) Zajistit dostupnými technickými opatřeními, aby spínání, kolísání napětí, krátkodobá přerušení včetně funkce opětovného zapnutí nebo jiné přechodové jevy v síti Provozovatele DS nevedly ke škodám na jeho zařízení.

h) V případě zjištění negativního ovlivnění signálu HDO nad přípustné limity zařízením Žadatele zajistit na své náklady provedení potřebných úprav vedoucích k eliminaci tohoto ovlivnění. Rozsah a termín provedení těchto úprav stanoví Provozovatel DS.

i) Žadatel je povinen zamezit neoprávněné dodávce elektrické energie do sítě Provozovatele DS – neoprávněná dodávka bude penalizována Provozovatelem DS v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ.

2) Povinnosti Provozovatele DS:

a) Umožnit Žadateli připojení zařízení specifikované v čl. II. této smlouvy k distribuční soustavě a zajistit požadovaný rezervovaný příkon a výkon v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy za podmínek dle této smlouvy.

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

a) Provozovatel DS a Žadatel se zavazují řídit aktuálními „Pravidly provozování distribuční soustavy" uvedenými na internetových stránkách Provozovatele DS www.egd.cz.

b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

VI. Odpojení zařízení od distribuční soustavy

1) Provozovatel DS je oprávněn odpojit zařízení Žadatele od své distribuční soustavy:

a) v případě, kdy zařízení Žadatele nebude odpovídat příslušným technickým normám a platným právním předpisům;

b) v případě, kdy zařízení Žadatele bude negativně ovlivňovat parametry kvality elektřiny v distribuční soustavě Provozovatele DS mimo stanovené meze;

c) při nedodržení podmínek připojení zařízení obsažených v této smlouvě.

2) Na možnost odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Žadatel písemně upozorněn, včetně poskytnutí lhůty na odstranění problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy

1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou listinnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.

3) Smlouvu lze ukončit písemným listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou.

4) Provozovatel DS má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude splněna podmínka stanovená v čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.

5) Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace příkonu a rezervace výkonu dle této smlouvy.

6) V případě, že nebude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo uvedené v čl. II. této smlouvy do 48 měsíců od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, tato smlouva, jakož i rezervace dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty.

7) V případě, že nebude zahájena výroba elektřiny v zařízení, specifikovaném v čl. II. této smlouvy do 12 měsíců od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, rezervace dohodnutého výkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty. Závazek Provozovatele DS připojit zařízení Žadatele k distribuční soustavě, jakož i další povinnosti Provozovatele DS dle této smlouvy, v takovém případě nadále trvají, avšak nově pouze v rozsahu nutném pro zajištění rezervovaného příkonu a pro umožnění odběru elektřiny prostřednictvím připojovaného zařízení Žadatele.

8) V případě, že zařízení specifikované v čl. II této smlouvy bude uváděno do provozu ze strany Žadatele v několika etapách, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, jehož předmětem budou podmínky připojení stanovené dle požadovaných etap.

9) Smluvní strany sjednávají v souladu s § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto rozvazovací podmínku smlouvy: V případě, že dojde v době trvání této smlouvy ke změně vlastnického práva k připojovanému zařízení, tato smlouva zaniká dnem, kdy osoba, na kterou přešlo vlastnické právo k připojovanému zařízení, uzavře s Provozovatelem DS novou smlouvu o připojení, jejímž předmětem bude připojení stejného zařízení v tomtéž odběrném místě, pokud se smluvní strany této smlouvy nedohodnou jinak.

VIII. Ochrana osobních údajů

1) Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel DS informoval o zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření této Smlouvy.

PUY9999002113857202303160307560

2) Veškeré informace o zpracování osobních údajů Žadatele, osoby oprávněné jednat za Žadatele a dalších osob, které souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

IX. Ostatní ujednání

1) Podmínkou paralelního provozu výrobny elektřiny s distribuční soustavou Provozovatele DS je vydání "Konečného provozního oznámení", které bude vystaveno Provozovatelem DS na základě "Žádosti o umožnění trvalého provozu výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou", dle Přílohy č. 1 této smlouvy, bude-li výrobna elektřiny splňovat předpoklady pro její připojení k distribuční soustavě, stanovené touto smlouvou a právními předpisy včetně PPDS.
2) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran. Změnu identifikačních údajů žadatele (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Žadatelem, kdy účinnost změny identifikačních údajů nastává doručením tohoto oznámení Provozovateli DS.
3) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláškou o podmínkách připojení č. 16/2016 Sb. a aktuálními Pravidly provozování distribuční soustavy dostupnými na www.egd.cz.
4) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele, technických parametrů uvedených v čl. II. této smlouvy a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
5) Žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k připojení zařízení k distribuční soustavě souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, není-li Žadatel sám vlastníkem této nemovitosti. Bude-li po uzavření této smlouvy prokázáno, že uvedené prohlášení Žadatele bylo v době podpisu smlouvy nepravdivé, má Provozovatel DS právo od této smlouvy odstoupit. Žadatel se zavazuje zajistit trvání souhlasu vlastníka dotčené nemovitosti po celou dobu trvání této smlouvy.
6) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu PDF s elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce (jednající osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě Provozovateli DS. Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k platnému elektronickému podepsání smlouvy jednajícími osobami smluvních stran může být použit výhradně platný kvalifikovaný elektronický podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
7) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji zástupci obou smluvních stran připojují své podpisy.
8) Uzavřením této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy o připojení pro odběrné místo specifikované v článku II. této smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci dříve uzavřena.
9) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu, která by nesplněním povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá Žadatel.

1184 95 1184

PUY9999002113857202303160307560

X. Akceptační ustanovení

1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 30 dnů od okamžiku doručení návrhu této smlouvy Žadateli.
2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 30 denní lhůty vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká. Rovněž zaniká i rezervace příkonu a výkonu, uvedeného v čl. II. této smlouvy.

1185 95 1185

České Budějovice,
dne: 16.03.2023
Za Provozovatele DS:

Zdeněk Máca

.....
Ing. Zdeněk Máca
Vedoucí managementu připoj.a přeložek
EG.D, a.s.

V Starý Petřín,
dne: 27.03.2023
Za Žadatele:

OBEC STARÝ PETŘÍN
671 06 Šafov, okres Znojmo
IČO: 00293512
e-mail: obec.starypetrin@tiscali.cz
Tel./Fax: 515 297 824

.....
Tomáš Dibelka
Obec Starý Petřín

PUY9999002113857202303160307560

1186 95 1185

Příloha č. 1. Smlouva o připojení č. 9002113857

Doplňující údaje o výrobně elektřiny (dále jen „Výrobna")
Název Výrobny: FVE ČOV
Na odběrném místě budou instalovány tyto výrobní moduly:

Typ výrobny	Modul dle PPDS	Kategorie výrobního modulu	Výkon střídače/gen. (kW)	Instalovaný výkon modulu (kW)	Způsob připojení
Fotovoltaická s akumulací		A1	10	8.8	Vnořená prostřednictvím OM

Ostrovní provoz
Ostrovní provoz není povolen.
Všeobecné podmínky
1) Výrobna a způsob jejího připojení musí splňovat veškeré podmínky dané Pravidly provozování distribuční soustavy (PPDS), které jsou k dispozici na internetových stránkách Provozovatele DS.
2) Nově připojovaná nebo rekonstruovaná výrobna k DS a veškerá zařízení s ní související, musí splňovat všechny požadavky dle Nařízení komise (EU) 2016/631 – Kodexu sítě pro připojení výroben RfG.
3) Veškeré připojené elektrické zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem.
4) Závaznou podmínkou pro instalaci, připojení a provoz Výrobny je respektování ochranných pásem stávajících zařízení distribuční soustavy Provozovatele DS podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
5) V případě nepřímého měření zajistí náklady na své měřící transformátory Žadatel.
6) Distribuční NN síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-C. Připojená el. zařízení konečného zákazníka musí splňovat z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem požadavky ČSN 33 2000-4-41.
7) Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí musí být v instalaci Výrobny řešena podle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením od zdroje.
8) Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chráněna dle ČSN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Provozovatel DS doporučujeme použít v instalaci Žadatele vhodnou ochranu proti přepětí dle ČSN 33 2000-1 a PNE 33 0000-5.
9) Parametry napětí v distribuční NN síti se řídí dle ČSN EN 50160 „Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě".
10) V případě, že je na OM nainstalována dobíjecí stanice s instalovaným výkonem nad 3,7 kW, (tzn. DoS2 a DoS3 dle definice Přílohy 6 PPDS), musí být toto připojení schváleno PDS. Dobíjecí stanice musí být vybavena odpojovacím prvkem umožňujícím dálkové omezení činného příkonu nabíjecí stanice. Tento prvek musí být instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení nabíječky od DS a umožnil automatizaci tohoto procesu. Dobíjecí stanice s celkovým instalovaným nabíjecím příkonem nad 250 kW včetně musí umožňovat začlenění této stanice do systému dálkového řízení PDS s možností dálkového řízení činného příkonu. Detailní informace jsou uvedené v dokumentu dostupném na stránkách www.egd.cz/technicke-informace-k-elektrine v sekci "Připojování odběrných míst s instalovaným dobíjecím příkonem nad 250 kW".
11) Připojení Hlavního domovního vedení k Distribuční síti a vstup (zásah) do přípojkové skříně smí provést pouze Provozovatel DS po dokončení přípravy odběrného místa ze strany Žadatele dle dokumentu „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav" umístěném na webu distributora www.egd.cz. Žadatel požadující připojení nebo odpojení hlavního domovního vedení (popř. manipulaci s pojistkami a výzbrojí přípojkové skříně) je povinen tuto žádost nahlásit na bezplatné lince Nonstop lince EG.D 800 22 55 77.
12) V případě, že je na OM instalována výrobna elektrické energie nebo záložní zdroj, je ze strany Žadatele nutná instalace vypínacího prvku za elektroměrem s označením „VYPÍNAČ INSTALACE", dle parametrů uvedených v dokumentu „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí".

Provedení měření
Měření elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude přímé s dálkovým přenosem údajů - typu B, provedení odběr - dodávka podle vyhl. č. 359/2020 Sb., v platném znění. V případě stávajícího měření odběrného místa typu C bude provedena změna stávajícího měření za průběhové měření typu B včetně výměny elektroměru. Pro nová nebo rekonstruovaná odběrná místa musí být skříň měření umístěna na místě trvale přístupném z veřejného prostranství a musí být k montáži elektroměru připravena. Její provedení musí být v souladu s ČSN EN 61439-1 a ČSN ISO 3864 a s "Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí" v platném znění(naleznete na www.egd.cz). Nestandardní skříň měření a nestandardní umístění skříně musí Žadatel odsouhlasit s týmem Správa měření (e-mail: sprava.mereni@egd.cz). Elektroměr a modem dodá Provozovatel DS.

1186 95 1186

Dálkové přenosy signálů a dat pro Dispečink


1) Přesné požadavky na připojení, dálkové měření a ovládání výroben jsou umístěny na webových stránkách Provozovatele DS www.egd.cz.
2) Výrobna musí být osazena jedním regulačním relé, které umožňuje dálkové omezení činného výkonu výrobny na 0 %.
3) Ovládací signál pro regulaci výrobny bude zajišťován pomocí sepnutí/rozepnutí kontaktů relé na zařízení v majetku PDS prostřednictvím technických prostředků PDS (např. HDO nebo AMM).
4) Instalace žadatele musí být připravena pro instalaci dálkového ovládání, tzn. ovládací obvod, komunikační cestu mezi elektroměrovým rozvaděčem a Výrobnou. Dále v elektroměrovém rozvaděči musí být připraven prostor pro instalaci řídicího zařízení PDS.
5) Výrobna musí do 5 s od obdržení pokynu omezit dodávku činného výkonu na 0 % a odpojit se od DS.
6) Odpínací prvek umožňující dálkové odpojení musí být instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení výrobny z paralelního provozu s DS a umožnil automatizaci tohoto procesu.

Projektová dokumentace

Není vyžadována

Řízení účiníku a jalového výkonu

1) Výrobna elektřiny musí mít řízení účiníku v rozsahu 0,9 kapacitní až 0,9 induktivní v souladu s pracovními diagramy uvedenými v Příloze 4 PPDS, dle požadavku Provozovatele DS.
2) Fotovoltaické elektrárny musí v rozmezí 0,9 kapacitní až 0,9 induktivní splňovat tuto Q(U) charakteristiku:

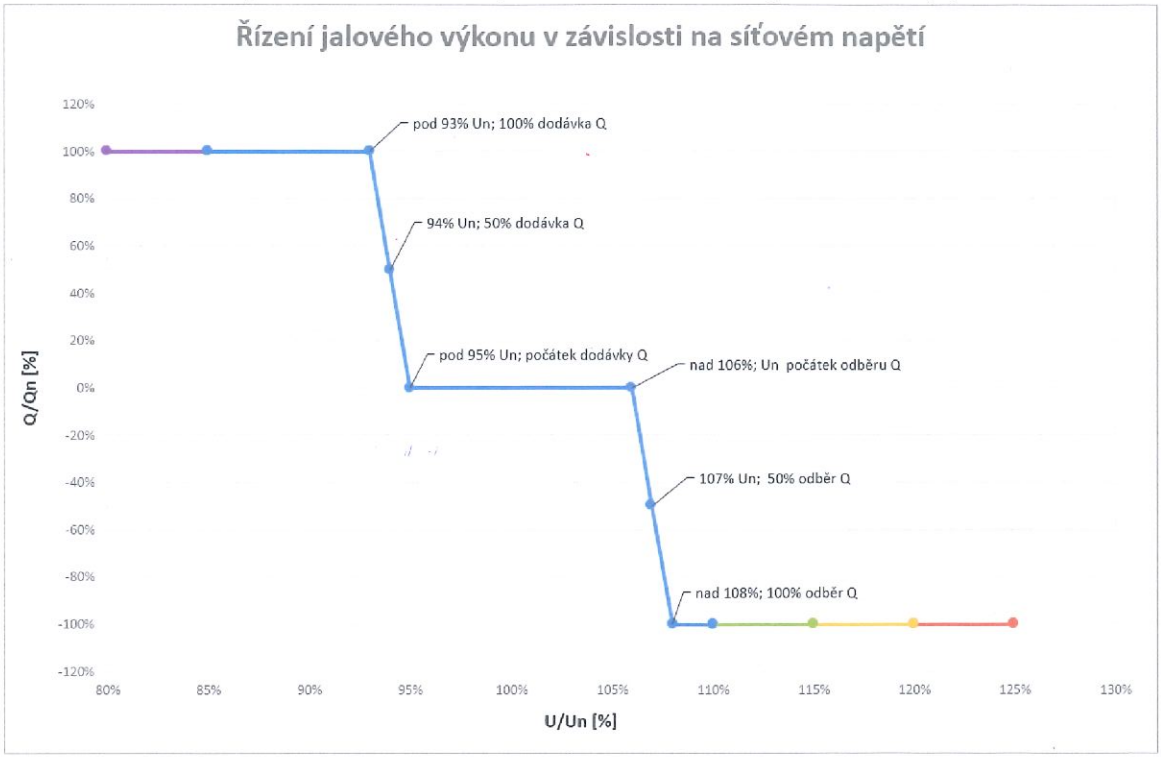

3) Pro ostatní výrobny elektřiny pokud Provozovatel DS nestanoví jinak, musí být při dodávce činného výkonu (výroba) dodržen účiník v intervalu 0,98 až 1 induktivní.
4) Při odběru činného příkonu (spotřeba) musí být účiník v intervalu cos φ = 0,95 až 1 induktivní.

Limity zpětných vlivů Výrobny na distribuční soustavu 0,4 kV

1) Veškeré zařízení Žadatele připojené k distribuční soustavě musí splňovat požadavky na maximální přípustnou úroveň zpětných vlivů na elektrizační soustavu.
2) Limity pro úroveň zpětných vlivů způsobovaných jednou Výrobnou připojenou do distribuční soustavy stanovují Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) - Příloha č. 4. Věnujte pozornost především těmto vlivům:
   - **Flikr** - limit pro jednu výrobnu Plt = 0,46 dlouhodobá míra vjemu flikru
   - **Vyšší harmonické** - přípustné emisní hodnoty jednotlivých harmonických proudů musí být dle PPDS-Příloha 4.
   - **Kolísání napětí** - změna napětí při spínání jednotlivých generátorů nebo zařízení nesmí překročit 3% Un.
   - **Zpětné vlivy na HDO** - Výrobna nesmí způsobovat nepřípustný pokles hladiny signálu HDO a nesmí též produkovat nežádoucí rušivá napětí, viz PPDS - Příloha 4.

Ochrany

1) Opatření na ochranu vlastní výrobny (např. zkratovou ochranu, ochranu proti přetížení, ochranu před nebezpečným dotykem) je zapotřebí provést podle PPDS. U zařízení schopných ostrovního provozu je třeba zajistit chránění i při ostrovním provozu.
2) Nastavení ochran ve vazbě na DS určuje PDS. Proto je jejich nastavení vždy nutné odsouhlasit s PDS. Vhodným podkladem pro tato nastavení jsou studie dynamického chování výroben v dané síti.

3) K provádění funkčních zkoušek ochran je zapotřebí zřídit rozhraní (např. svorkovnici s podélným dělením a zkušebními svorkami).
4) Výrobce je povinen si zajistit sám, aby spínání, kolísání napětí, krátkodobá přerušení vč. opětovného zapínání (OZ) nebo jiné přechodové jevy v síti PDS nevedly ke škodám na jeho zařízení.
5) Všechny ochrany a vypínací obvody těchto ochran budou připraveny k zaplombování.
6) Pro zajištění oddělení Výrobny od sítě Provozovatele DS v případě poruchy, OZ atd. musí být určeno rozpadové místo a v tomto místě instalována napěťová a frekvenční ochrana. Jako základní nastavení ochran rozpadového místa mikrozdrojů a výroben s moduly VM A1 jsou doporučeny hodnoty v tabulce níže (viz PPDS Příloha 4).

Parametr		Nastavení pro vypnutí	Zpoždění [s] (2)
Nadpětí 3. stupeň	U >>>	1,2 Un	0,1
Nadpětí 2. stupeň (7)	U >>	1,15 Un	5
Nadpětí 1. stupeň (1)	U >	1,11 Un	0
Podpětí	U <	0,85 Un	1,5
Nadfrekvence	f >	52 Hz	0,5
Podfrekvence	f <	47,5 Hz	0,5

(1) Pro 1. stupeň nadpětí se použijí 10-minutové hodnoty odpovídající ČSN EN 50160. Výpočet 10- minutové hodnoty musí odpovídat 10 minutové agregaci podle ČSN EN 61000-4-30, třídě S. Tato funkce musí být založena na průměrné efektivní hodnotě napětí v intervalu 10 minut. Odchylka od ČSN EN 61000-4-30 spočívá v klouzavém měřicím okně. Pro porovnání s vypínací mezí postačí výpočet nové 10-minutové hodnoty nejméně každé 3 s.

(2) Vypínací časy u nadpětí a podpětí je zapotřebí koordinovat s parametry FRT křivek v souladu s Přílohou 4. PPDS

7) Podpěťová a nadpěťová ochrana musí trojfázová. Výjimku tvoří jednofázové a dvoufázové výrobny do výkonu 3,7 kVA/fázi.
8) Podfrekveční a nadfrekvenční ochrana může být jednofázová.
9) Při připojení výroben k síti PDS provozované s OZ, které mohou tyto výrobny ohrozit, je zpoždění vypínání přípustné jen tehdy, když je pro nezpožděné odpojení výrobny při OZ k dispozici zvláštní ochrana. Na rozpoznání stavu odpojení výrobny od sítě PDS může být použita též ochrana na skokovou změnu vektoru napětí nebo relé na výkonový skok.

Provozní frekvenční rozsah

Výrobny se nesmí odpojit v případě časové změny frekvence sítě (RoCoF) do hodnoty +/- 2 Hz/s, přičemž RoCoF je měřena jako střední hodnota derivace frekvence v časovém intervalu 500 ms. Možná doba trvání provozu pro jednotlivá frekvenční pásma je uvedena v aktuálním znění PPDS Přílohy č. 4 (kapitola Chování výroben v síti).


Automatické opětovné připojení k DS


1) Automatické připojení je povoleno, pokud PDS v koordinaci s příslušným provozovatelem přenosové soustavy nestanoví jinak a PDS nezakázal opětovné připojení z důvodu řízení činného výkonu v závislosti na provozních podmínkách (např. vysláním omezovacího signálu 0%).
2) Výrobní moduly odpojené od sítě z důvodu odchylky napětí či frekvence mohou být opětovně automaticky připojeny k DS dle kritérií daných článkem 13.7 Nařízení komise (EU) 2016/631 – Kodexu sítě pro připojení výroben RfG:
   a) Napětí a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min) v mezích:
      - Napětí: 85-110 % jmenovité hodnoty
      - Frekvence: 47,5 – 50,05 Hz
   b) Postupné najetí na výkon od nuly s gradientem maximálně 10 % Pn za minutu. Není-li výrobna elektřiny schopna postupného najetí na výkon, připojí se výrobna elektřiny zpět k DS po době, kterou stanoví PDS v intervalu 0-20 min; při probíhající kontrole mezí napětí a frekvence dle bodu 2). Synchronizace výrobny se sítí musí být plně automatizovaná.

Přizpůsobení činného výkonu

1) Funkce P(f)

Všechny výrobny připojené do DS musí být schopné snižovat činný výkon automaticky, v závislosti na kmitočtu v síti a podle poměrů v síti i podle povelů z řídícího dispečinku PDS, nebo se automaticky odpojit od DS. Mezní hodnoty frekvencí a z nich vyplývající nutnost regulace činného výkonu výroben v závislosti na síťové frekvenci, jsou uvedeny v PPDS (Příloha 4, kapitola 9.3.) a dále také v následujícím grafu:

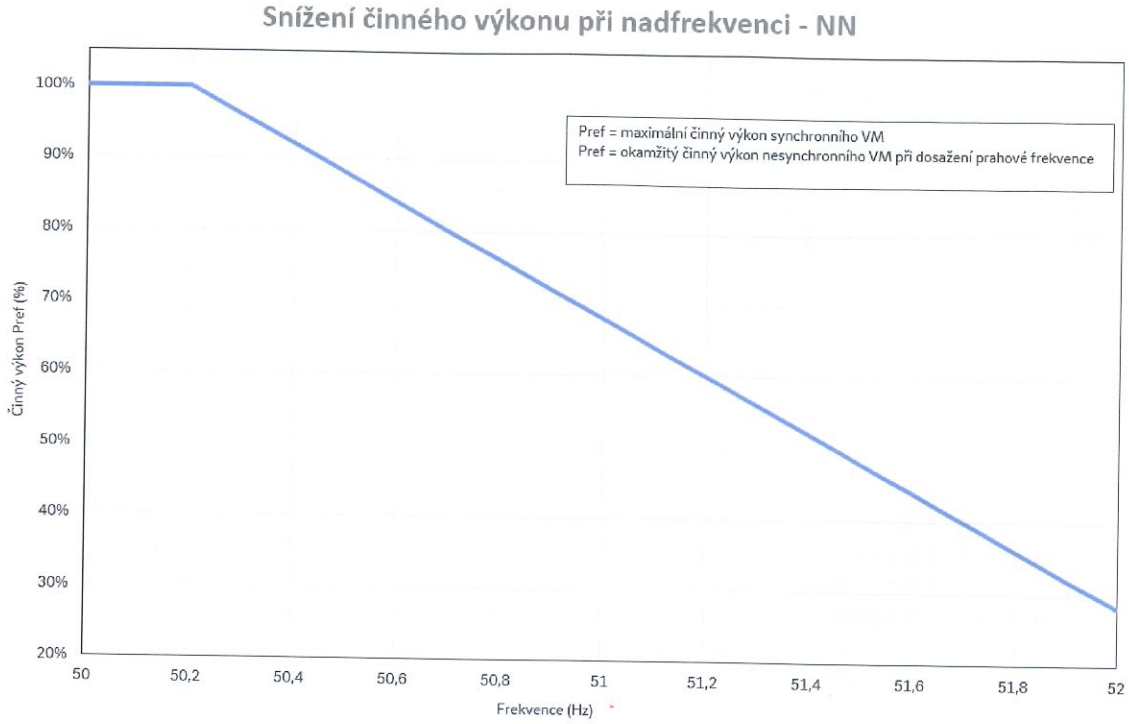


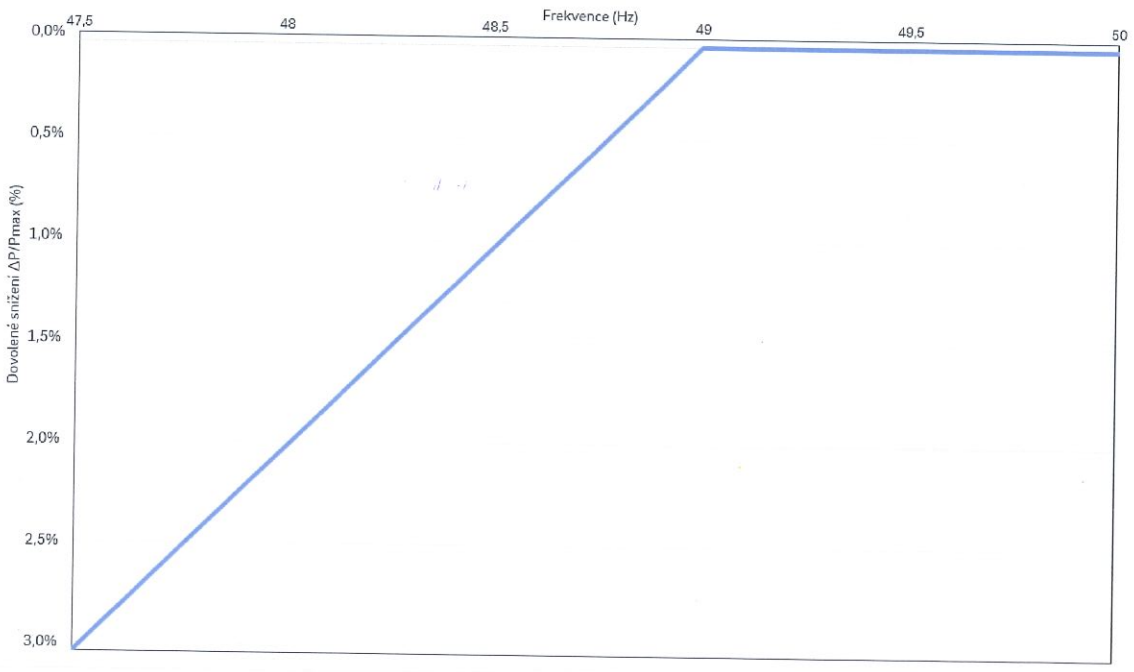

2) Funkce P(U)

Dle PPDS (Příloha 4, kapitola 9.3) musí být všechny výrobny připojené pomocí střídače s výkonem do 16A na fázi včetně a dále všechny výrobny s výkonem nad 16A na fázi připojené do DS na hladině NN, vybaveny generátory s funkcí pro řízení napětí činným výkonem. Konkrétní hodnoty funkce P(U) stanovuje PDS a jsou znázorněny v následujícím grafu:

1188 95 1187

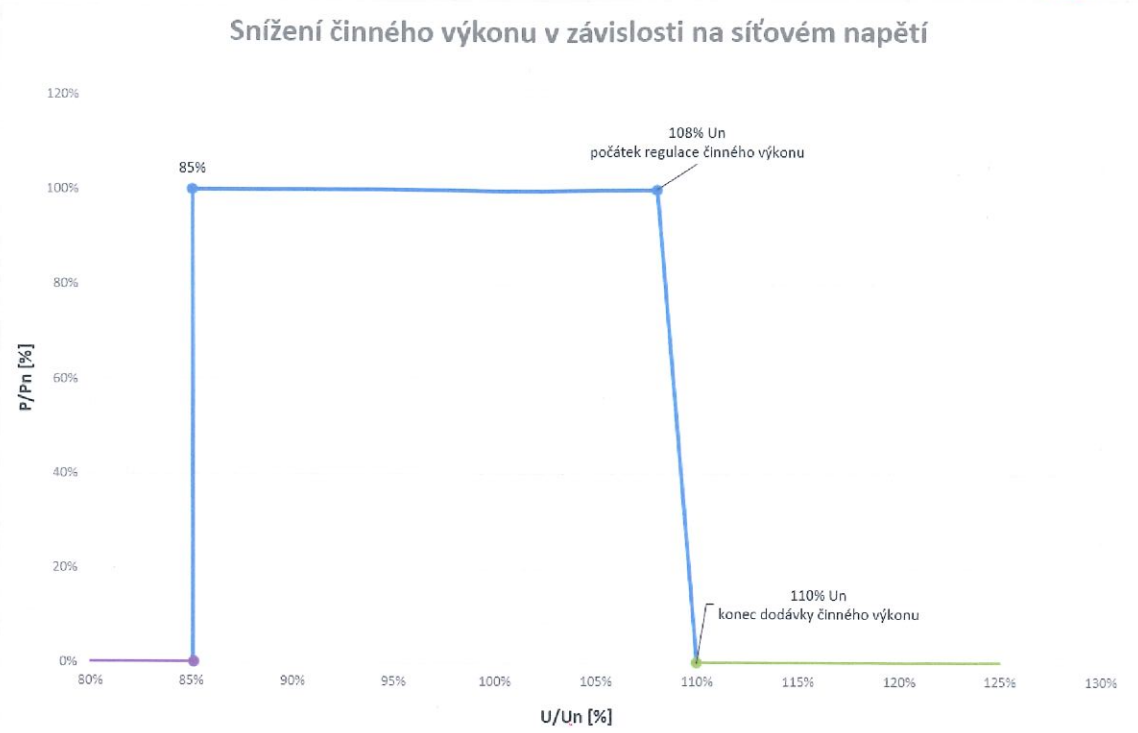

Umožnění trvalého provozu výrobny v paralelním provozu s DS

Výrobce musí zajistit, aby každý výrobní modul (VM) byl při uvedení do provozu a po celou dobu životnosti výrobny v souladu s požadavky nařízení RfG a požadavky přílohy č. 4. PPDS.

Proces uvedení VM do provozu je ukončen vydáním dokumentu **Konečné provozní oznámení**, který opravňuje výrobce trvale provozovat VM paralelně s DS NN.

- PDS nebo jím pověřený zástupce je v rámci tohoto procesu oprávněn provést fyzickou kontrolu VM a provést fyzické zkoušky komunikace, funkcí regulace a testy výrobny pod napětím a zatížením, potvrzující splnění podmínek daných PPDS a SoP. Žadatel je povinen mu k tomu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Před vydáním konečného provozního oznámení je PDS oprávněn provést nebo požadovat úkony a činnosti dle kapitoly 12.3, odstavec Posouzení žádosti o UTP přílohy č. 4 PPDS.
- Pro trvalý provoz výrobny paralelně s DS musí výrobce splnit mimo jiné podmínky uvedené v kapitole 12.4 přílohy č. 4 PPDS. PDS může v případě potřeby požadovat přezkoušení ochran pro oddělení výrobny od sítě, ochran vazebního spínače a ostatního vybavení pro dálkové řízení podle části 5.1 a 8 přílohy č 4 PPDS.
- Pokud to vyžaduje provoz sítě, může PDS zadat změněné nastavení pro ochrany. Pověřeným pracovníkům PDS je zapotřebí umožnit v dohodě s výrobcem přístup ke spínacímu zařízení a ochranám podle části 7 a 8 přílohy č. 4 PPDS.

Konečné provozní oznámení je třeba pokládat v souladu s kapitolou 12. 4 přílohy č. 4 PPDS za protokol o prvním paralelním připojení výrobny elektřiny k DS dokládající úspěšné dokončení procesu PPP ve smyslu právních předpisů a termín konečného provozního oznámení za termín úspěšného dokončení procesu PPP ve smyslu právních předpisů.

Pro získání Konečného provozního oznámení musí výrobce prokázat, že splnil požadavky stanovené PDS v souladu s nařízením RfG, předložením **instalačního dokumentu výrobního modulu A1**, který předkládá společně s **žádostí o umožnění trvalého provozu výrobny**. Oba dokumenty jsou dostupné na webových stránkách egd.cz.

PDS na základě předložení a posouzení těchto dokumentů, provedení a vyhodnocení úkonů a činností dle kapitoly 12.3, odstavec Posouzení žádosti o UTP přílohy č. 4 PPDS vydá v případě kladného vyhodnocení výrobci **Konečné provozní oznámení umožňující trvalý paralelní provoz výrobny s DS.**

Zastupitelstvo obce schválilo dne: 13.2.2024
usnesení číslo: 14/15/2024

eg·d

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 9002113857

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi

Žadatelem

Obec Starý Petřín

Sídlo: Starý Petřín 23, Starý Petřín, 671 06 Starý Petřín

IČO: 00293512, DIČ: CZ00293512

Adresa pro zasílání písemností:

Starý Petřín 23, Starý Petřín, 671 06 Starý Petřín

Zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Dibelka

E.ON Česká republika, s.r.o.
PRÁVNÍ DORUČENÍ
29. 02. 2024
Podatelna Brno 009

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")

EG.D, a.s.

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a přeložek

ve věcech technických: Jiří Řepa, 515 36 - 4755, jiri.repa@egd.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol:** 9002113857

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

I. Předmět dodatku

VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy

1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou listinnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.

3) Smlouvu lze ukončit písemným listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou.

4) Provozovatel DS má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude splněna podmínka stanovená v čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.

5) Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace příkonu a rezervace výkonu dle této smlouvy.

6) V případě, že nebude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo uvedené v čl. II. této smlouvy do 48 měsíců od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, tato smlouva, jakož i rezervace dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty.

7) V případě, že nebude zahájena výroba elektřiny v zařízení, specifikovaném v čl. II. této smlouvy do 30.4.2025, rezervace dohodnutého výkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty. Závazek Provozovatele DS připojit zařízení Žadatele k distribuční soustavě, jakož i další povinnosti Provozovatele DS dle této smlouvy, v takovém případě nadále trvají, avšak nově pouze v rozsahu nutném pro zajištění rezervovaného příkonu a pro umožnění odběru elektřiny prostřednictvím připojovaného zařízení Žadatele.

8) V případě, že zařízení specifikované v čl. II této smlouvy bude uváděno do provozu ze strany Žadatele v několika etapách, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, jehož předmětem budou podmínky připojení stanovené dle požadovaných etap.

9) Smluvní strany sjednávají v souladu s § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto rozvazovací podmínku smlouvy: V případě, že dojde v době trvání této smlouvy ke změně vlastnického práva k připojovanému zařízení, tato smlouva zaniká dnem, kdy osoba, na kterou přešlo vlastnické právo k připojovanému zařízení, uzavře s Provozovatelem DS novou smlouvu o připojení, jejímž předmětem bude připojení stejného zařízení v tomtéž odběrném místě, pokud se smluvní strany této smlouvy nedohodnou jinak.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

DOD_ZENS

PUY9999002113857202401310650 33

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,
dne: 29-02-2024
Za Provozovatele DS:

Ing. Zdeněk Máca
Vedoucí managementu připoj.a přeložek
EG.D, a.s.

V STARÝ PETŘÍN
dne: 20.2.2024
Za Žadatele:

Tomáš Dibelka
Obec Starý Petřín

OBEC Starý Petřín, okr. Znojmo

PUY9999002113857202401310650333