


PŮDORYS 1NP - VODOVOD 1:50

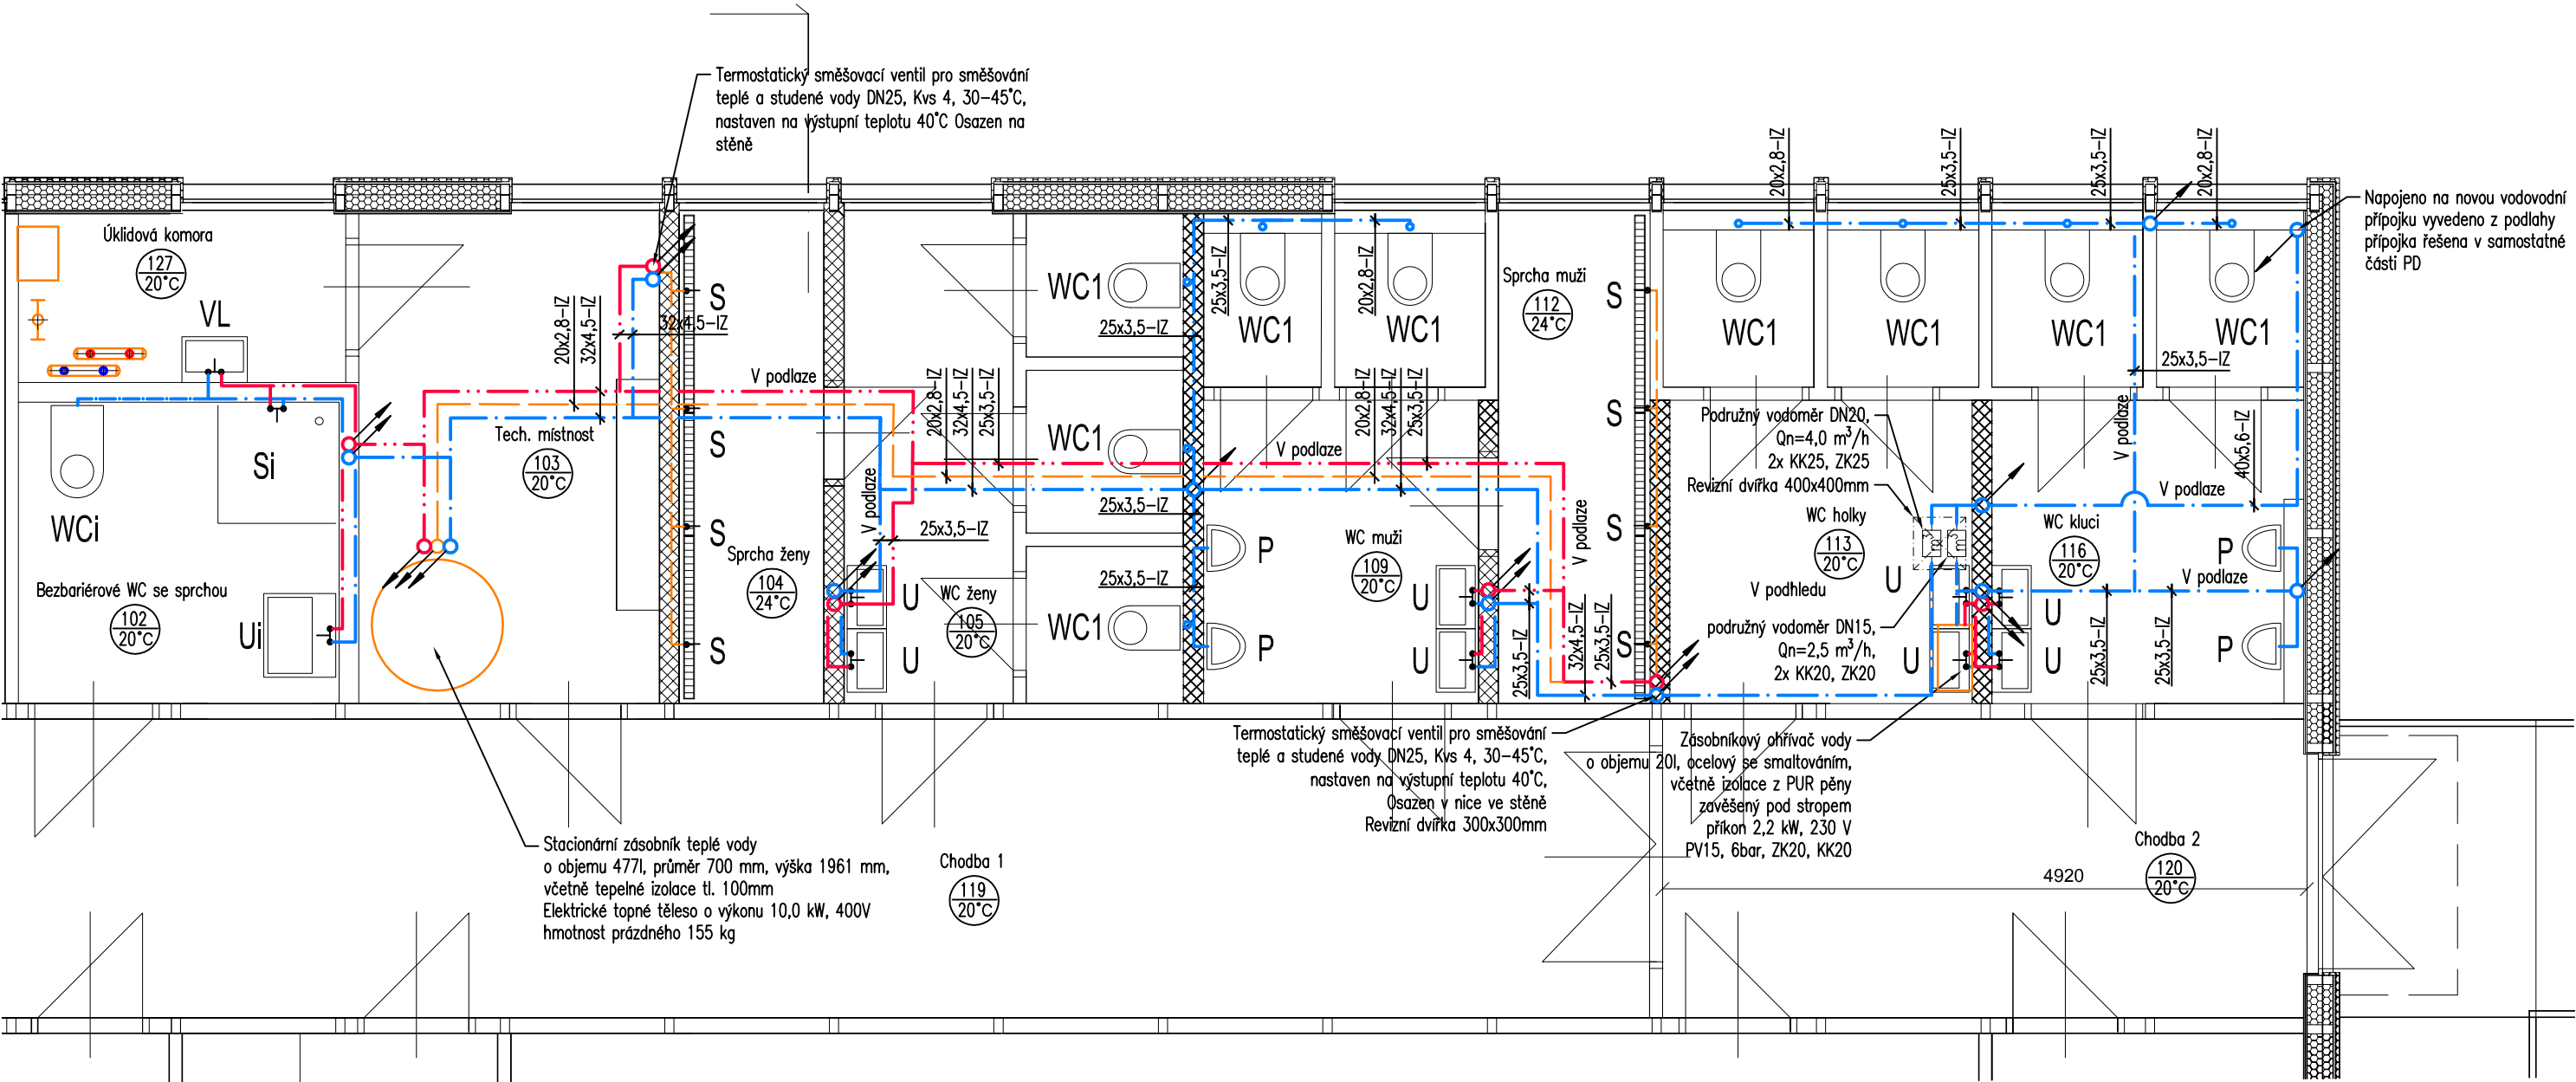

Šatna 3
124
20°C


Šatna 4
123
20°C

Legenda:

Potrubí:
— — — — — potrubí studené vody
— — — — — potrubí teplé vody
— — — — — potrubí cirkulace

Potrubí z PPR a PE je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny.
Ocelové závitové pozinkované potrubí a závitové armatury jsou označeny
jmenovitou světlostí DN/ID.

Zařizovací předměty:
WC záchodová mísa keramická závěsná
U keramické umyvadlo
S sprchový kout
P pisoár
Přesná specifikace zařizovacích předmětů viz. technická zpráva.

VED.PROJEKTANT MILOSLAV KOMÁREK		VYPRACOVAL ING. PAVEL VÍCH	KONTROLOVAL MILOSLAV KOMÁREK			
OBEC: LÁZNĚ BĚLOHRAD		KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ				
INVESTOR: MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, NÁMĚSTÍ K.V.RAISE 35, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD				VK CAD s.r.o. www.vkcad.cz		
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ST. P. 543 LÁZNĚ BĚLOHRAD OBJEKT:				FORMÁT	A4	č.paré:
				REVIZE	01	
				DATUM	12/2017	
				ÚČEL, STUPEŇ	DSP	
				Č. ZAKÁZKY	17/105	
ČÁST: D.SO.4. – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				MĚŘITKO	Č.PŘÍLOHY	
NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 1NP – VODOVOD					D.SO.4.02	